

Lima, 31 de Marzo de 2023

Señores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente.

Asunto : Solicitamos autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**EXT RED CONDOMINIO VILLANOVA 5_CAL-SECTOR-004900 - MALLA - 006**"

Radicado : R2023-017267

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea) y en base a lo establecido en la Ley N° 30056, comunicamos la interferencia de vías para la ejecución de obras del proyecto denominado "**EXT RED CONDOMINIO VILLANOVA 5_CAL-SECTOR-004900 - MALLA - 006**"; ubicado en el distrito de Callao, tal como se detalla en los planos de ubicación, memoria descriptiva y cronograma de obra que se adjuntan.

Es así que de acuerdo al Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **Comercializadora S&E Perú SAC** identificada con **RUC N° 20511535612** para la elaboración de dichos trabajos, contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 126.1 del artículo 126° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 y/o **URI MERA LEON** con DNI N° 08715163, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

CALIDDA
C. Morelli 000
C.C. La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 681-7500
Sardorac, Lima Perú

John Municipalidad



Municipalidad Provincial del Callao
Expediente: 2023-01-0000062754
Fecha y Hora: 05/04/2023 15:03:45
Folios: 31 Destino: GDU-SGOPR
Tupa: OTROS PROCEDIMIENTOS NO
Usuario: JCARDENAS



Cálidda

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 03/04/2023 21:34:01


Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



PPE-22-0025 EXT RED CONDOMINIO VILLANOVA 5_CAL-SECTOR-004900 - MALLA - 006

B09_I05

B09_J05

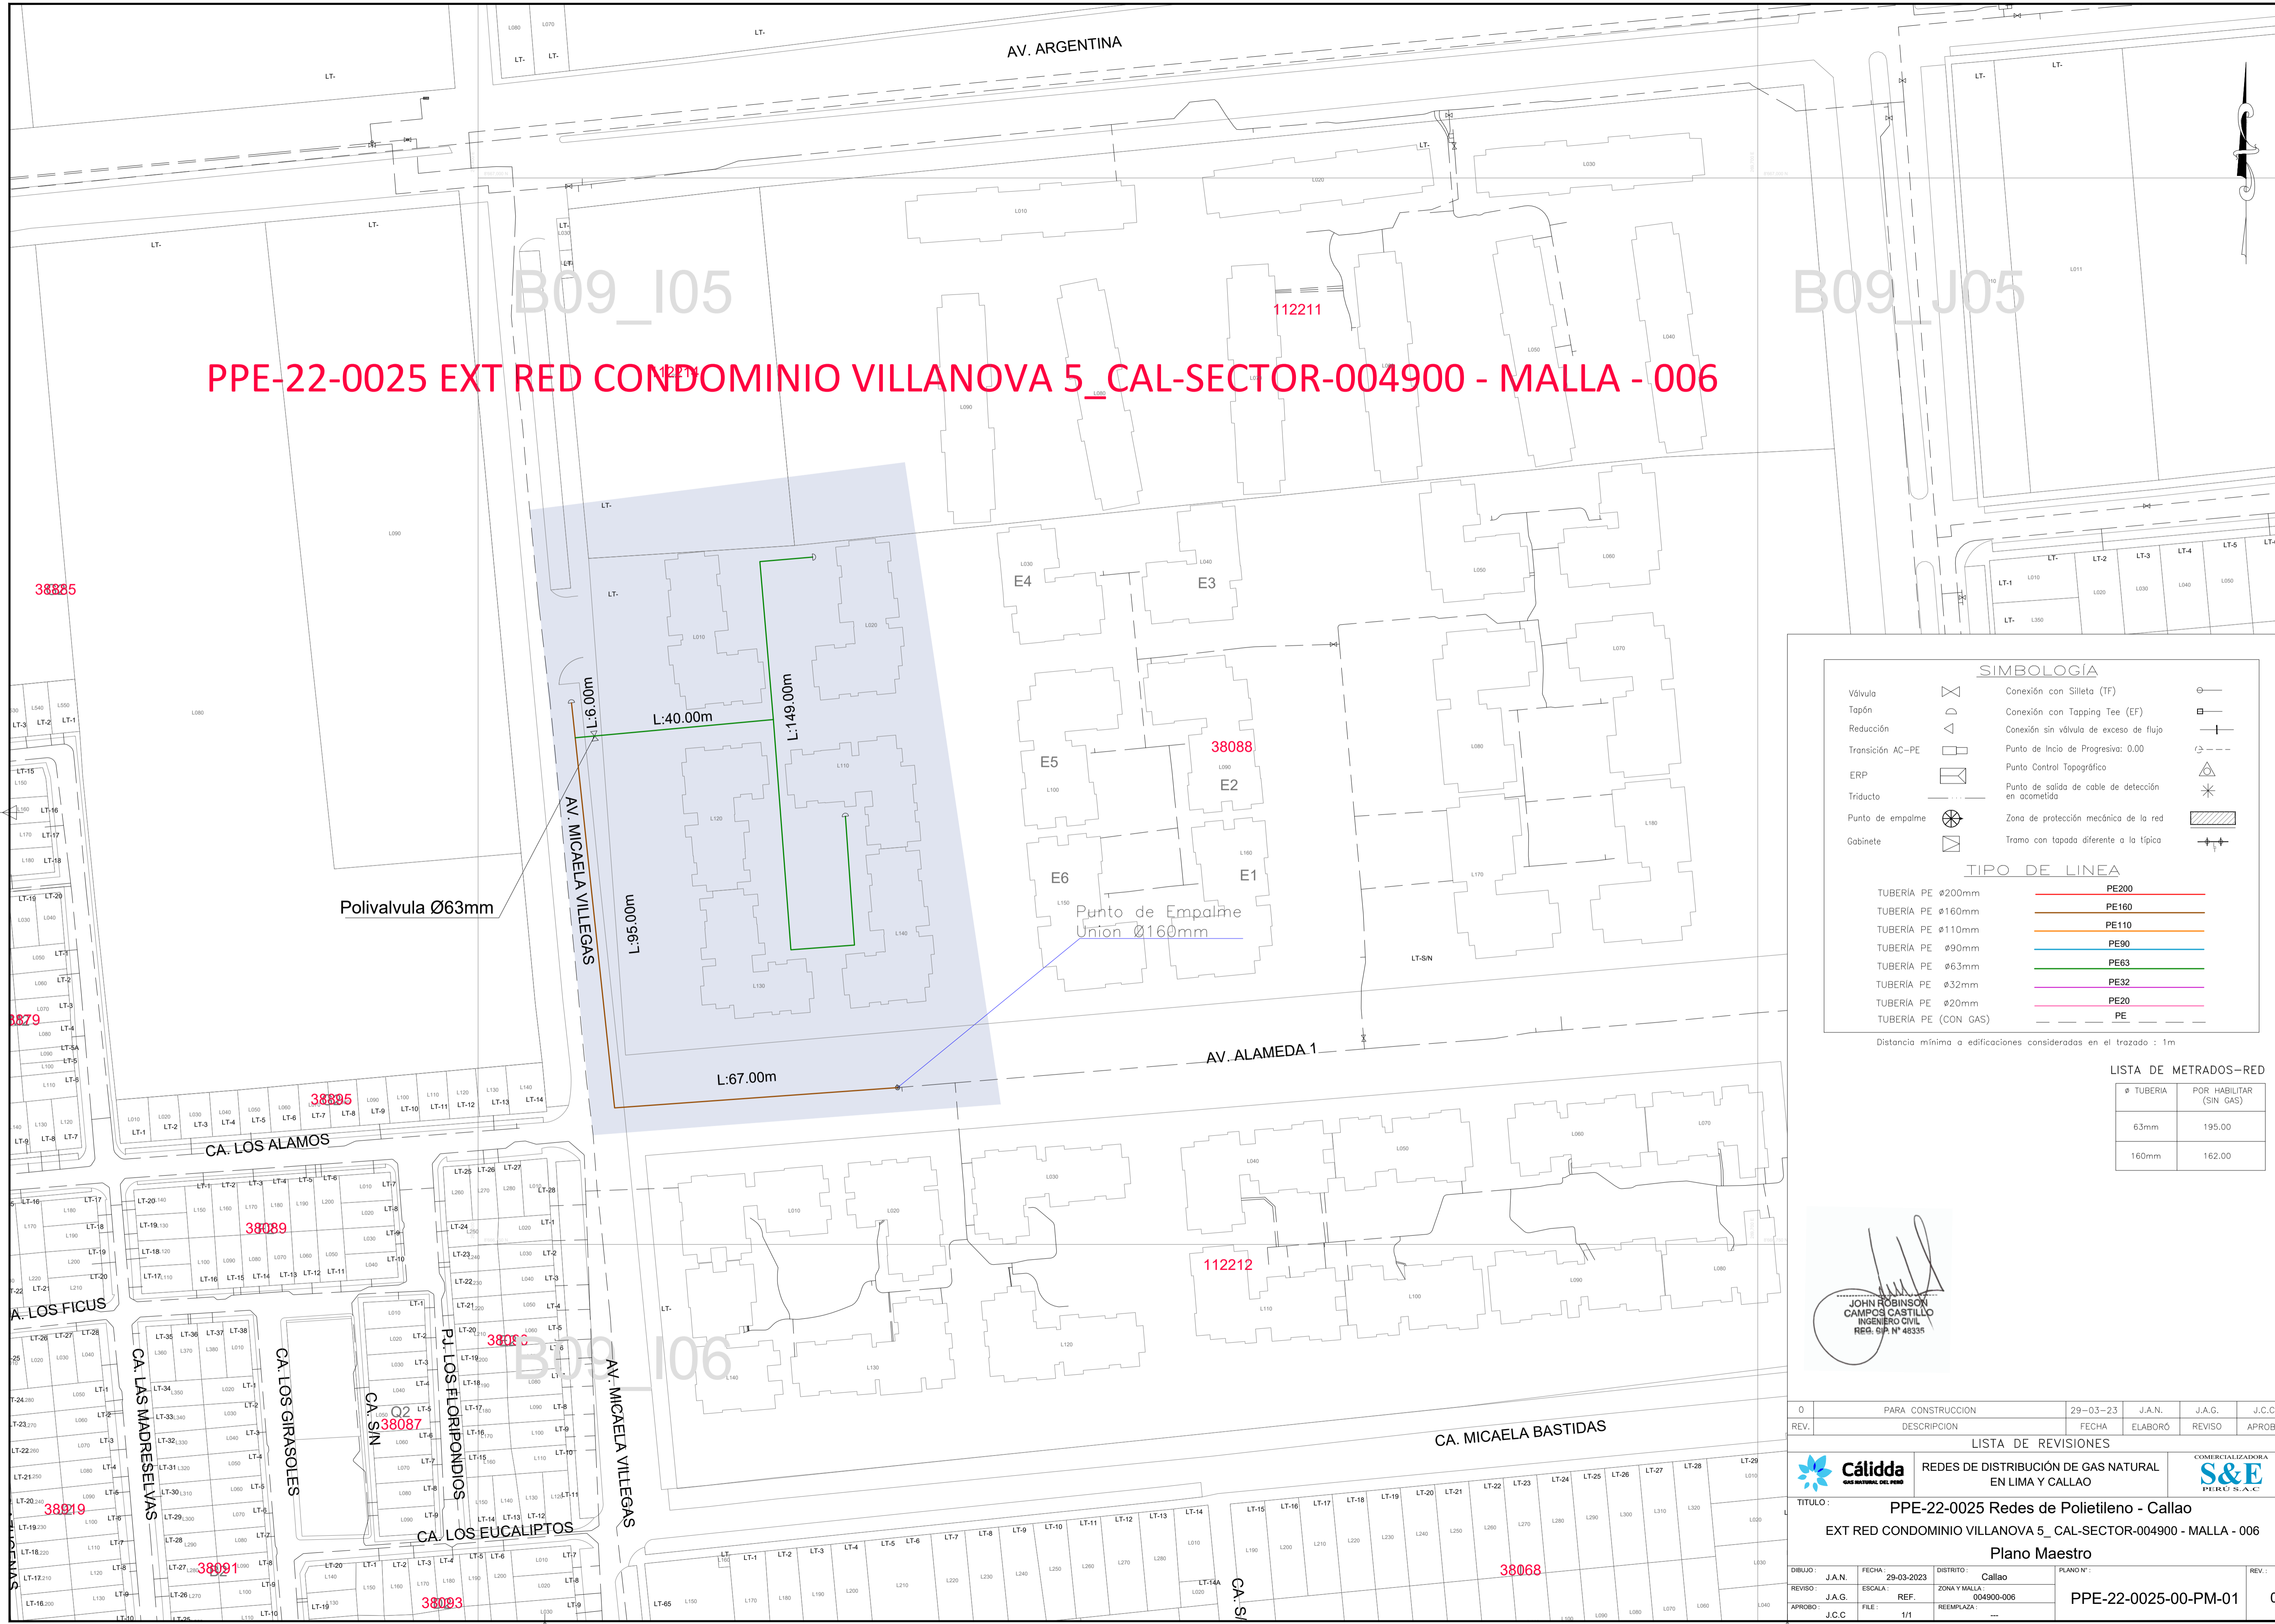

SIMBOLOGÍA

Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm		PE200
TUBERÍA PE Ø160mm		PE160
TUBERÍA PE Ø110mm		PE110
TUBERÍA PE Ø90mm		PE90
TUBERÍA PE Ø63mm		PE63
TUBERÍA PE Ø32mm		PE32
TUBERÍA PE Ø20mm		PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)		PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERÍA	POR HABITAR (SIN GAS)
63mm	195.00
160mm	162.00

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
 INGENIERO CIVIL
 REG. SUP. N° 48335

O	PARA CONSTRUCCION	29-03-23	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
 Cálidda <small>COMERCIALIZADORA</small>		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO		 S&E <small>PERÚ S.A.C</small>	
TÍTULO: PPE-22-0025 Redes de Polietileno - Callao					
EXT RED CONDOMINIO VILLANOVA 5_CAL-SECTOR-004900 - MALLA - 006					
Plano Maestro					
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	29-03-2023	DISTRITO:	Callao
REVISÓ:	J.A.G.	REF.	004900-006	ZONA Y MALLA:	004900-006
APROBÓ:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
				PLANO N°:	PPE-22-0025-00-PM-01
				REV.:	0

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO

Id	Nombre de tarea	Duración	Semestre 2, 2023		
			J	J	A
1	CALLAO	30 días			
2	PPE-22-0025 EXT RED CONDOMINIO VILLANOVA 5_CAL-SECTOR-004900 - MALLA - 006	30 días			
3	PERÍMETRO EXTERNO:	30 días			
4	AV ALAMEDA 1 FRENTE A CONDOMINIO VILLANOVA ALT AV MICAELA VILLEGAS	30 días			
5	DENTRO DE CONDOMINIO VILLANOVA	30 días			
6	AV MICALA VILLEGAS DESEDE AV ALAMEDA 1 HASTA ALT AV ARGENTINA	30 días			
7	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
8	CALICATAS	15 días			
9	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	20 días			
10	EXCAVACIÓN	20 días			
11	TENDIDO DE TUBERÍA	20 días			
12	RELLENO Y COMPACTACIÓN	20 días			
13	REPOSICIÓN	20 días			
14	LIMPIEZA DE LA ZONA.	20 días			
15	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	7 días			

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Hito externo		Manual Summa
División		Inactive Task		Manual Summa
Hito		Inactive Milestone		Start-only
Resumen		Inactive Summary		Finish-only
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite

**JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO**
 INGENIERO CIVIL
 REG. SIP. N° 48335