

MSI - San Isidro

Unidad Administrativa: Subgerencia de Obras Públicas

N° Solicitud: 17051/2022

Expediente: 10871/2022

Municipalidad
de
San Isidro

Autorización para construcción de redes subterráneas, cableado subterráneo o casos especiales en área de uso público (agua, desagüe, energía eléctrica, gas)

Representante/Autorizado/a

Nombre y Apellidos o Razón Social		DNI	
ROBERTO FRANCO GIANOLI HANKE		10609610	
Pais	Provincia	Distrito	
PERU	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
Tipo Vía	Con Domicilio en	N° Exterior	Int./Dpto
	AV. CERROS DE CAMACHO 420 DPTO. 101 URB. CERROS DE CAMACHO		
			N° Interior
			Manzana
Teléf./Fax	Correo Electrónico	Fecha Nacimiento	

Titular o interesado

Nombre y Apellidos o Razón Social		RUC (Registro único de contribuyente)	
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.		20503758114	
Pais	Provincia	Distrito	
PERU	LIMA	SAN BORJA	
Tipo Vía	Con Domicilio en	N° Exterior	Int./Dpto
CA	MORELLI	150	
			N° Interior
			Manzana
Teléf./Fax	Correo Electrónico	Fecha Nacimiento	
979969062	casilla.electronica@proveedores.calid da.com.pe		

A los efectos de notificación el interesado señala como medio preferente:

Notificación Física

- Domicilio del Interesado

De acuerdo con lo previsto en el artículo 125° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se emite un plazo máximo de DOS DÍAS hábiles para la subsanación de las omisiones de los requisitos que a continuación se indican:

Documentos no Adjuntados

- Declaración Jurada de habilitación del profesional que suscribe la documentación técnica, cuando corresponda
- Comunicación de interferencia vial señalando fecha de ejecución y plan de desvío (original o copia simple) (vía bajo jurisdicción provincial ante la MML y vía local ante la municipalidad distrital)

Documentos Adjuntados

- Cronograma de avance de la obra con indicación de la fecha de inicio y de culminación de la misma
- **Memoria descriptiva**
- Pago del Derecho de trámite

N° de folios

N° folios

33

700677155210209af107601d09022c

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-22-0150

Lima, 22 de Agosto de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "EXTRED AV. RIVERA NAVARRETE (FMINGENIEROS) SIS - SECTOR 000900 MALLA 008"

Radicado : R2022-044004

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**EXTRED AV. RIVERA NAVARRETE (FMINGENIEROS) SIS - SECTOR 000900 MALLA 008**" ubicado en el distrito de San Isidro, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
CALLE DE LA UNIÓN
SAN ISIDRO, LIMA
TEL: 011 421 1500
SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,


Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 23/08/2022 08:26:40

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal




Id	Nombre de tarea	Duración	D-1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D78 D79 D80 D81 D82 D83 D84 D85 D86 D87 D88 D89 D90 D91 D92
1	ACTIVIDADES DE OBRA	90 días	[Barra negra completa]
2	DISTRITO DE SAN ISIDRO	90 días	[Barra negra completa]
3	EXTRED AV. RIVERA NAVARRETE (FMINGENIEROS) - SIS - SECTOR 000900 MALLA 008	90 días	[Barra negra completa]
4	Inicio de Obra	0 días	[Hito negro]
5	Recorrido Informativo y Difusión	90 días	[Barra azul completa]
6	Replanteo de Trazo	90 días	[Barra azul completa]
7	Señalización	90 días	[Barra azul completa]
8	Calicatas	20 días	[Barra azul hasta día 20]
9	Corte y Demolición	85 días	[Barra azul hasta día 85]
10	Excavación	85 días	[Barra azul hasta día 85]
11	Tendido de tubería	85 días	[Barra azul hasta día 85]
12	Relleno y Compactación	85 días	[Barra azul hasta día 85]
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	85 días	[Barra azul hasta día 85]
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días	[Hito negro]
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días	[Barra azul de día 86 a 87]
16	Gasificación	1 día	[Barra azul de día 88]
17	Limpieza y Aseo	90 días	[Barra azul completa]

Tarea	[Barra azul]	Resumen	[Barra negra]	Tarea resumida	[Barra azul con borde]	Tareas externas	[Barra gris]	Hito inactivo	[Diamante gris]	solo duración	[Barra azul con borde]	solo el comienzo	[Barra azul con borde]	Progreso	[Barra azul con borde]
División	[Puntos azules]	Resumen del proyecto	[Barra negra con borde]	Hito resumido	[Diamante azul]	Hito externo	[Barra gris con borde]	Resumen inactivo	[Diamante gris con borde]	Informe de resumen manual	[Barra azul con borde]	solo fin	[Barra azul con borde]		
Hito	[Diamante negro]	Agrupar por síntesis	[Barra negra con borde]	Progreso resumido	[Barra azul con borde]	Tarea inactiva	[Barra gris con borde]	Tarea manual	[Barra azul con borde]	Resumen manual	[Barra azul con borde]	Fecha límite	[Barra azul con borde]		

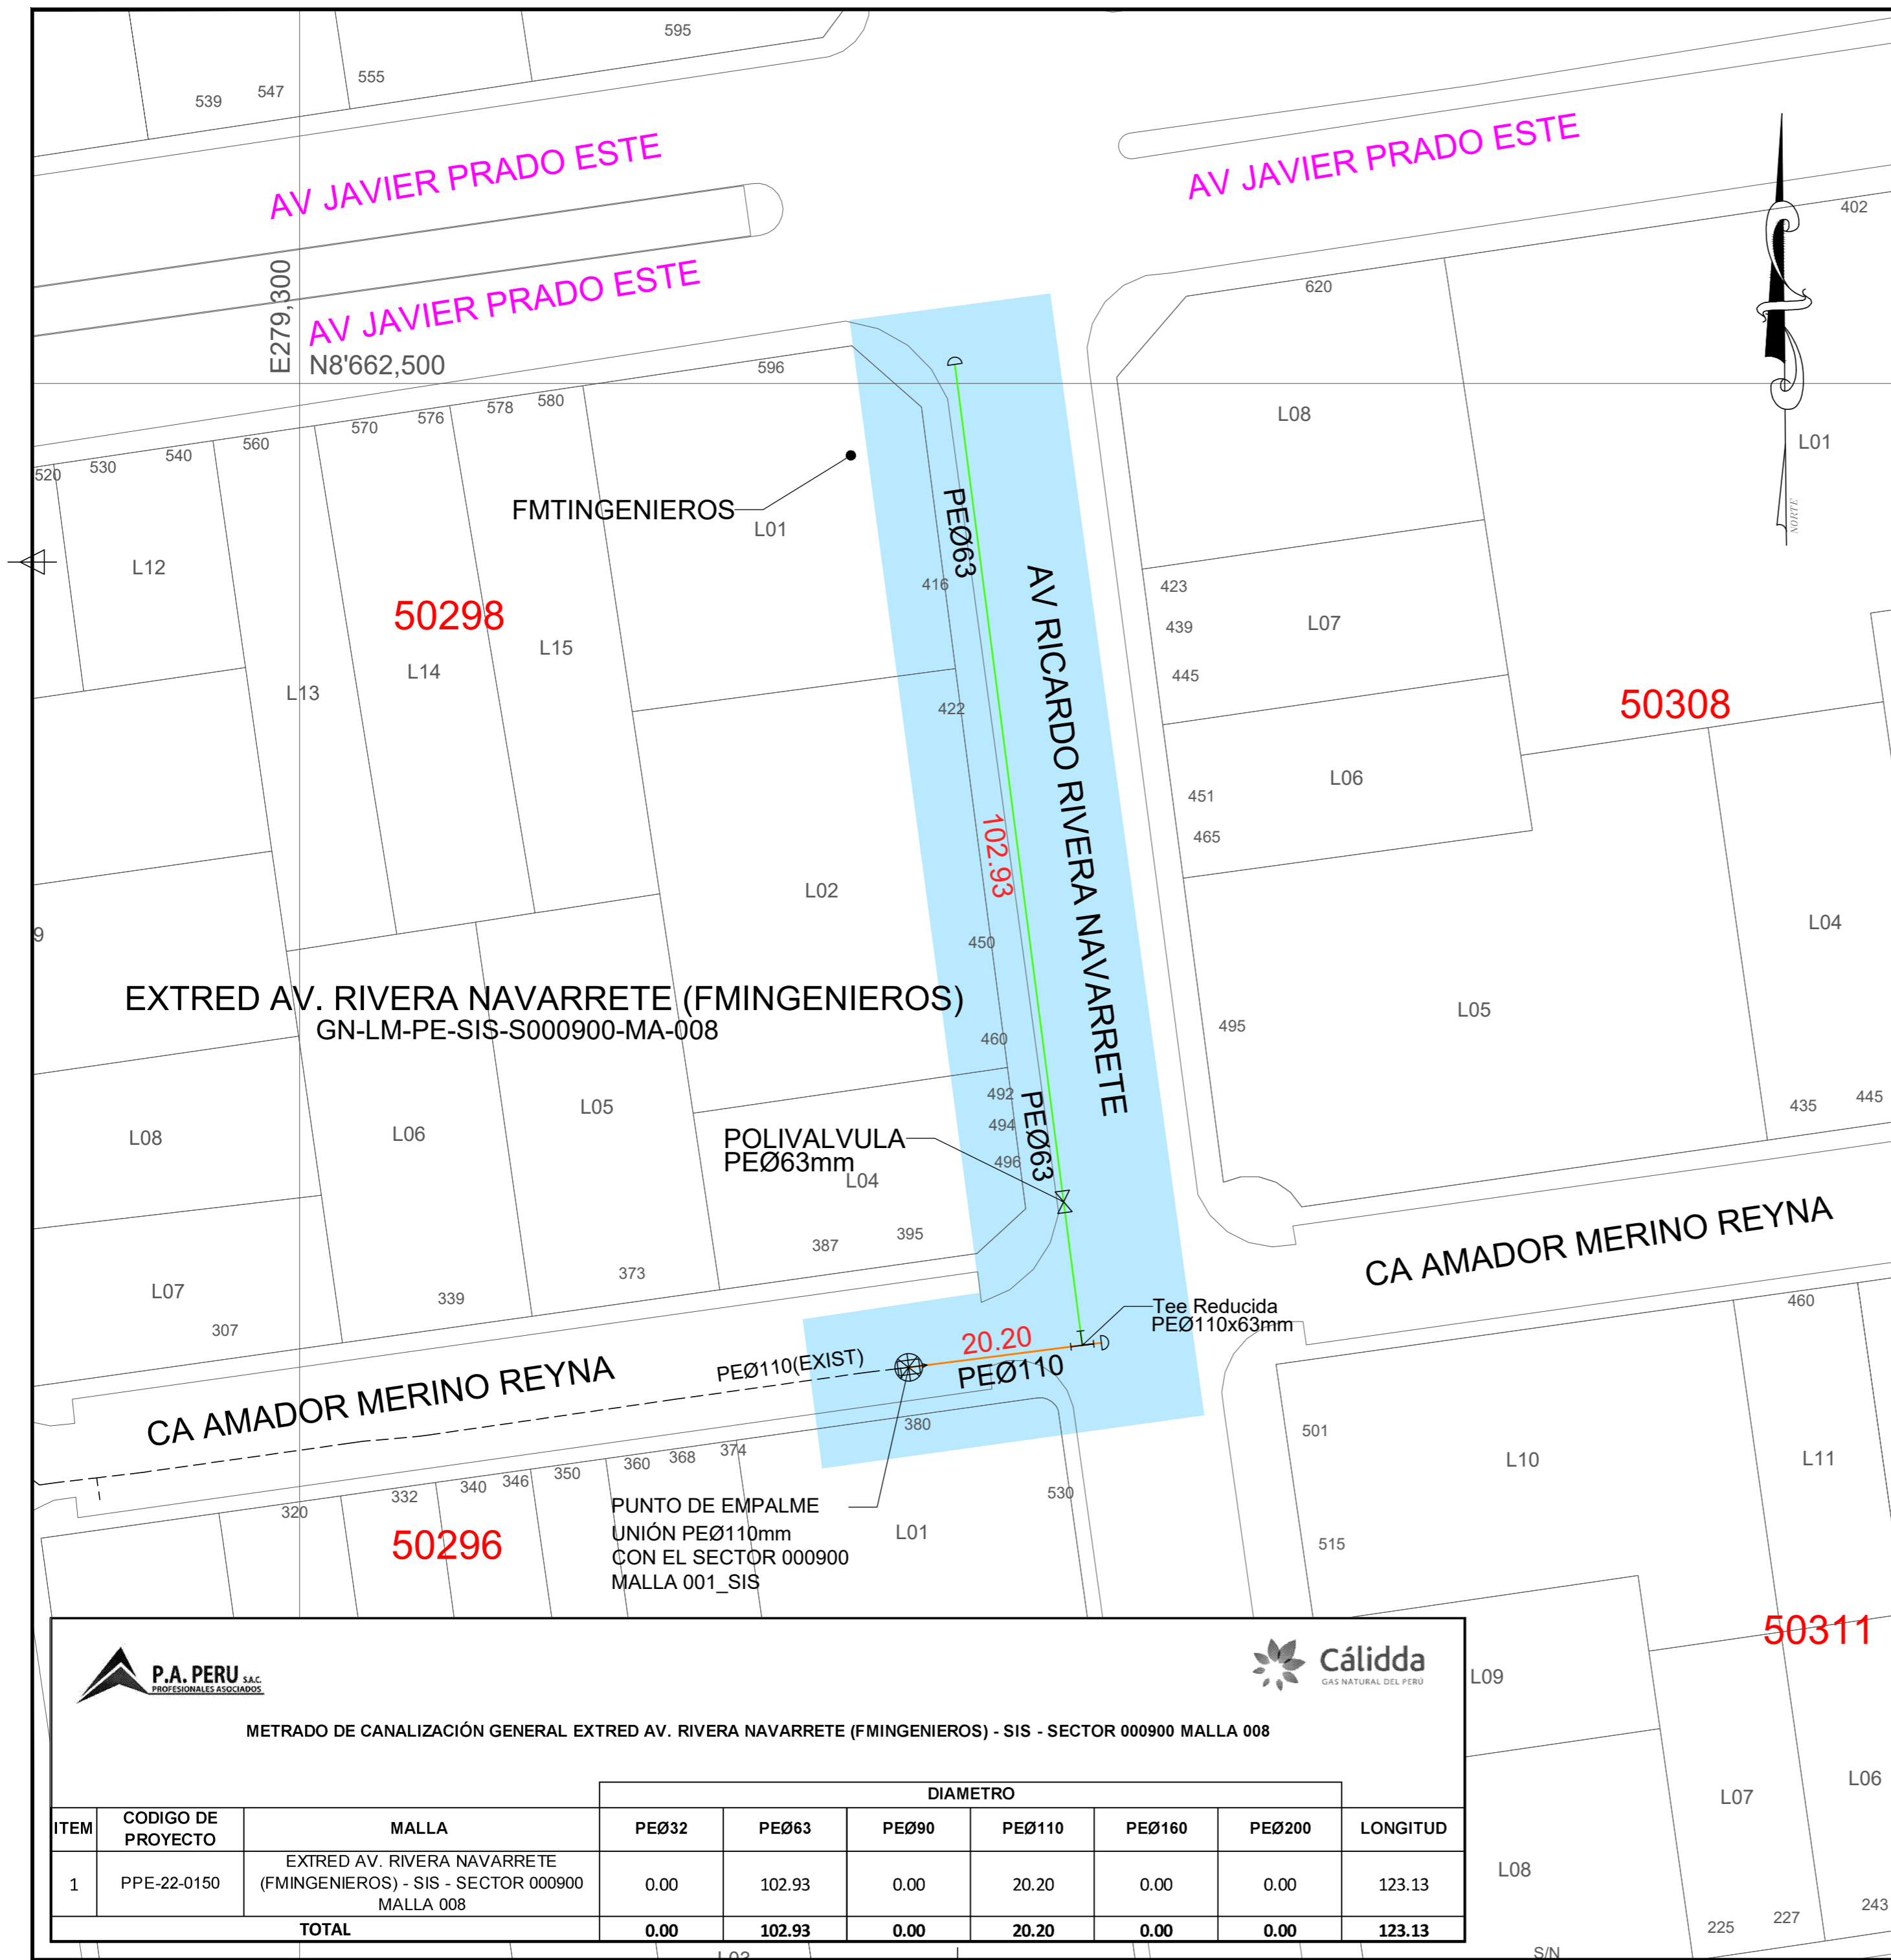

CROQUIS DE UBICACION
CUADRANTE E10-F10

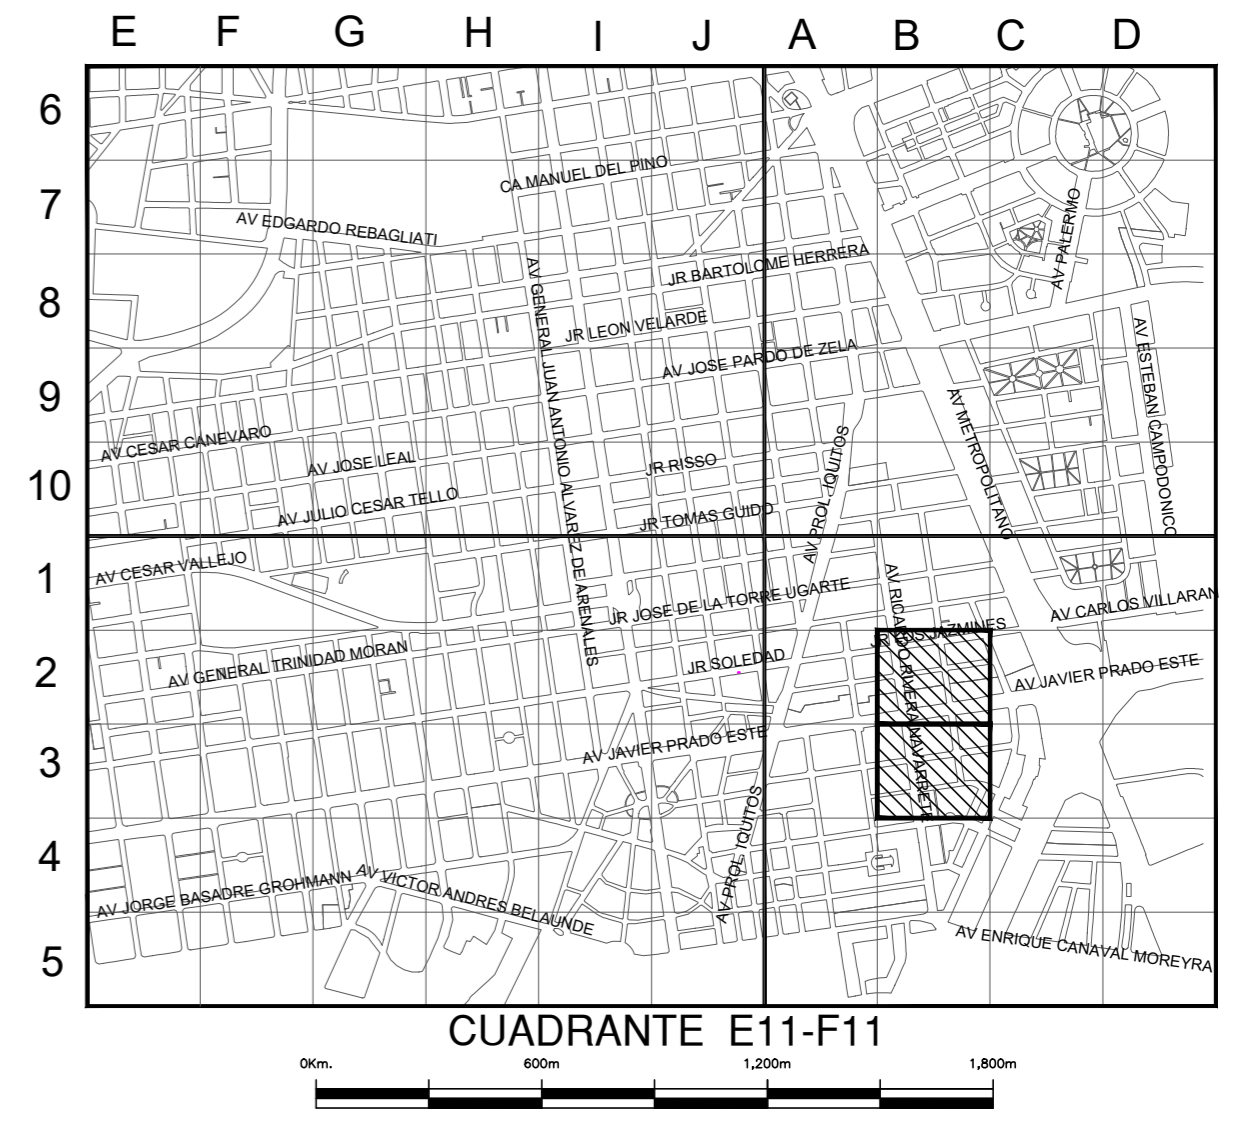

ESCALA GRAFICA
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA	
Válvula	Conexión con Sillito (TF)
Tapón	Conexión con Tapping Tee (EF)
Reducción	Conexión sin válvula de exceso de flujo
Transición AC-PE	Punto de inicio de Progresiva: 0,00
ERP	Punto Control Topográfico
Tributo	Punto de salida de cable de detección en acometido
Punto de empalme	Zona de protección mecánica de la red
Gabinete	Tromo con tapada diferente a la típica

TIPO DE LINEA	
TUBERIA PE ø200mm	PE200
TUBERIA PE ø160mm	PE160
TUBERIA PE ø110mm	PE110
TUBERIA PE ø90mm	PE90
TUBERIA PE ø63mm	PE63
TUBERIA PE ø32mm	PE32
TUBERIA PE ø20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado: 1m

Representante Técnico
(Contratista)

A	PARA PERMISOS	09/08/2022	NSAQ	JMGV	CDPM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO	
--	---	--

TITULO : PPE-22-0150- REDES DE POLIETILENO - SAN ISIDRO
EXTRED AV. RIVERA NAVARRETE (FMINGENIEROS) - SIS - SECTOR 000900 MALLA 008
PLANO MASTER

DIBUJO: NSAQ	FECHA: 09/08/2022	DISTRITO: SAN ISIDRO	PLANO N°:	REV.:
REVISO: JMGV	ESCALA: S/E	ZONA Y MALLA: SECTOR 000900	PPE-22-0150-00-PM-01	A
APROBO: CDPM	FILE: 1/1	REEMPLAZA: --		

METRADO DE CANALIZACIÓN GENERAL EXTRED AV. RIVERA NAVARRETE (FMINGENIEROS) - SIS - SECTOR 000900 MALLA 008									
ITEM	CODIGO DE PROYECTO	MALLA	DIAMETRO					LONGITUD	
			PEØ32	PEØ63	PEØ90	PEØ110	PEØ160		PEØ200
1	PPE-22-0150	EXTRED AV. RIVERA NAVARRETE (FMINGENIEROS) - SIS - SECTOR 000900 MALLA 008	0.00	102.93	0.00	20.20	0.00	0.00	123.13
TOTAL			0.00	102.93	0.00	20.20	0.00	0.00	123.13