




★2022-113644★

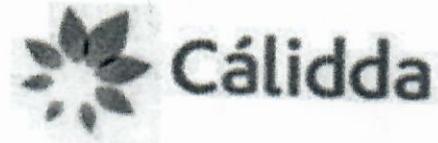

**CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1075, (1080-1082), 1084, 1085**

Lima, 14 de Junio de 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente.

Asunto : Solicitamos autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**CAL - SECTOR 001701 MALLA 002 - SECTOR 002304 MALLA 002, 003 - SECTOR 003203 MALLA 001, 003, 004**"

Radicado : R2022-030005

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A.** - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea) y en base a lo establecido en la Ley N° 30056, comunicamos la interferencia de vías para la ejecución de obras del proyecto denominado "**CAL - SECTOR 001701 MALLA 002 - SECTOR 002304 MALLA 002, 003 - SECTOR 003203 MALLA 001, 003, 004**", ubicado en el distrito de Callao, tal como se detalla en los planos de ubicación, memoria descriptiva y cronograma de obra que se adjuntan.

Es así que de acuerdo al Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **Comercializadora S&E Perú SAC** identificada con RUC N° 20511535612 para la elaboración de dichos trabajos, contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento con registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 126.1 del artículo 126° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 y/o **URI MERA LEON** con DNI N° 08715163, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Cálidda  
 C. Morelli 150  
 C.C. La Rambla, Frente 2,  
 Teléfono: (51-1) 611-7500  
 San Borja, Lima, Perú



*[Handwritten signature]*

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

**POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 14/06/2022 13:48:58

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal



PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO


CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

## RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO CALLAO: ETAPAS

Id	Nombre de tarea	Duración	Semestre 2, 2022	
			J	J
1	<b>CALLAO:</b>	<b>20 días</b>		
2	<b>ETAPA 01: SECTOR 003203 MALLAS 001 ET 01</b>	<b>6 días</b>		
3	<b>PERIMETRO INTERNO</b>	<b>6 días</b>		
4	Av. SANTA ROSA - Av. PACASMAYO - CA S/N - CA S/N	<b>6 días</b>		
5	<b>PERIMETRO EXTERNO</b>	<b>6 días</b>		
6	AV SANTA ROSA FRENTE A MZ H, G	<b>6 días</b>		
7	AV PACASMAYO FRENTE A MZ G, D	<b>6 días</b>		
8	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días		
9	SEÑALIZACIÓN	2 días		
10	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	2 días		
11	RELLENO Y COMPACTACIÓN	2 días		
12	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	3 días		
13	<b>PRUEBA Y GASIFICACIÓN</b>	<b>3 días</b>		
14	<b>ETAPA 02: SECTOR 003203 MALLAS 001 ET 02</b>	<b>7 días</b>		
15	<b>PERIMETRO INTERNO</b>	<b>7 días</b>		
16	CA S/N - CA S/N - CA S/N - Av. PACASMAYO	<b>7 días</b>		
17	<b>PERIMETRO EXTERNO</b>	<b>7 días</b>		
18	Av. PACASMAYO FRENTE A MZ D, C	<b>7 días</b>		
19	CRUCE DE Av. PACASMAYO FRENTE A MZ C	<b>7 días</b>		
20	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días		
21	SEÑALIZACIÓN	3 días		
22	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	3 días		
23	RELLENO Y COMPACTACIÓN	3 días		
24	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	4 días		
25	<b>PRUEBA Y GASIFICACIÓN</b>	<b>3 días</b>		
26	<b>ETAPA 03: SECTOR 003203 MALLAS 003 ET 01</b>	<b>6 días</b>		
27	<b>PERIMETRO INTERNO</b>	<b>6 días</b>		
28	AV SANTA ROSA - CA S/N - CA S/N - AV PACASMAYO	<b>6 días</b>		
29	<b>PERIMETRO EXTERNO</b>	<b>6 días</b>		
30	AV SANTA ROSA FRENTE A MZ A	<b>6 días</b>		
31	CRUCE DE Av. PACASMAYO FRENTE A MZ E, F	<b>6 días</b>		
32	AV PACASMAYO FRENTE A MZ E	<b>6 días</b>		
33	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días		
34	SEÑALIZACIÓN	2 días		
35	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	2 días		
36	RELLENO Y COMPACTACIÓN	2 días		
37	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	3 días		
38	<b>PRUEBA Y GASIFICACIÓN</b>	<b>3 días</b>		
39	<b>ETAPA 04: SECTOR 003203 MALLAS 003 ET 02</b>	<b>6 días</b>		
40	<b>PERIMETRO INTERNO</b>	<b>6 días</b>		
41	AV SANTA ROSA - CA LOS EUCALIPTOS - CA S/N - CA S/N - CA S/N	<b>6 días</b>		
42	<b>PERIMETRO EXTERNO</b>	<b>6 días</b>		
43	AV SANTA ROSA FRENTE A MZ C, A	<b>6 días</b>		
44	<b>CA LOS EUCALIPTOS FRENTE A MZ A, B,</b>	<b>6 días</b>		
45	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días		
46	SEÑALIZACIÓN	2 días		
47	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	2 días		
48	RELLENO Y COMPACTACIÓN	2 días		
49	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	3 días		
50	<b>PRUEBA Y GASIFICACIÓN</b>	<b>3 días</b>		
51	<b>ETAPA 05: SECTOR 003203 MALLAS 004 ET 01</b>	<b>7 días</b>		
52	<b>PERIMETRO INTERNO</b>	<b>7 días</b>		
53	AV PACASMAYO - CA S/N - CA S/N - CA S/N - CA LOS LAURELES	<b>7 días</b>		
54	<b>PERIMETRO EXTERNO</b>	<b>7 días</b>		
55	<b>CA LOS ALURELES FRENTE A MZ E, F</b>	<b>7 días</b>		
56	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días		
57	SEÑALIZACIÓN	4 días		
58	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	4 días		
59	RELLENO Y COMPACTACIÓN	4 días		
60	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	4 días		
61	<b>PRUEBA Y GASIFICACIÓN</b>	<b>3 días</b>		

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO	Tarea		Hito externo	
	División		Inactive Task	
	Hito		Inactive Milestone	
	Resumen		Inactive Summary	
	Resumen del proyecto		Manual Task	
	Tareas externas		Duration-only	

**JOHN ROBINSON  
CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. SIP. N° 48335

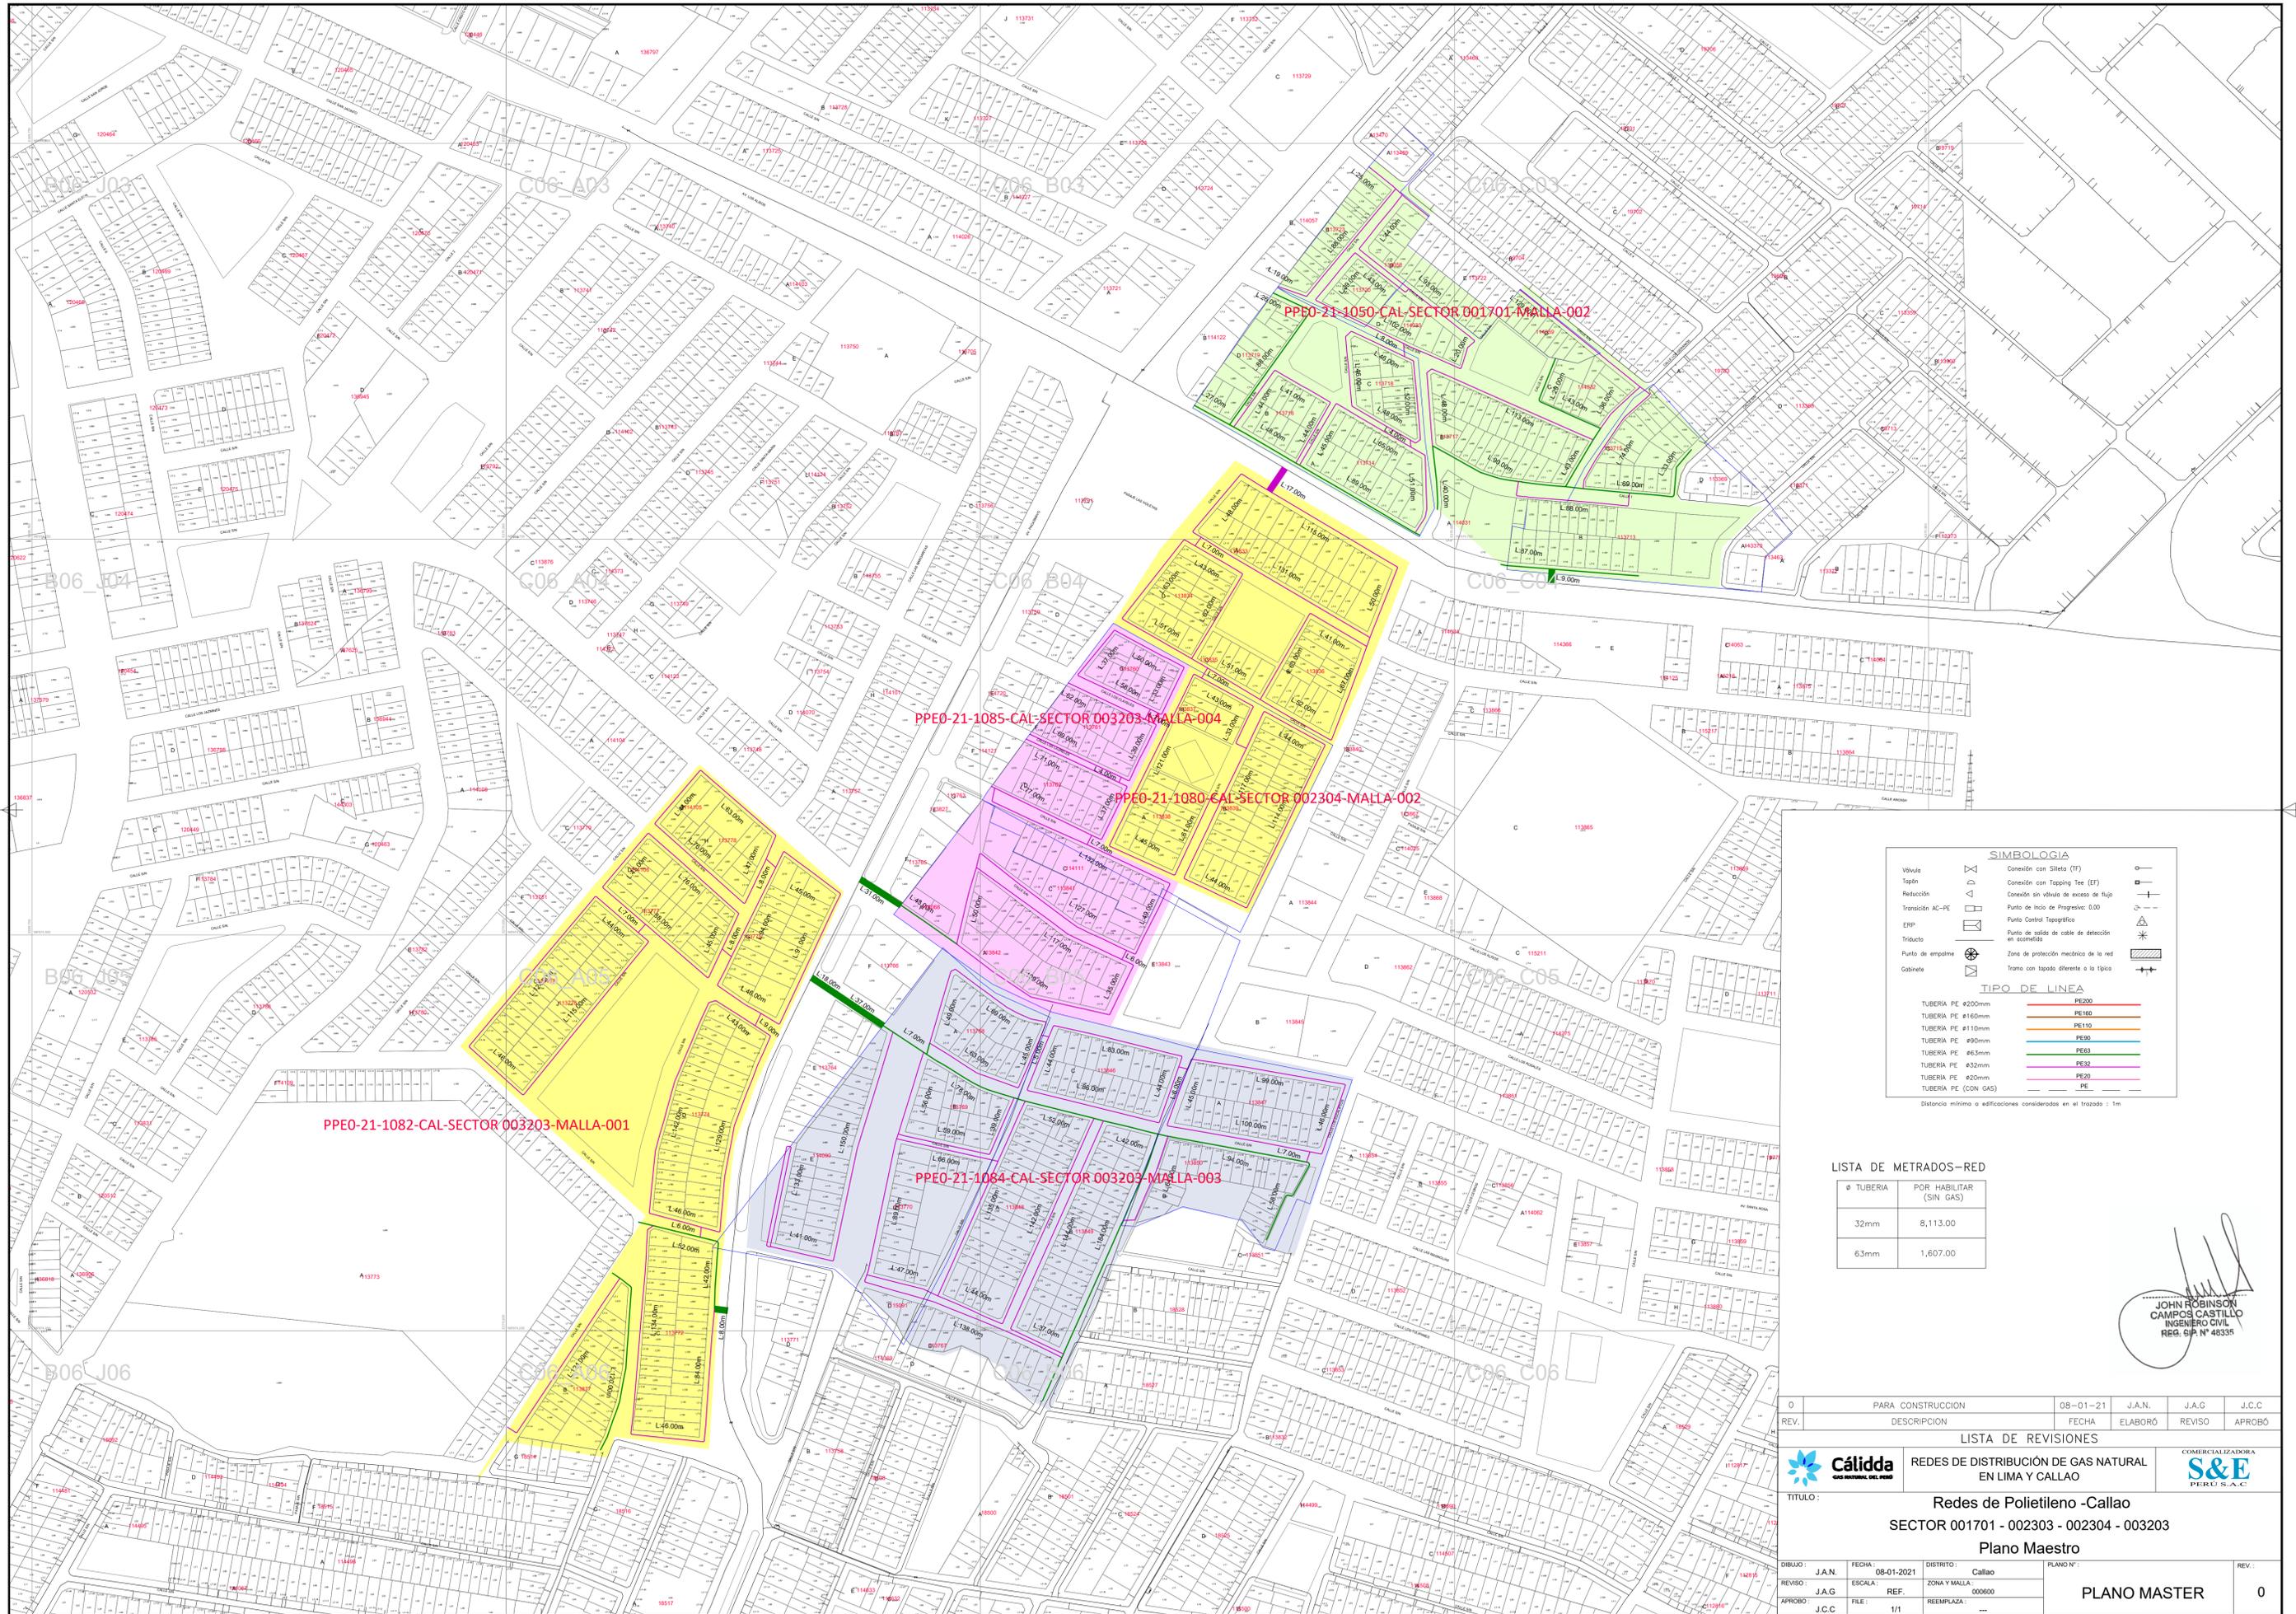

**SIMBOLOGIA**

Válvula	Conexión con Silleta (TF)	Tramo con tapado diferente a la típica
Tapón	Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción	Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE	Punto de inicio de progresiva: 0.00	
ERP	Punto Control Topográfico	
Triducto	Punto de salida de cable de detección en acomoda	
Punto de empalme	Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		

**TIPO DE LINEA**

TUBERIA PE #200mm	PE200
TUBERIA PE #160mm	PE160
TUBERIA PE #110mm	PE110
TUBERIA PE #90mm	PE90
TUBERIA PE #63mm	PE63
TUBERIA PE #32mm	PE32
TUBERIA PE #20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

**LISTA DE METRADOS-RED**

TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	8,113.00
63mm	1,607.00

JOHN ROBINSON  
CAMPOS CASTILLO  
INGENIERO CIVIL  
REG. Nº N° 48335

0	PARA CONSTRUCCION	08-01-21	J.A.N.	J.A.G	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
<b>LISTA DE REVISIONES</b>					
<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</b>					
<b>Redes de Polietileno - Callao</b>					
<b>SECTOR 001701 - 002303 - 002304 - 003203</b>					
<b>Plano Maestro</b>					
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	08-01-2021	DISTRITO:	Callao
REVISO:	J.A.G	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	000600
APROBO:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
<b>PLANO MASTER</b>					0



Municipalidad Provincial del Callao  
 Expediente: 2022-01-000097004  
 Fecha y Hora: 03/08/2022 13:51:35  
 Folios: 33 Destino : GGDU-GO  
 Tupa: AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN  
 Usuario: ABELLMUNT

X 8

★2022-117148★



**Cálidda**

671  
~~740~~ - 2022 - SYE

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1082, 1084, 1085

Lima, 1 de Agosto de 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente.

Asunto : Solicitamos autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"CAL - SECTOR - 003203 - MALLA - 001, 003, 004"**

Radicado : R2022-040168

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A.** - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea) y en base a lo establecido en la Ley N° 30056, comunicamos la interferencia de vías para la ejecución de obras del proyecto denominado **"CAL - SECTOR - 003203 - MALLA - 001, 003, 004"**, ubicado en el distrito de Callao, tal como se detalla en los planos de ubicación, memoria descriptiva y cronograma de obra que se adjuntan.

Es así que de acuerdo al Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **Comercializadora S&E Perú SAC** identificada con RUC N° 20511535612 para la elaboración de dichos trabajos, contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento con registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 126.1 del artículo 126° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 y/o **URI MERA LEON** con DNI N° 08715163, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

CÁLIDDA  
 C. Morillo 150  
 C.C. La Remota, Torre 2,  
 Teléfono: 51-1-44-7500  
 San Borja, Lima, Perú

*[Handwritten signature]*



Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

**POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 02/08/2022 10:33:28

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal

