



N°: 2022-0087509

Remitente:

GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
RUC: 20503758114


Recibido: 02/06/2022 - 09:56

N° de Folios: 32

Registrado ASCUE CÁCERES

Consultas: www.munlima.gob.pe

Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

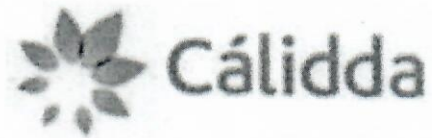Nota: La recepción NO da conformidad al
contenido.

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-21-0113

Lima, 01 de mayo de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "EXT RED A CA JOSE DE LA TORRE UGARTE - CDRA 1 MIR-SECTOR-000600-MALLA-004"

Radicado : R2022-027404

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**EXT RED A CA JOSE DE LA TORRE UGARTE - CDRA 1 MIR-SECTOR-000600-MALLA-004**" ubicado en el distrito de Miraflores, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

- Cruce De Av Del Ejercito Alt Ca José De La Torre Ugarte

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.


El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Morelli 100
C.C La Borja 100
Teléfono: (51) 611-7500
San Borja, Lima, Perú



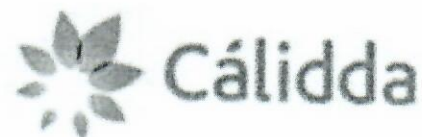

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,



Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 01/06/2022 07:56:46

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C. La Rambla Torre 2
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Bartolomé, Lima, Perú



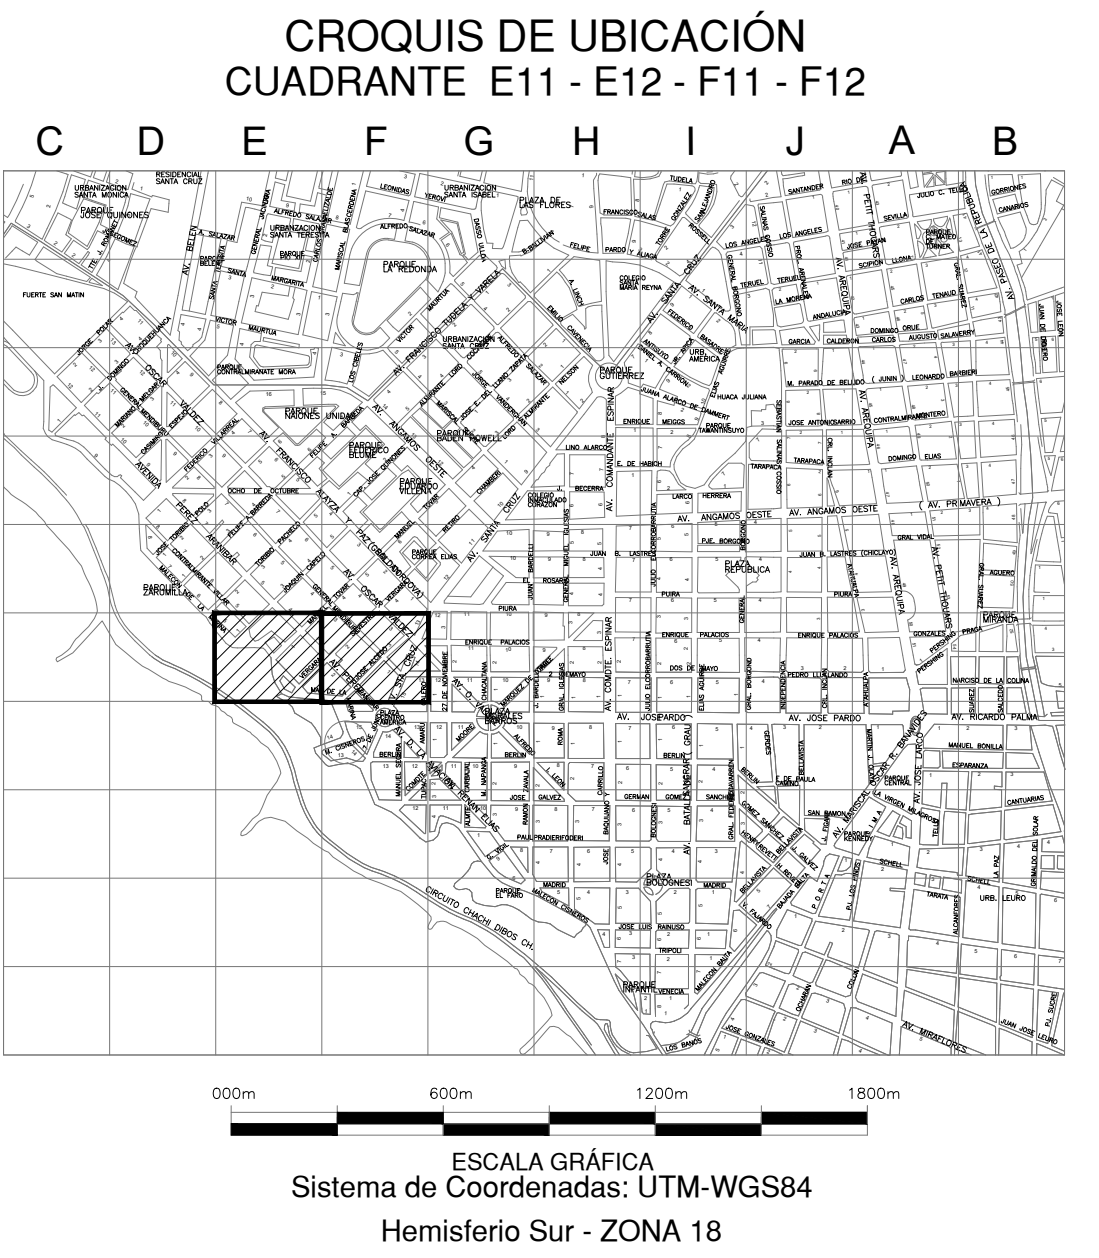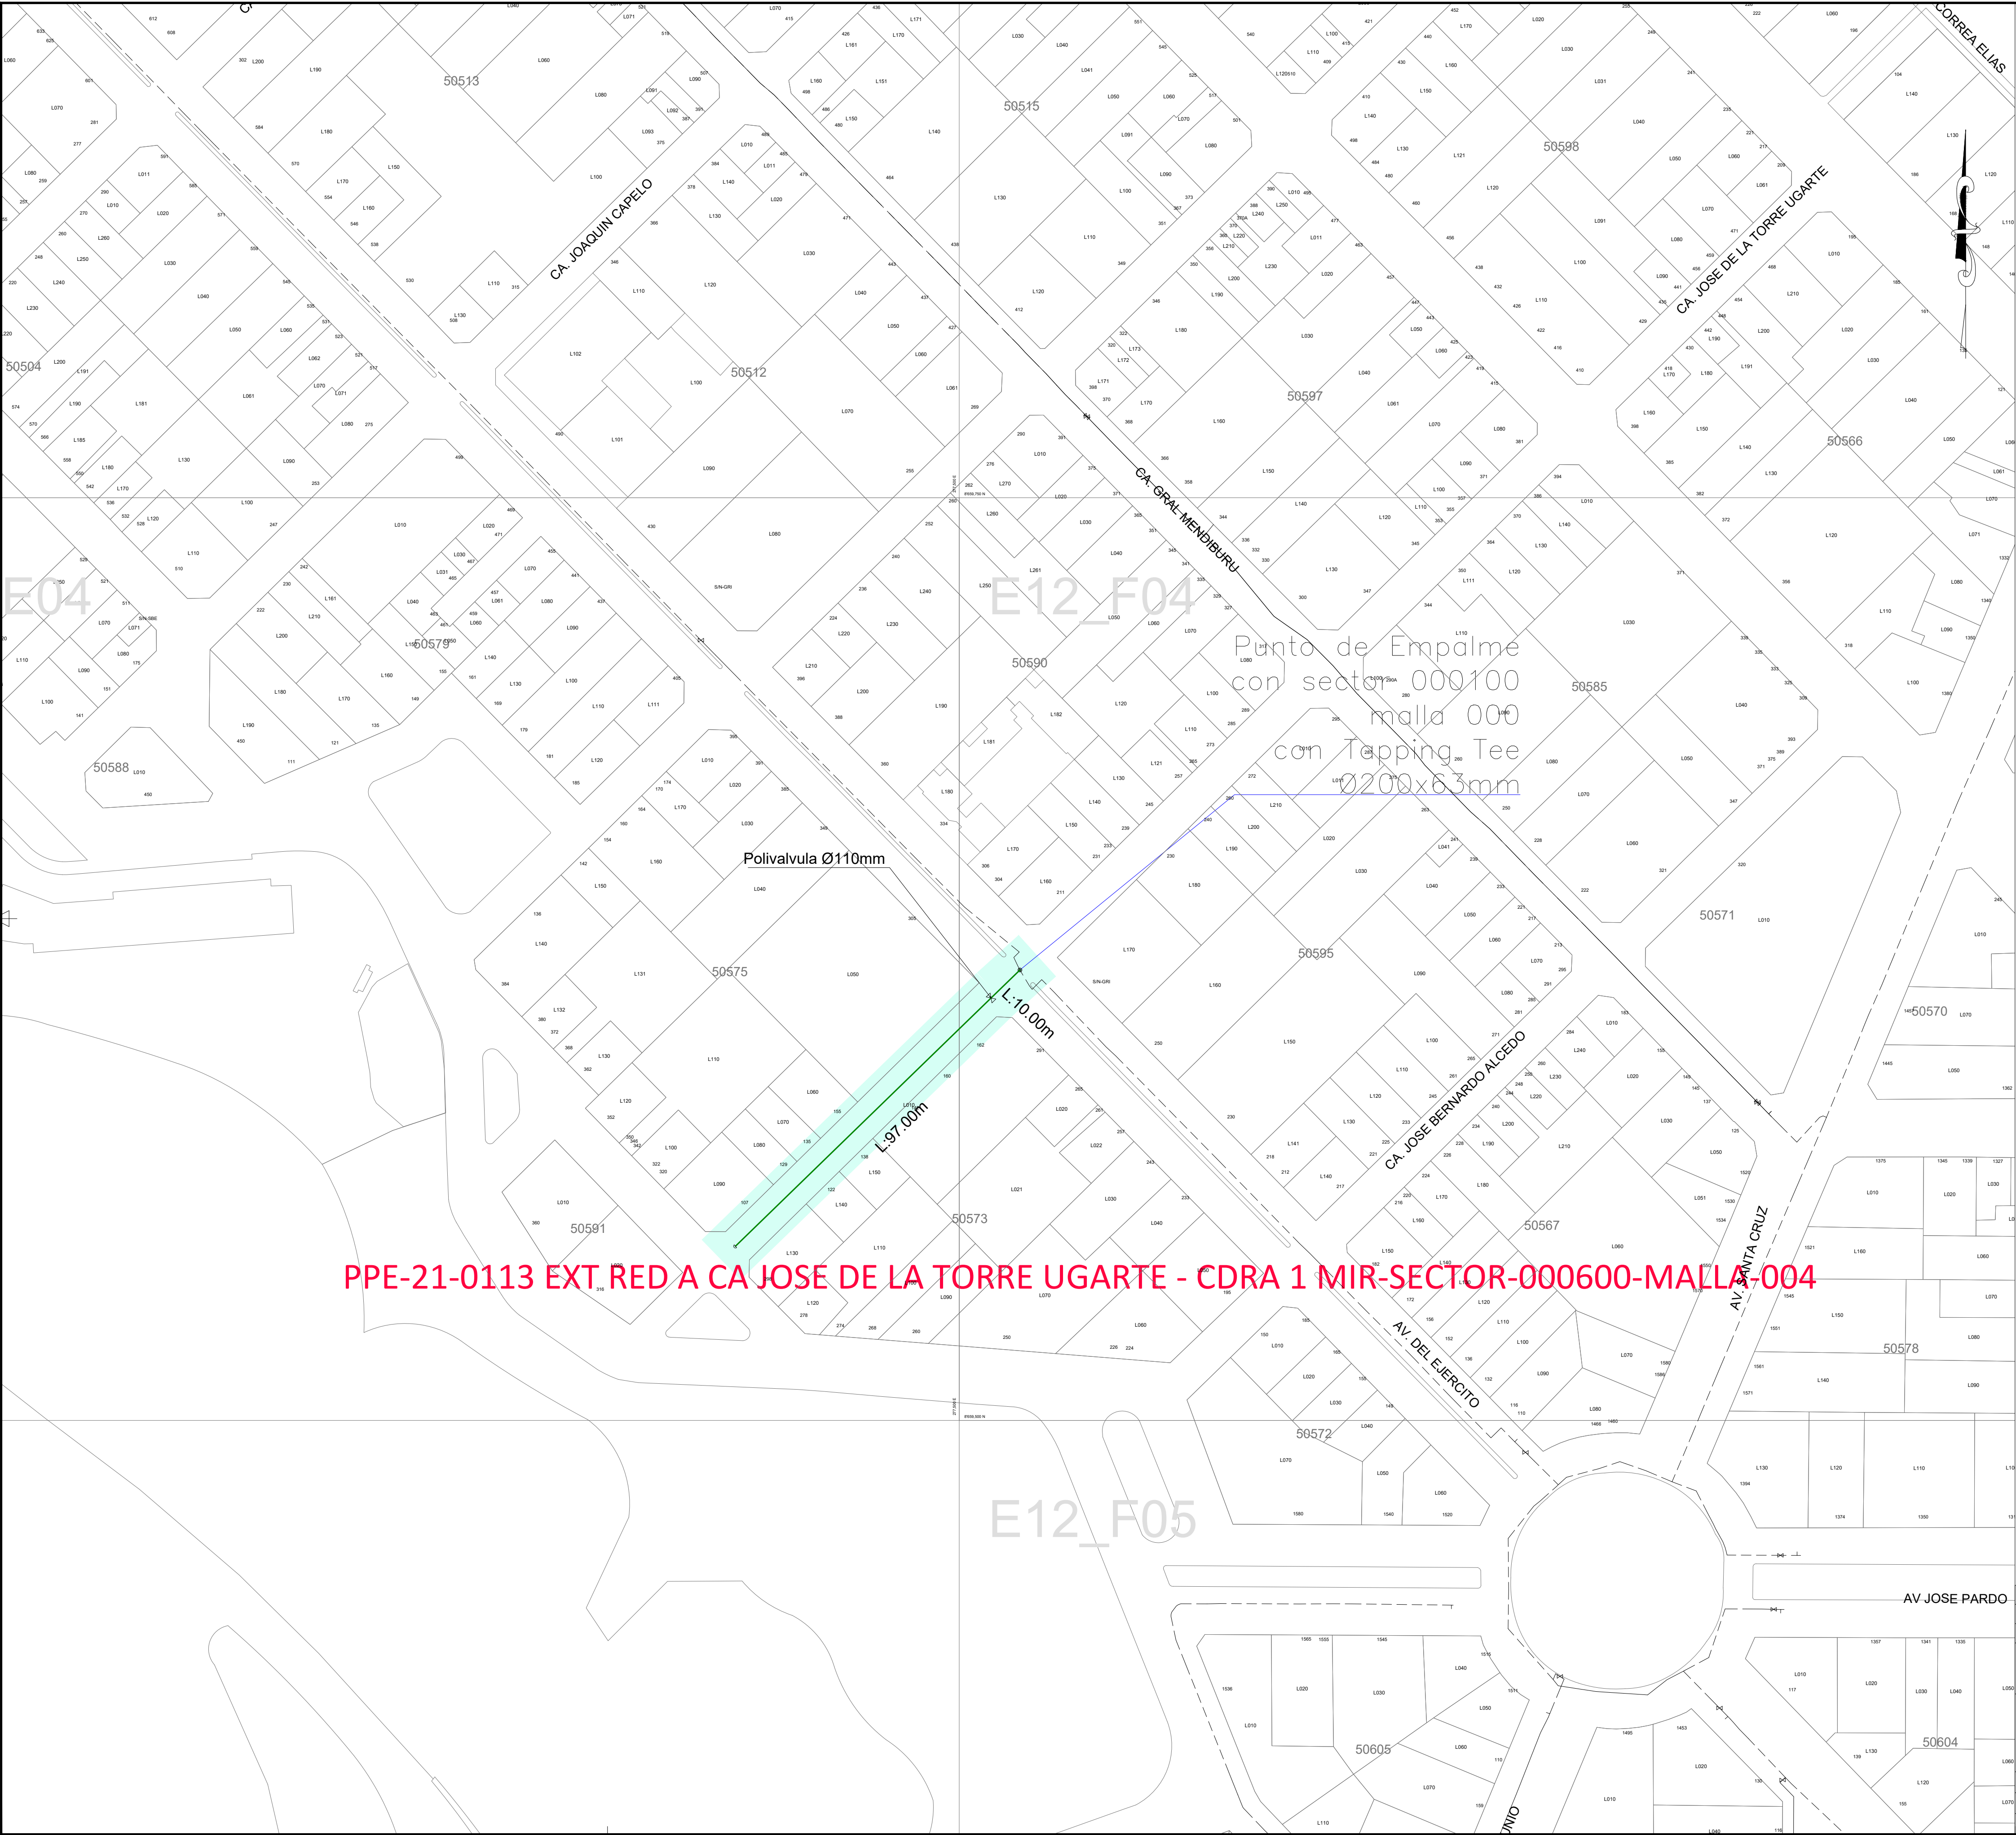

SIMBOLOGÍA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Cabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERÍA	POR HABILITAR (SIN GAS)
63mm	107.00

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP N° 48335

0	PARA CONSTRUCCION		17-08-21		J.A.N.	J.A.G.	J.C.C.
REV.	DESCRIPCION		FECHA		ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES							
 Cálida CONSTRUCCIONES DEL PERU			REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			 COMERCIALIZADORA S&E PERU S.A.C	
TÍTULO : PPE-21-0113 Redes de Polietileno - Miraflores							
EXT RED A CA JOSE DE LA TORRE UGARTE - CDRA 1 MIR-SECTOR-000600-MALLA-004							
Plano Maestro							
DIBUJO :	J.A.N.	FECHA : 17-08-2021	DISTRITO :	Miraflores		PLANO N° :	REV. :
REVISÓ :	J.A.G.	ESCALA :	REF. :	ZONA Y MALLA : 000600_004		PPE-21-0113-00-PM-01	0
APROBÓ :	J.C.C.	FILE :	1/1	REEMPLAZA : ---			

CORTE AV DEL EJERCITO CDRA 02 ALT CA. JOSE DE LA TORRE UGARTE

VEREDA

PISTA

BERMA CENTRAL

VEREDA

TUBERIA PE 63mm

EMPALME A RED PE200mm

4.50

1.20m

1.00

1.20m

2.40

7.10

1.10

7.00


2.60

20.20

PROYECCIÓN DEL LIMITE DE PROPIEDAD

PROYECCIÓN DEL LIMITE DE PROPIEDAD

SECCION A - A
ESC. REF.

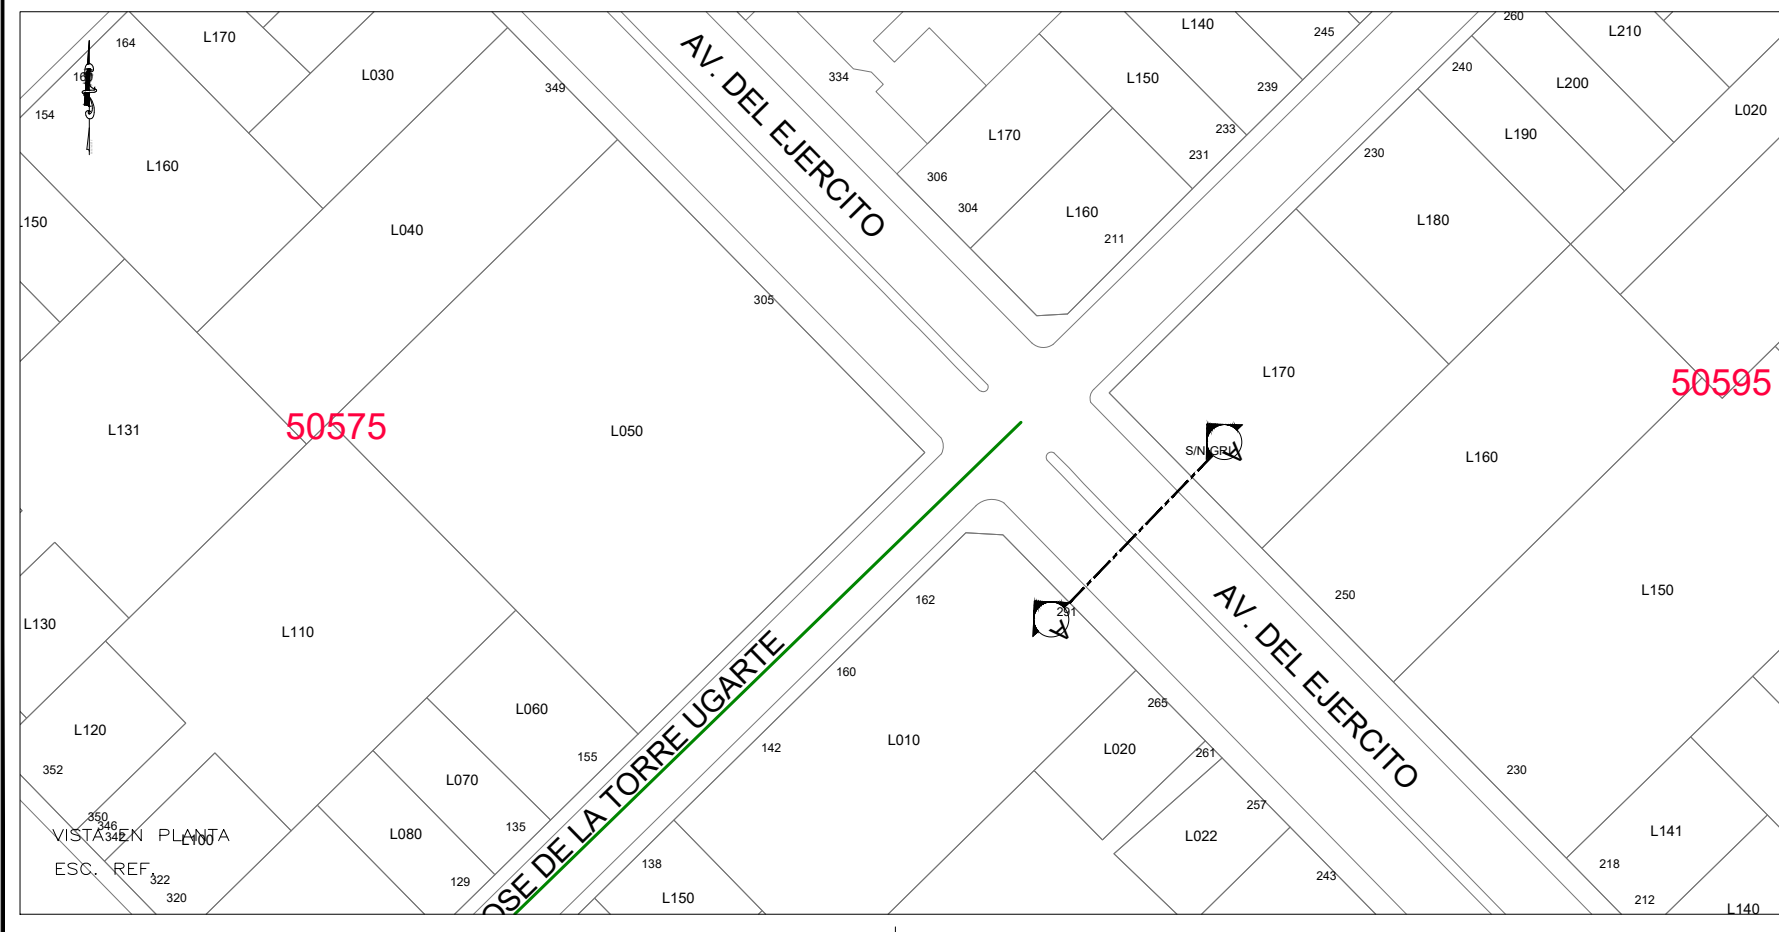

SIMBOLOGÍA			
Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Acromático	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometido	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	
TIPO DE LINEA			
TUBERÍA PE #200mm		PE200	
TUBERÍA PE #160mm		PE160	
TUBERÍA PE #110mm		PE110	
TUBERÍA PE #90mm		PE90	
TUBERÍA PE #63mm		PE63	
TUBERÍA PE #32mm		PE32	
TUBERÍA PE #20mm		PE20	
TUBERÍA PE (CON GAS)		PE	

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SUP. N° 48335


 Cálidda COMERCIALIZADORA		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO		COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C	
TÍTULO : Redes de Polietileno - Miraflores					
SECCION AV DEL EJERCITO CDRA 02 ALT CA. JOSE DE LA TORRE UGARTE					
DIBUJO : C.P.G		FECHA : 04-02-21		DISTRITO : Miraflores	
REVISO : I.C.Z.		ESCALA : REF.		PLANO N° : CRUCE 01	
APROBO : J.C.C		FILE : 1/1		REEMPLAZA : ---	
				A	

Technical drawing of a road layout. The top section shows a 3.60m wide lane (PISTA) flanked by sidewalks (VEREDA) of 1.50m and 1.40m. A 10.00m wide section is shown with a 7.10m lane width. A 63mm PE pipe (TUBERIA PE 63mm) is located 0.61m from the lane edge. Arrows indicate traffic flow.

SIMBOLOGÍA			
Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Gráfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP. N° 48335

 Cálidda CONSEJO REGULADOR DEL AGUA		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO		COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C	
TÍTULO : Redes de Polietileno - Miraflores SECCION CA. JOSE DE LA TORRE UGARTE CDRA 01					
DIBUJO : C.P.G		FECHA : 04-02-21		PLANO N° : CRUCE 02	
REVISO : I.C.Z.		ESCALA : REF.			
APROBO : J.C.C		REEMPLAZA : ---			
				REV. : A	

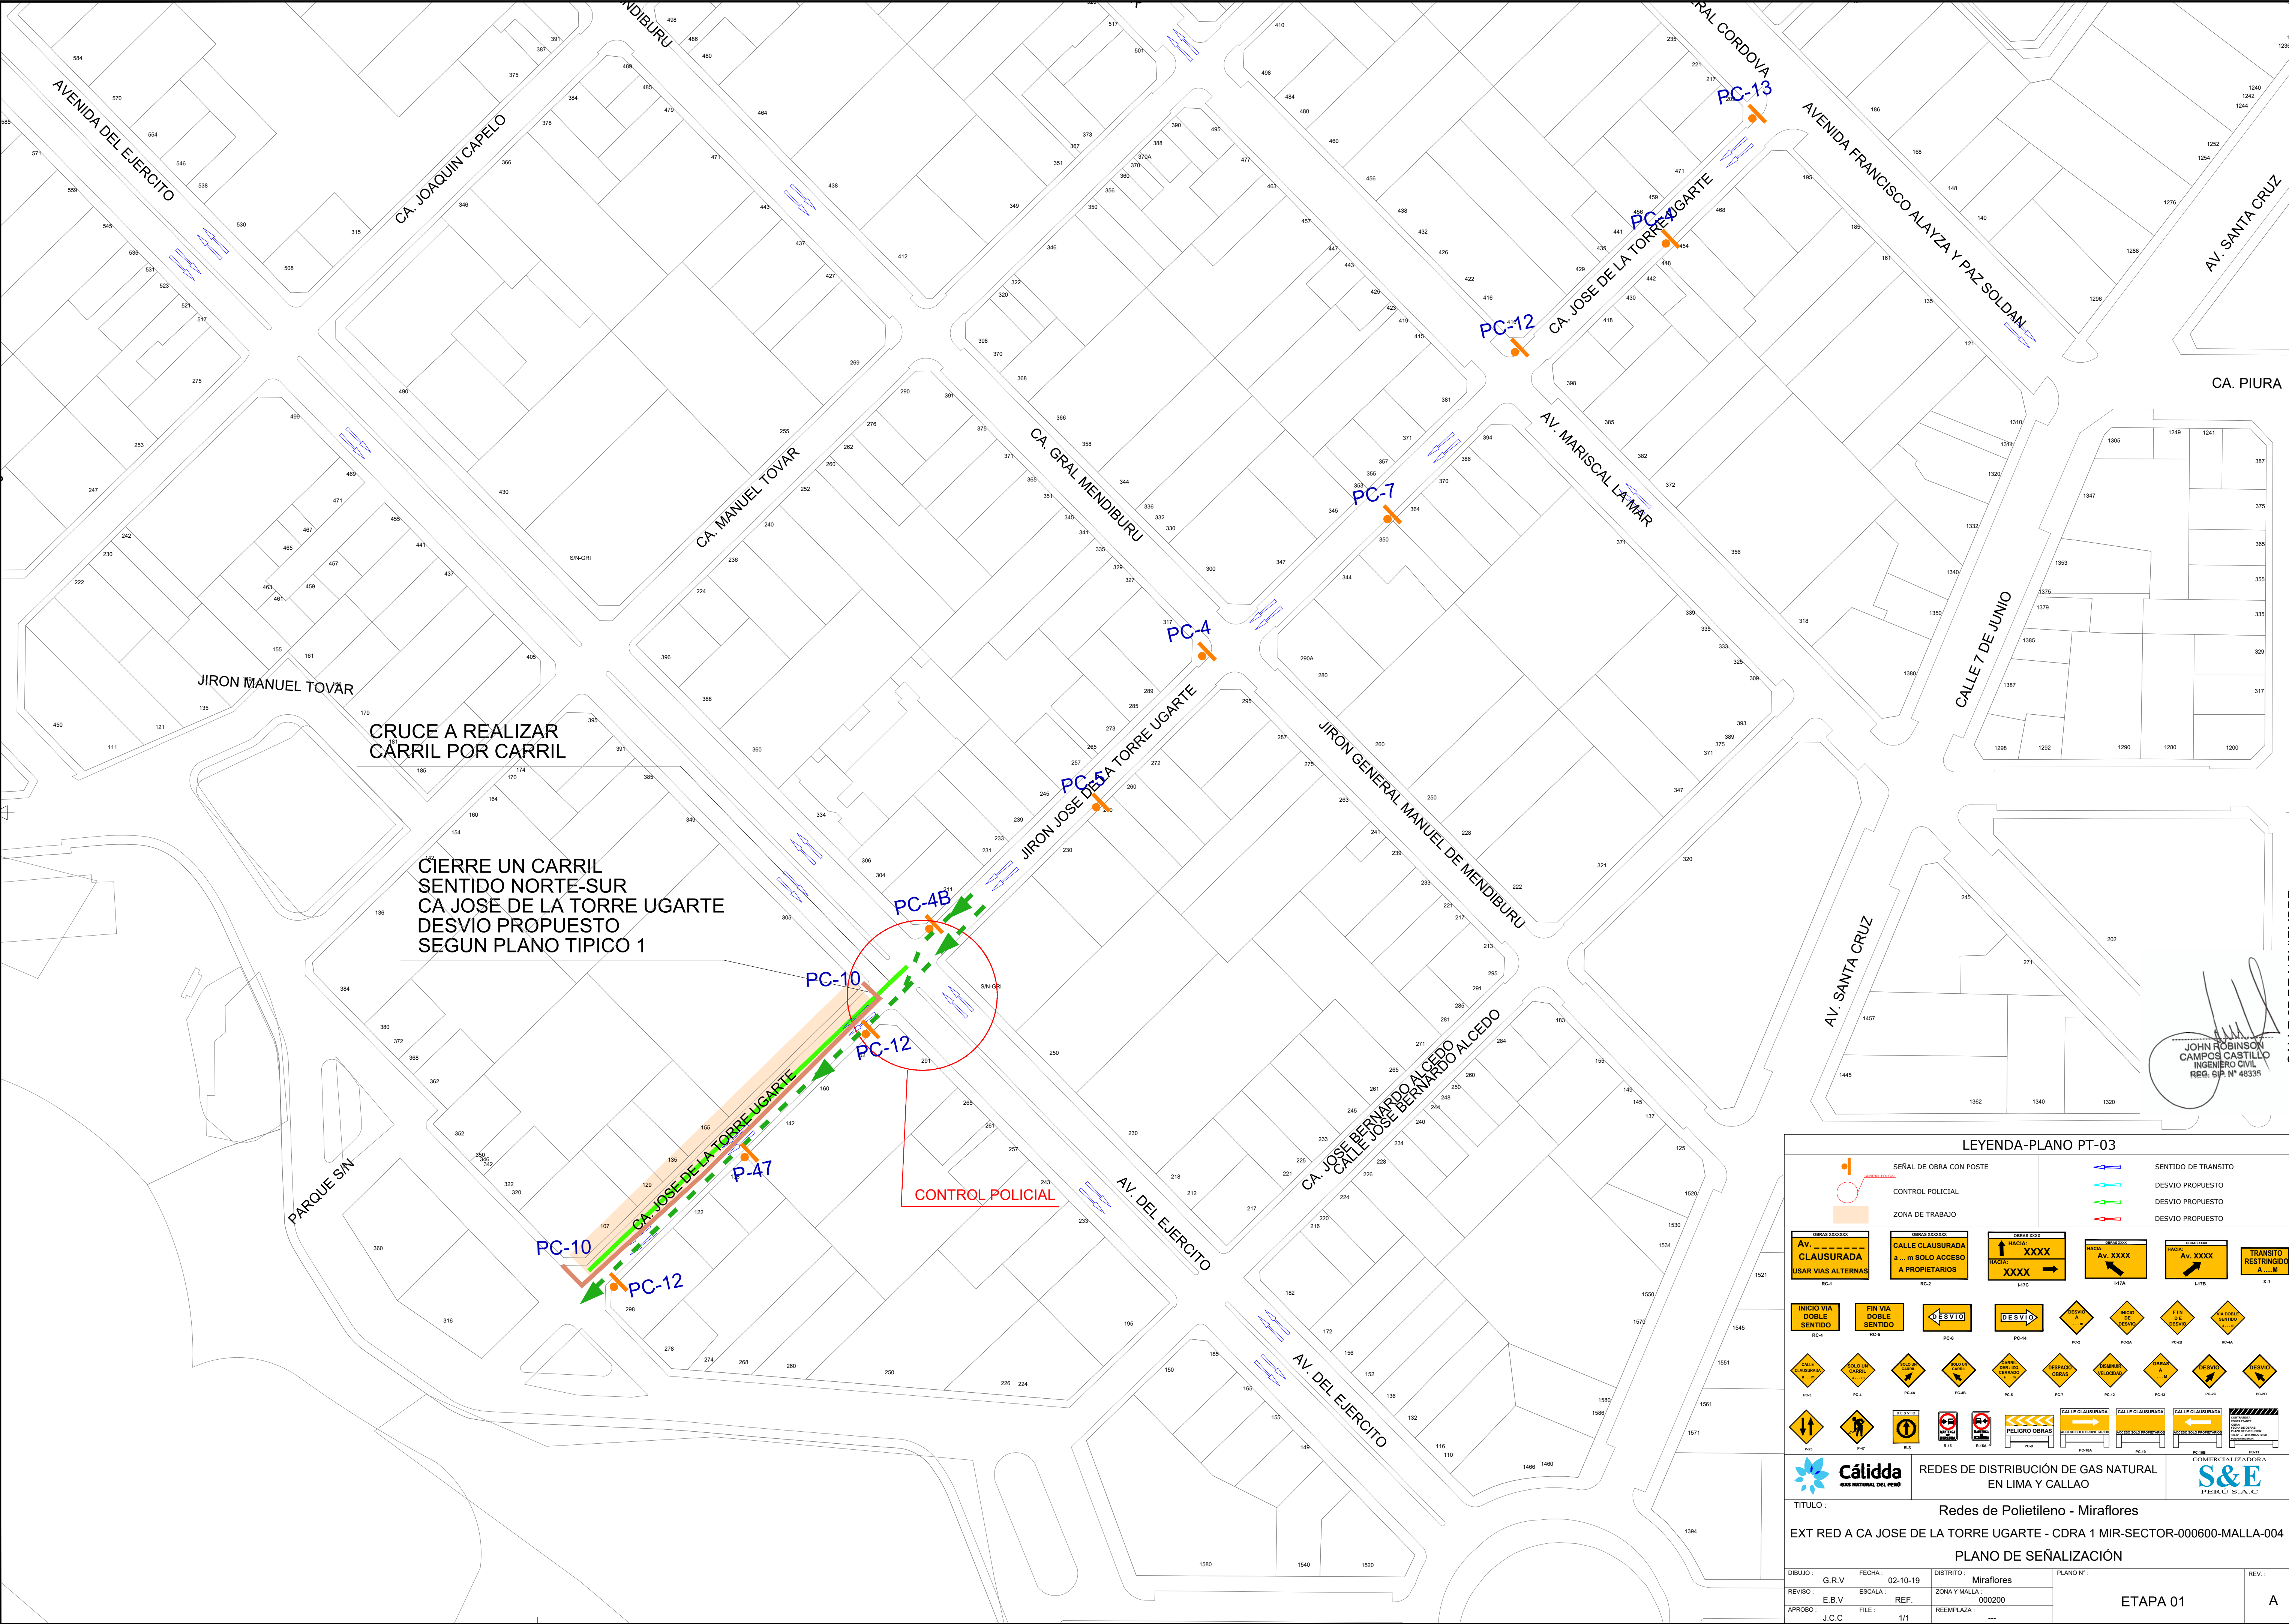

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP N° 48335

LEYENDA-PLANO PT-03

SEÑAL DE OBRA CON POSTE

CONTROL POLICIAL

ZONA DE TRABAJO

SENTIDO DE TRANSITO

DESVIO PROPUETO

DESVIO PROPUETO

DESVIO PROPUETO

 PC-1	 PC-2	 PC-3	 PC-4	 PC-5	 PC-6
 PC-7	 PC-8	 PC-9	 PC-10	 PC-11	 PC-12
 PC-13	 PC-14	 PC-15	 PC-16	 PC-17	 PC-18
 PC-19	 PC-20	 PC-21	 PC-22	 PC-23	 PC-24
 PC-25	 PC-26	 PC-27	 PC-28	 PC-29	 PC-30
 PC-31	 PC-32	 PC-33	 PC-34	 PC-35	 PC-36
 PC-37	 PC-38	 PC-39	 PC-40	 PC-41	 PC-42
 PC-43	 PC-44	 PC-45	 PC-46	 PC-47	 PC-48
 PC-49	 PC-50	 PC-51	 PC-52	 PC-53	 PC-54
 PC-55	 PC-56	 PC-57	 PC-58	 PC-59	 PC-60
 PC-61	 PC-62	 PC-63	 PC-64	 PC-65	 PC-66
 PC-67	 PC-68	 PC-69	 PC-70	 PC-71	 PC-72
 PC-73	 PC-74	 PC-75	 PC-76	 PC-77	 PC-78
 PC-79	 PC-80	 PC-81	 PC-82	 PC-83	 PC-84
 PC-85	 PC-86	 PC-87	 PC-88	 PC-89	 PC-90
 PC-91	 PC-92	 PC-93	 PC-94	 PC-95	 PC-96
 PC-97	 PC-98	 PC-99	 PC-100	 PC-101	 PC-102
 PC-103	 PC-104	 PC-105	 PC-106	 PC-107	 PC-108
 PC-109	 PC-110	 PC-111	 PC-112	 PC-113	 PC-114
 PC-115	 PC-116	 PC-117	 PC-118	 PC-119	 PC-120
 PC-121	 PC-122	 PC-123	 PC-124	 PC-125	 PC-126
 PC-127	 PC-128	 PC-129	 PC-130	 PC-131	 PC-132
 PC-133	 PC-134	 PC-135	 PC-136	 PC-137	 PC-138
 PC-139	 PC-140	 PC-141	 PC-142	 PC-143	 PC-144
 PC-145	 PC-146	 PC-147	 PC-148	 PC-149	 PC-150
 PC-151	 PC-152	 PC-153	 PC-154	 PC-155	 PC-156
 PC-157	 PC-158	 PC-159	 PC-160	 PC-161	 PC-162
 PC-163	 PC-164	 PC-165	 PC-166	 PC-167	 PC-168
 PC-169	 PC-170	 PC-171	 PC-172	 PC-173	 PC-174
 PC-175	 PC-176	 PC-177	 PC-178	 PC-179	 PC-180
 PC-181	 PC-182	 PC-183	 PC-184	 PC-185	 PC-186
 PC-187	 PC-188	 PC-189	 PC-190	 PC-191	 PC-192
 PC-193	 PC-194	 PC-195	 PC-196	 PC-197	 PC-198
 PC-199	 PC-200	 PC-201	 PC-202	 PC-203	 PC-204
 PC-205	 PC-206	 PC-207	 PC-208	 PC-209	 PC-210
 PC-211	 PC-212	 PC-213	 PC-214	 PC-215	 PC-216
 PC-217	 PC-218	 PC-219	 PC-220	 PC-221	 PC-222
 PC-223	 PC-224	 PC-225	 PC-226	 PC-227	 PC-228
 PC-229	 PC-230	 PC-231	 PC-232	 PC-233	 PC-234
 PC-235	 PC-236	 PC-237	 PC-238	 PC-239	 PC-240
 PC-241	 PC-242	 PC-243	 PC-244	 PC-245	 PC-246
 PC-247	 PC-248	 PC-249	 PC-250	 PC-251	 PC-252
 PC-253	 PC-254	 PC-255	 PC-256	 PC-257	 PC-258
 PC-259	 PC-260	 PC-261	 PC-262	 PC-263	 PC-264
 PC-265	 PC-266	 PC-267	 PC-268	 PC-269	 PC-270
 PC-271	 PC-272	 PC-273	 PC-274	 PC-275	 PC-276
 PC-277	 PC-278	 PC-279	 PC-280	 PC-281	 PC-282
 PC-283	 PC-284	 PC-285	 PC-286	 PC-287	 PC-288
 PC-289	 PC-290	 PC-291	 PC-292	 PC-293	 PC-294
 PC-295	 PC-296	 PC-297	 PC-298	 PC-299	 PC-300
 PC-301	 PC-302	 PC-303	 PC-304	 PC-305	 PC-306
 PC-307	 PC-308	 PC-309	 PC-310	 PC-311	 PC-312
 PC-313	 PC-314	 PC-315	 PC-316	 PC-317	 PC-318
 PC-319	 PC-320	 PC-321	 PC-322	 PC-323	 PC-324
 PC-325	 PC-326	 PC-327	 PC-328	 PC-329	 PC-330
 PC-331	 PC-332	 PC-333	 PC-334	 PC-335	 PC-336
 PC-337	 PC-338	 PC-339	 PC-340	 PC-341	 PC-342
 PC-343	 PC-344	 PC-345	 PC-346	 PC-347	 PC-348
 PC-349	 PC-350	 PC-351	 PC-352	 PC-353	 PC-354
 PC-355	 PC-356	 PC-357	 PC-358	 PC-359	 PC-360
 PC-361	 PC-362	 PC-363	 PC-364	 PC-365	 PC-366
 PC-367	 PC-368	 PC-369	 PC-370	 PC-371	 PC-372
 PC-373	 PC-374	 PC-375	 PC-376	 PC-377	 PC-378
 PC-379	 PC-380	 PC-381	 PC-382	 PC-383	 PC-384
 PC-385	 PC-386	 PC-387	 PC-388	 PC-389	 PC-390
 PC-391	 PC-392	 PC-393	 PC-394	 PC-395	 PC-396
 PC-397	 PC-398	 PC-399	 PC-400	 PC-401	 PC-402
 PC-403	 PC-404	 PC-405	 PC-406	 PC-407	 PC-408
 PC-409	 PC-410	 PC-411	 PC-412	 PC-413	 PC-414
 PC-415	 PC-416	 PC-417	 PC-418	 PC-419	 PC-420
 PC-421	 PC-422	 PC-423	 PC-424	 PC-425	 PC-426
 PC-427	 PC-428	 PC-429	 PC-430	 PC-431	 PC-432
 PC-433	 PC-434	 PC-435	 PC-436	 PC-437	 PC-438
 PC-439	 PC-440	 PC-441	 PC-442	 PC-443	 PC-444
 PC-445	 PC-446	 PC-447	 PC-448	 PC-449	 PC-450
 PC-451	 PC-452	 PC-453	 PC-454	 PC-455	 PC-456
 PC-457	 PC-458	 PC-459	 PC-460	 PC-461	 PC-462
 PC-463	 PC-464	 PC-465	 PC-466	 PC-467	 PC-468
 PC-469	 PC-470	 PC-471	 PC-472	 PC-473	 PC-474
 PC-475	 PC-476	 PC-477	 PC-478	 PC-479	 PC-480
 PC-481	 PC-482	 PC-483	 PC-484	 PC-485	 PC-486
 PC-487	 PC-488	 PC-489	 PC-490	 PC-491	 PC-492
 PC-493	 PC-494	 PC-495	 PC-496	 PC-497	 PC-498
 PC-499	 PC-500	 PC-501	 PC-502	 PC-503	 PC-504
 PC-505	 PC-506	 PC-507	 PC-508	 PC-509	 PC-510
 PC-511	 PC-512	 PC-513	 PC-514	 PC-515	 PC-516
 PC-517	 PC-518	 PC-519	 PC-520	 PC-521	 PC-522
 PC-523	 PC-524	 PC-525	 PC-526	 PC-527	 PC-528
 PC-529	 PC-530	 PC-531	 PC-532	 PC-533	 PC-534
 PC-535	 PC-536	 PC-537	 PC-538	<	

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.


RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE

PROYECTO MIR

Id	Nombre de tarea	Duración	D-2	D1	D3	D5	D7	D9	D11	D13	D15	D17	D19	D21	D23	D25	D27	D29	D31	D33	D35	D37	D39	D41	D43	D45	D47
1	MIRAFLORES	30 días																									
2	PPE-21-0113 EXT RED A CA José DE LA TORRE UGARTE - CDRA 1 MIR-SECTOR-000600-MALLA-004	30 días																									
3	PERÍMETRO EXTERNO:	30 días																									
4	CA José DE LA TORRE UGARTE CDRA 01	30 días																									
5	CRUCE DE AV DEL EJERCITO ALT CA José DE LA TORRE UGARTE	30 días																									
6	RECORRIDO INFORMATIVO	4 días																									
7	CALICATAS	10 días																									
8	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	20 días																									
9	EXCAVACIÓN	20 días																									
10	TENDIDO DE TUBERÍA	20 días																									
11	RELLENO Y COMPACTACIÓN	20 días																									
12	REPOSICIÓN	20 días																									
13	LIMPIEZA DE LA ZONA.	20 días																									
14	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	7 días																									

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only
División		Hito externo		Duration-only		Progreso
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary		
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only		


JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP. N° 48335