

PROYECTOS


PPE0-21-1341	ATV - SECTOR - 000200 - MALLA - 001
PPE0-21-1337	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 004
PPE0-21-1338	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 005
PPE0-21-1339	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 006
PPE0-21-1340	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 007
PPE0-21-1345	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 002
PPE0-21-1342	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 004
PPE0-21-1343	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 005
PPE0-21-1344	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 006
PPE0-21-1918	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 000
PPE0-21-1919	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 004
PPE0-21-1920	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 005

DISTRITO DE ATE VITARTE

PLANOS DE PLANTA



JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. S.P. N° 48335

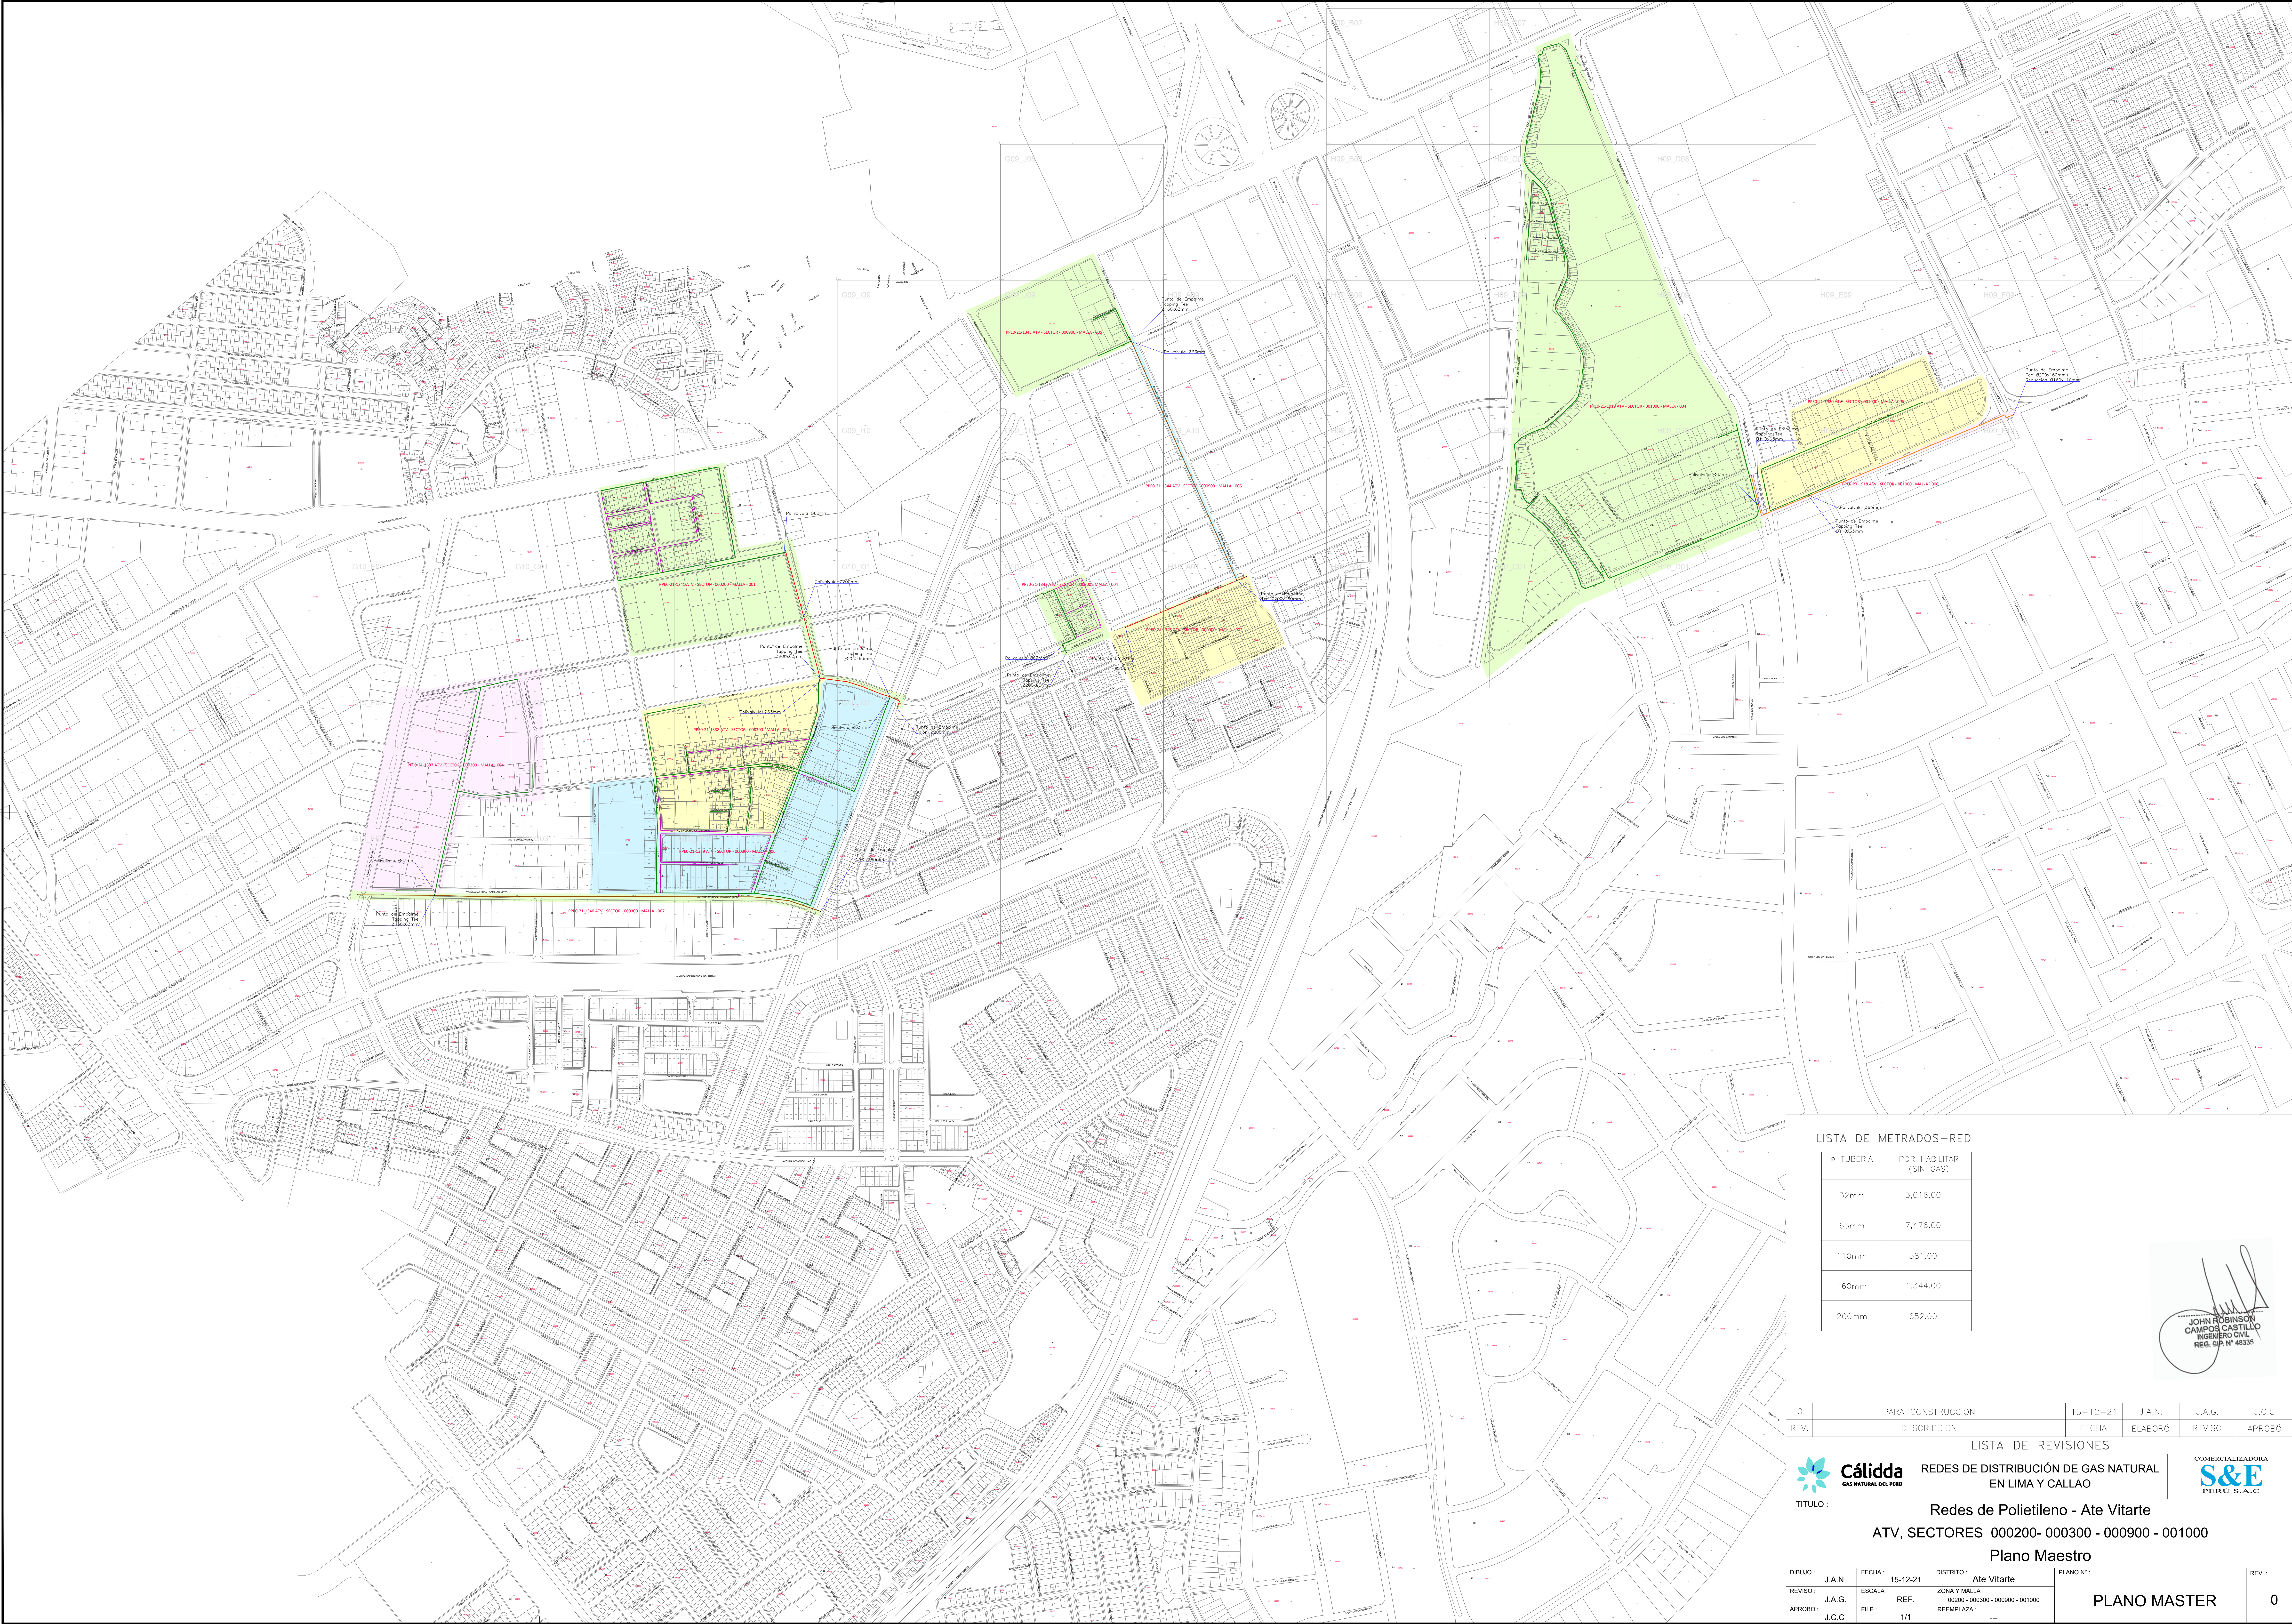

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	3,016.00
63mm	7,476.00
110mm	581.00
160mm	1,344.00
200mm	652.00


JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. Nº 48335

0	PARA CONSTRUCCION	15-12-21	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES



	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO	COMERCIALIZADORA 
---	--	---

TITULO :
Redes de Polietileno - Ate Vitarte
ATV, SECTORES 000200- 000300 - 000900 - 001000
Plano Maestro

DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	15-12-21	DISTRITO:	Ate Vitarte	PLANO Nº:		REV.:	
REVISÓ:	J.A.G.	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	00200-000300-000900-001000				
APROBÓ:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:					

PLANO MASTER



0

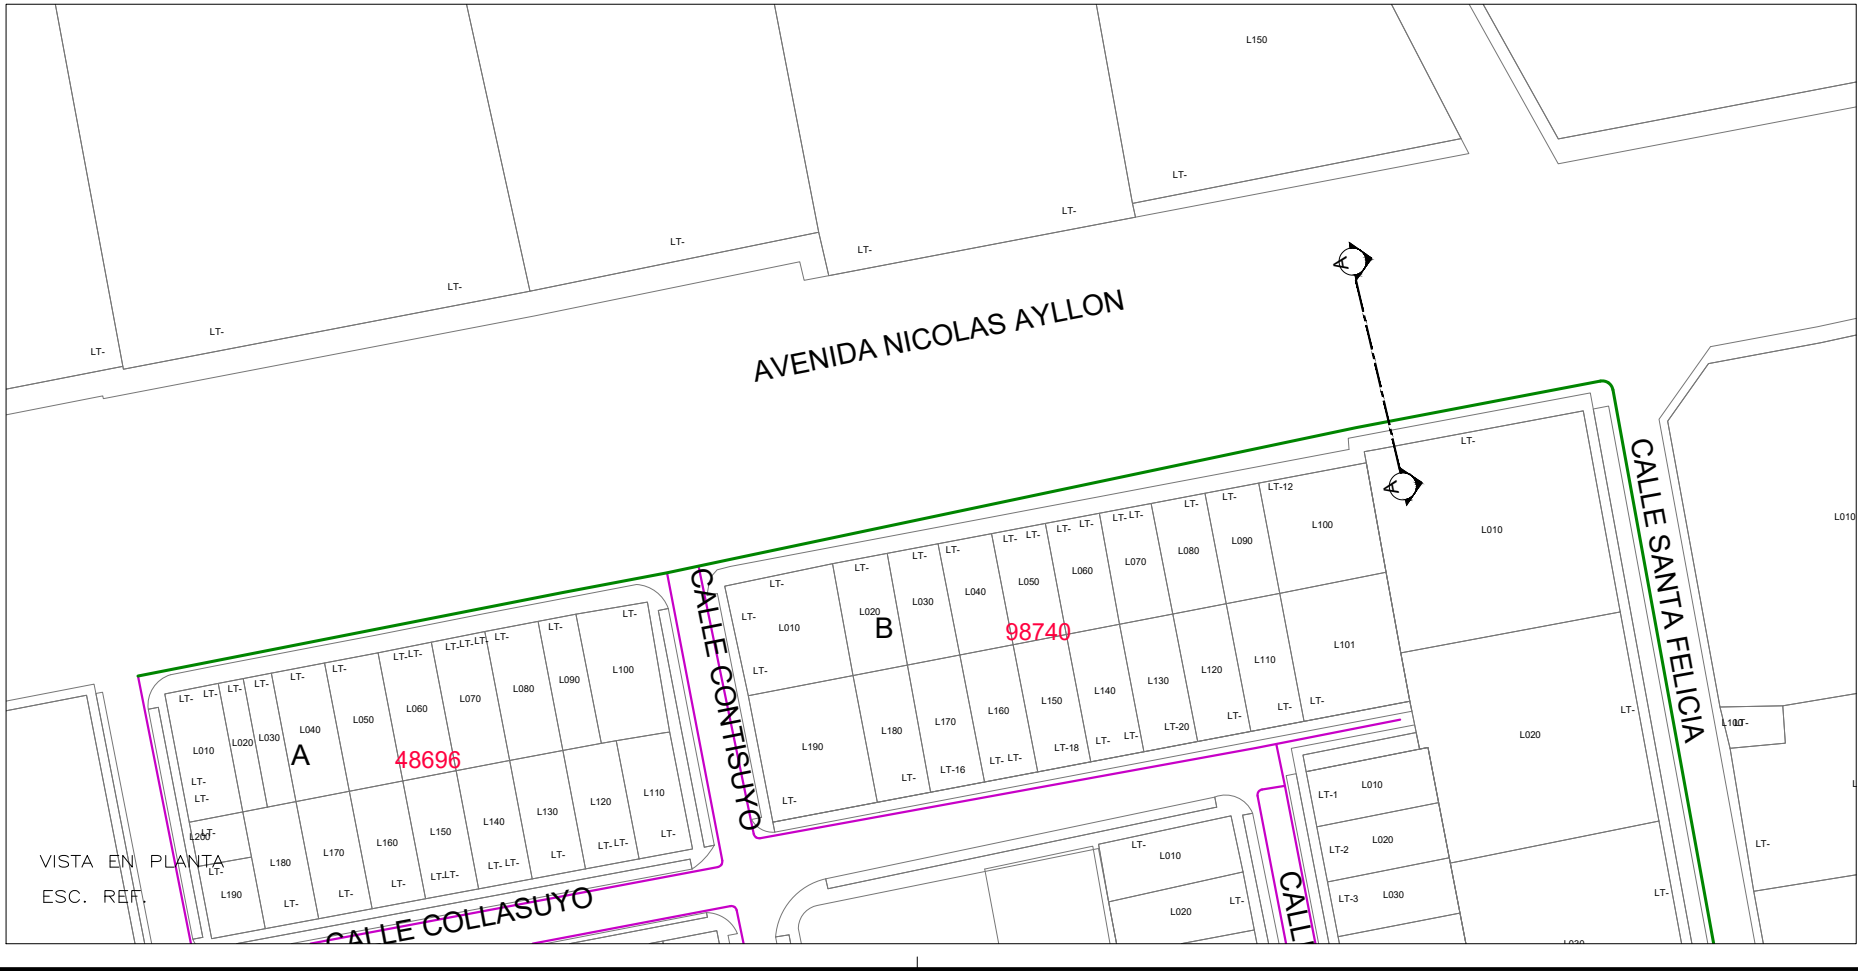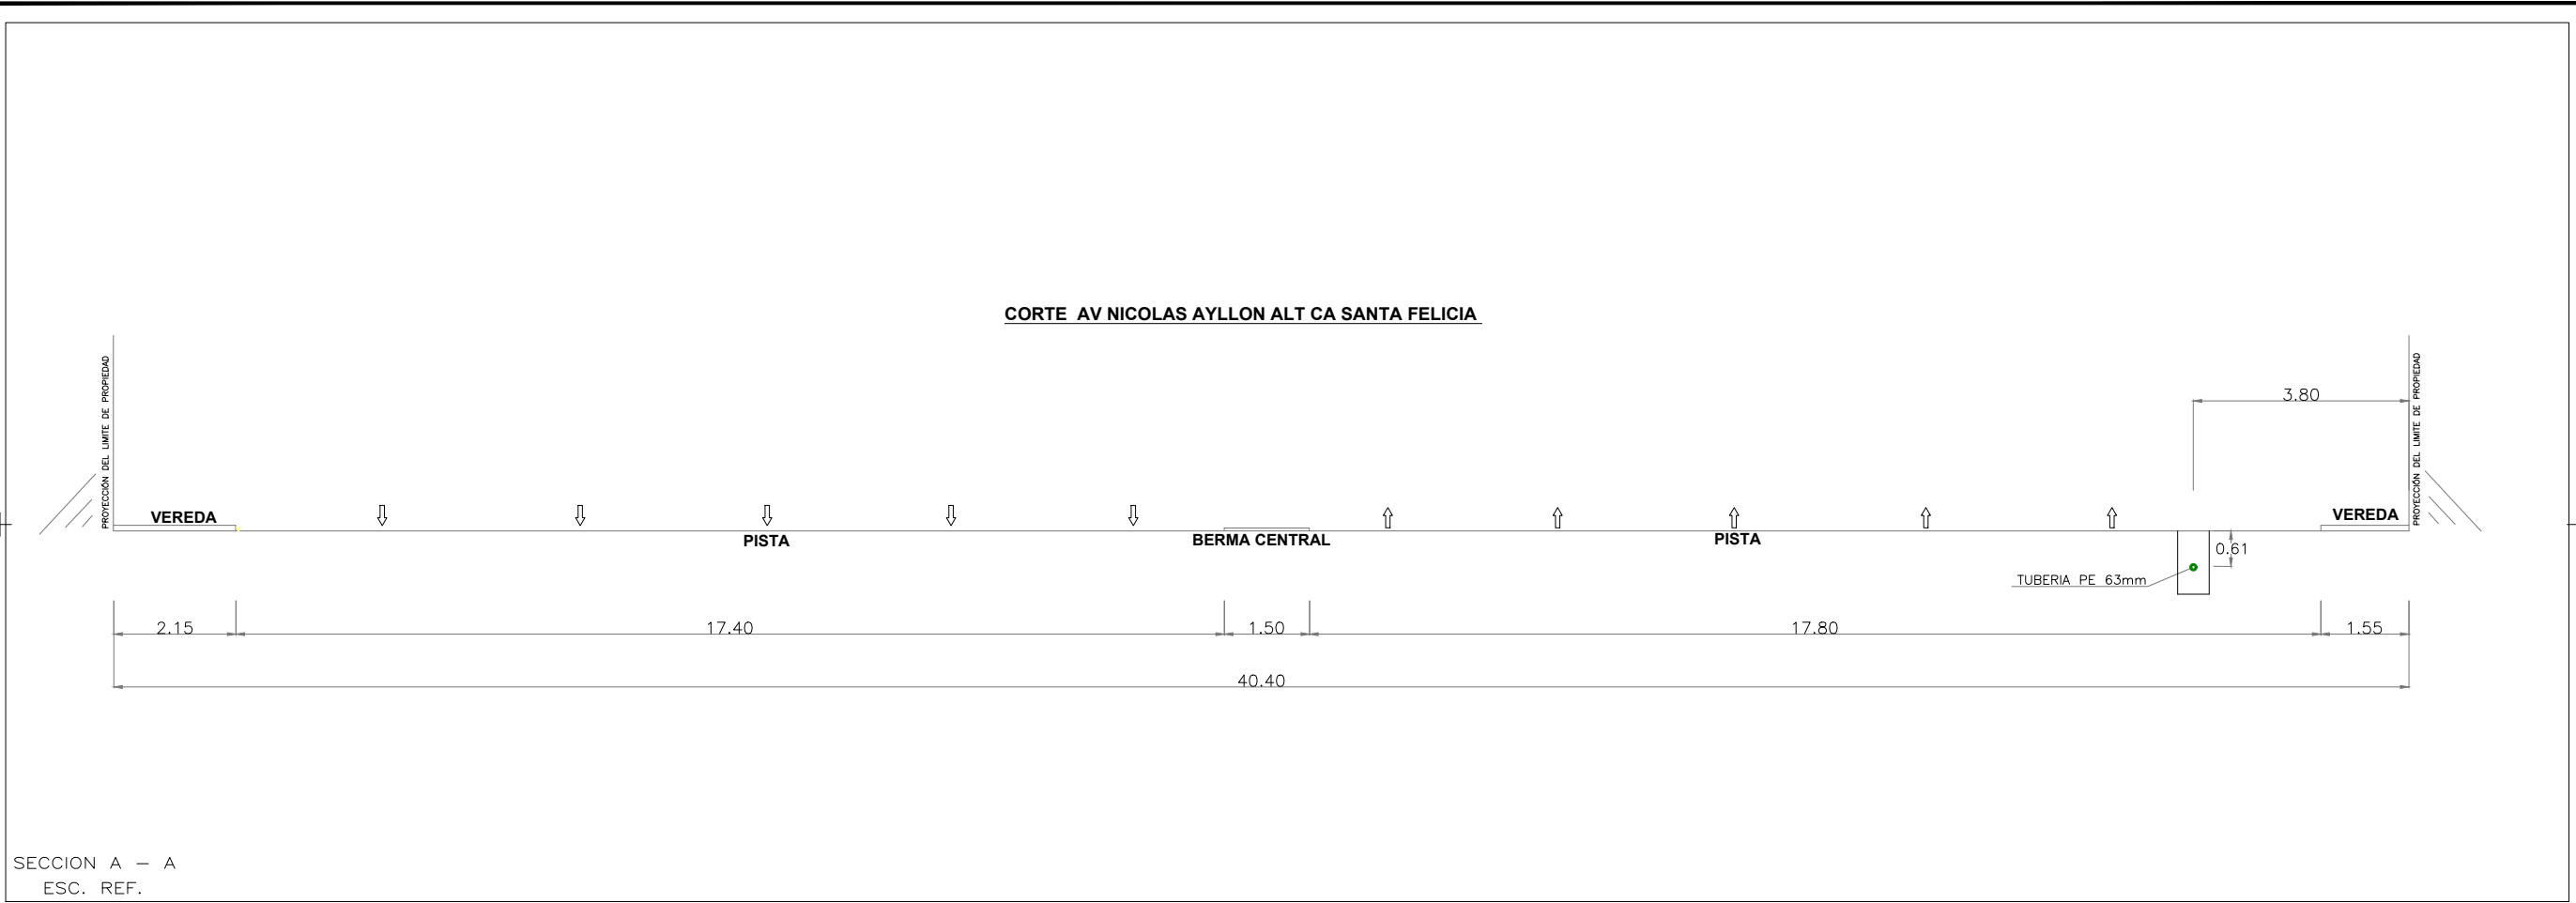

SIMBOLOGIA			
Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	
TIPO DE LINEA			
TUBERIA PE Ø200mm		PE200	
TUBERIA PE Ø160mm		PE160	
TUBERIA PE Ø110mm		PE110	
TUBERIA PE Ø90mm		PE90	
TUBERIA PE Ø63mm		PE63	
TUBERIA PE Ø32mm		PE32	
TUBERIA PE Ø20mm		PE20	
TUBERIA PE (CON GAS)		PE	
Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m			

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. GIP N° 48335

 Cálidda GAS NATURAL DEL SUR		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO		 COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C	
TITULO : Redes de Polietileno - ATE VITARTE					
SECCION AV NICOLAS AYLLON ALT CA SANTA FELICIA					
DIBUJO : C.P.G		FECHA : 15-11-21	DISTRITO : ATE VITARTE	PLANO N° : CORTE 01	REV. : A
REVISO : E.B.V		ESCALA : REF.	ZONA Y MALLA : 000500-003		
APROBO : J.C.C		FILE : 1/1	REEMPLAZA : ---		

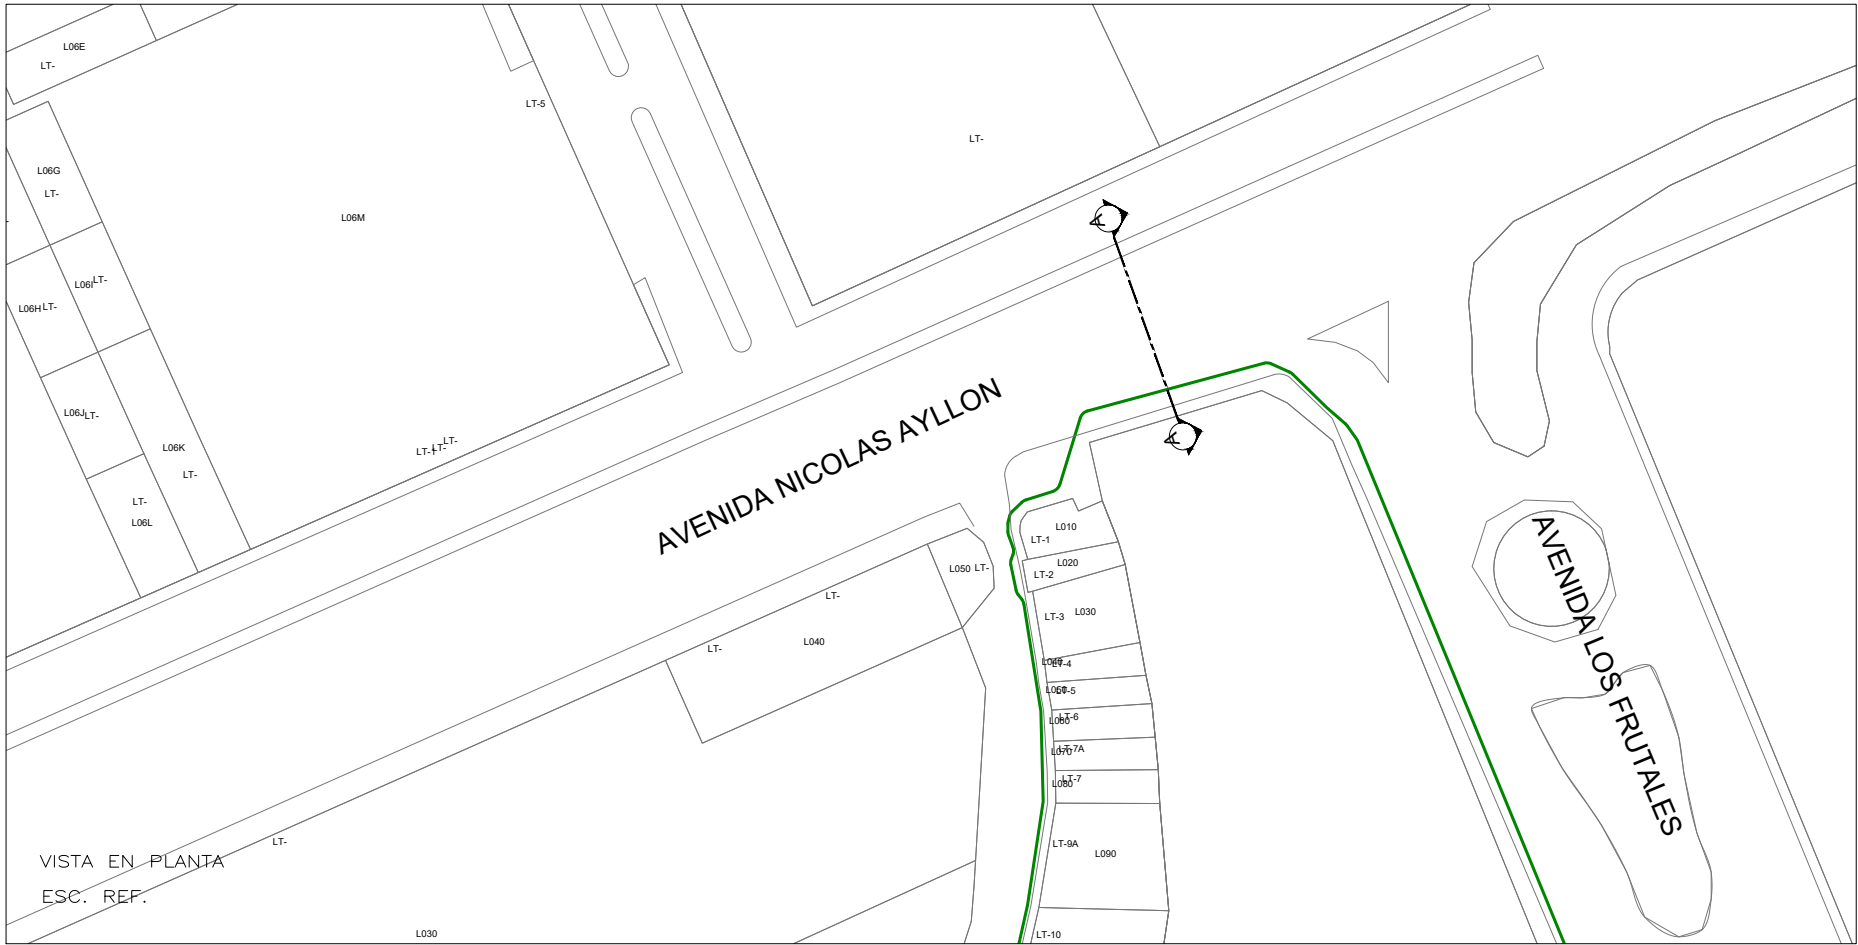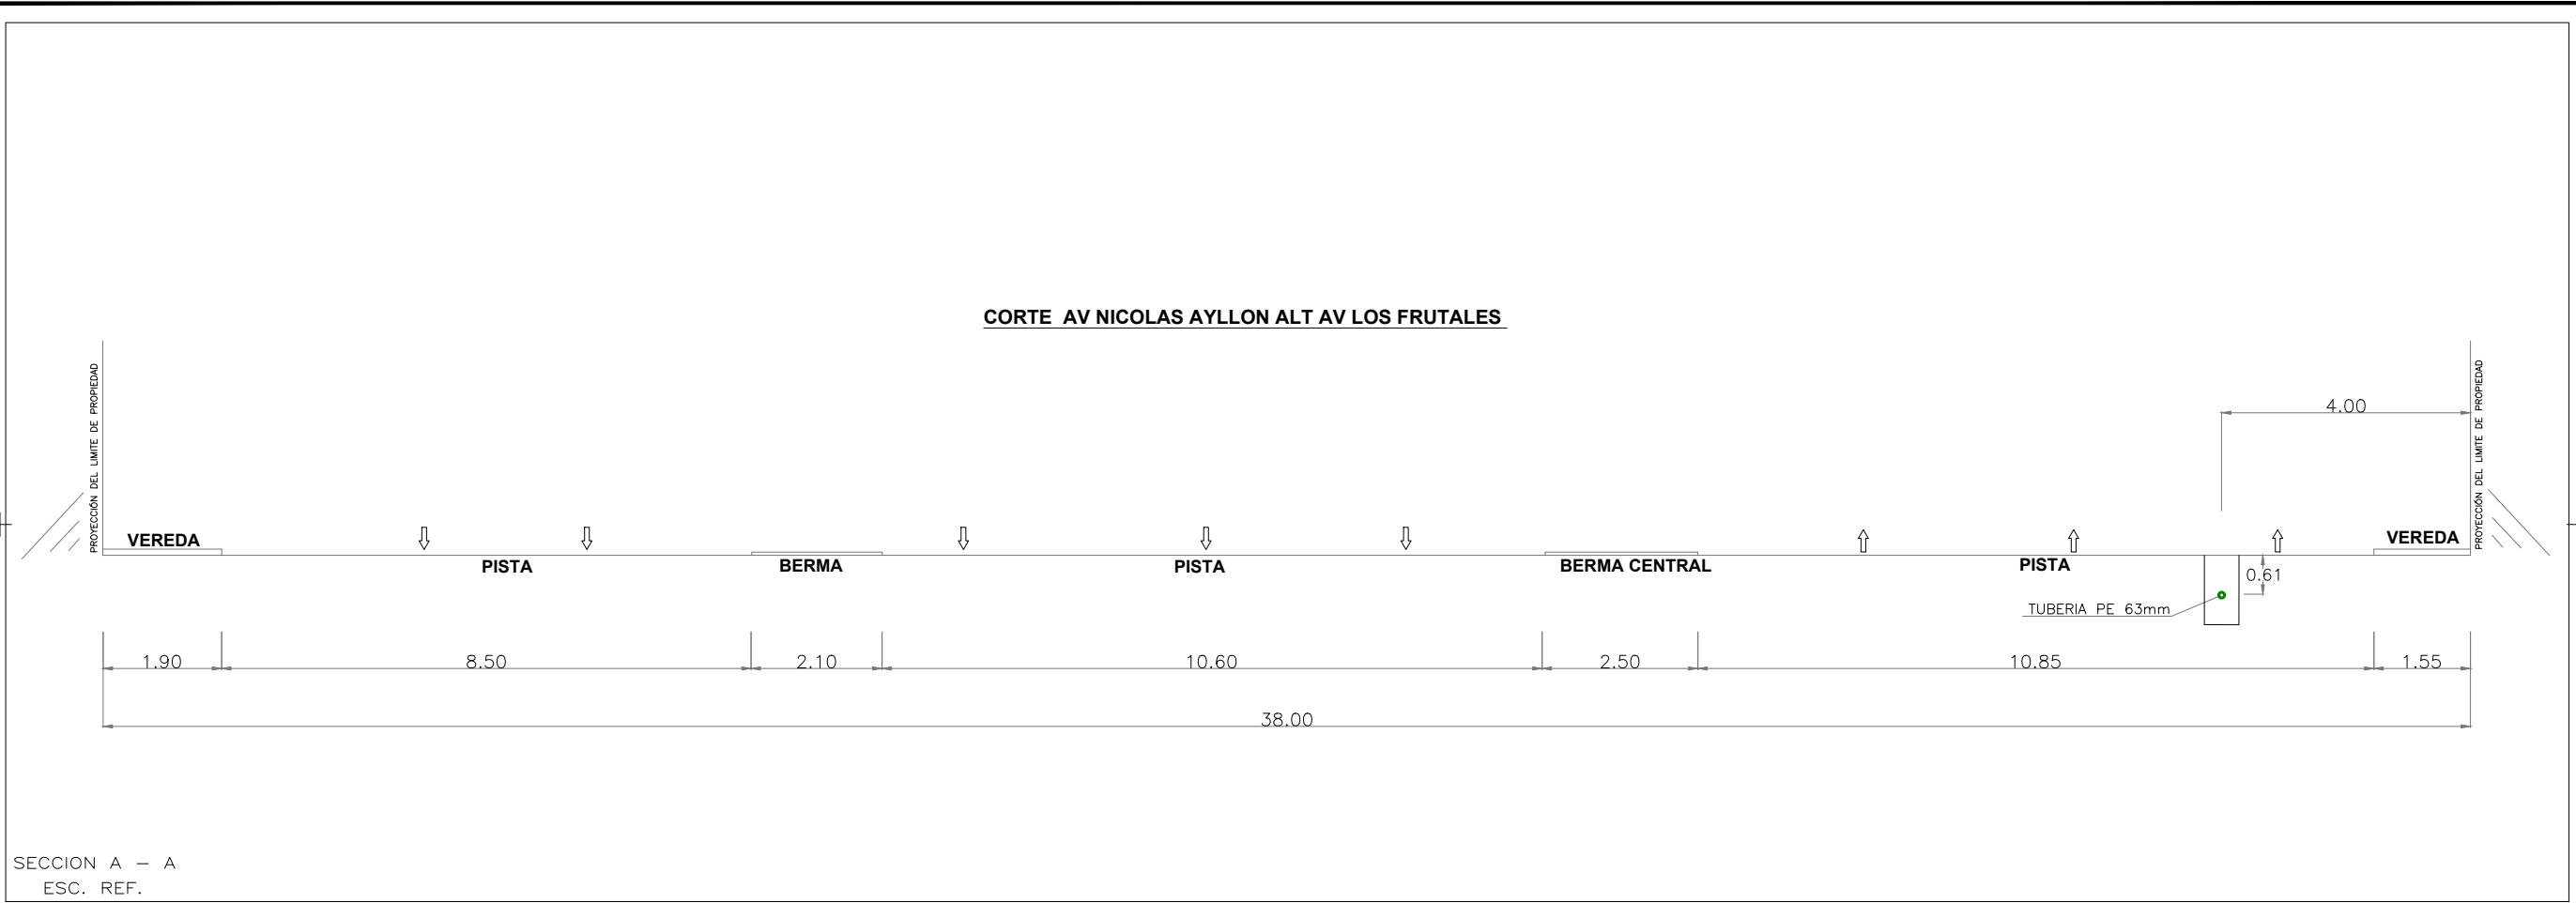


SIMBOLOGIA		
Válvula		Conexión con Silleta (TF)
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00
ERP		Punto Control Topográfico
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica
TIPO DE LINEA		
TUBERIA PE Ø200mm	PE200	
TUBERIA PE Ø160mm	PE160	
TUBERIA PE Ø110mm	PE110	
TUBERIA PE Ø90mm	PE90	
TUBERIA PE Ø63mm	PE63	
TUBERIA PE Ø32mm	PE32	
TUBERIA PE Ø20mm	PE20	
TUBERIA PE (CON GAS)	PE	

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. GIP N° 48335

 Cálidda GAS NATURAL DEL SUR		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO		 COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C	
TITULO : Redes de Polietileno - ATE VITARTE					
SECCION AV NICOLAS AYLLON ALT AV LOS FRUTALES					
DIBUJO : C.P.G		FECHA : 15-11-21	DISTRITO : ATE VITARTE	PLANO N° : 	

CORTE AV LOS FRUTALES ALT AV NICOLAS AYLLON

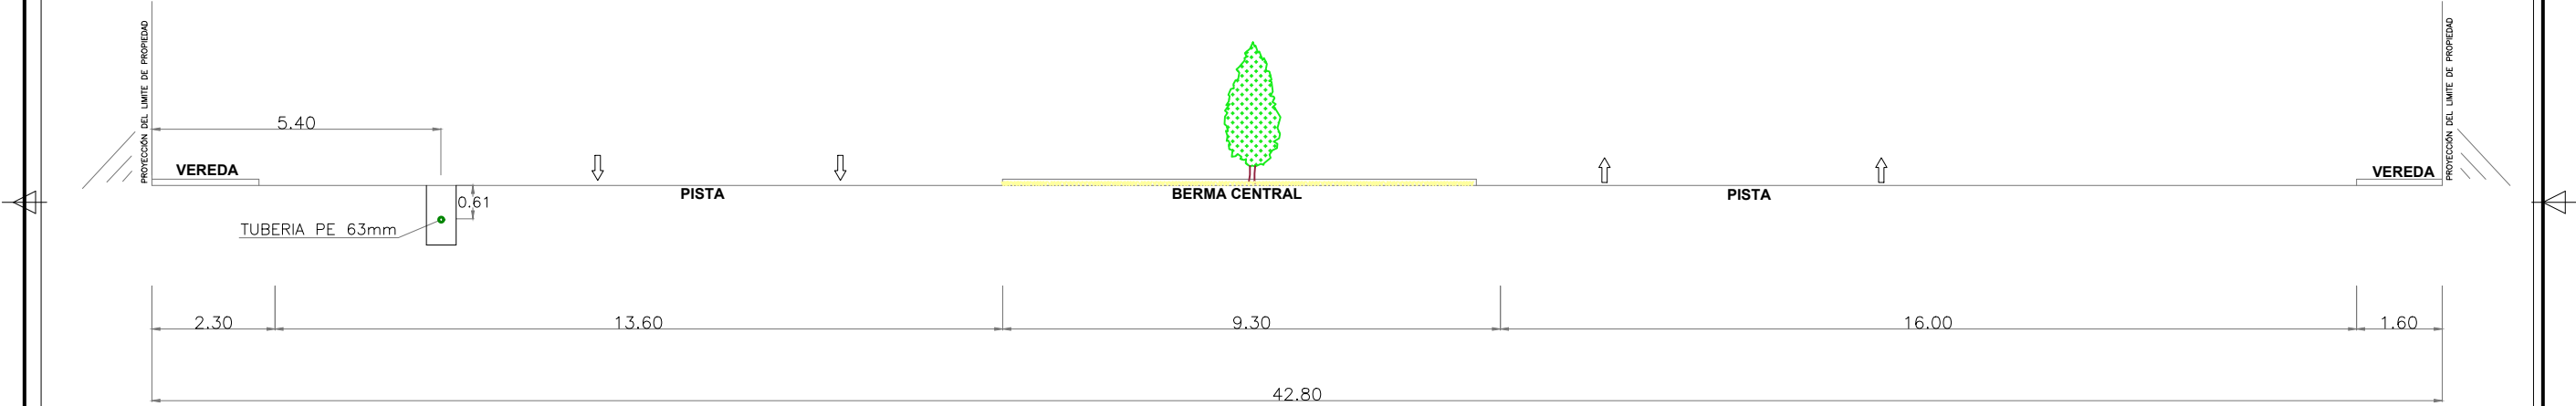

SECCION A - A
ESC. REF.



VISTA EN PLANTA
ESC. REF.

SIMBOLOGIA

Válvula	Conexión con Silleta (TF)	Conexión con Tapping Tee (EF)
Tapón	Conexión sin válvula de exceso de flujo	Punto de Inicio de Progresiva: 0.00
Reducción	Punto Control Topográfico	Punto de salida de cable de detección en acometida
Transición AC-PE	Zona de protección mecánica de la red	Tramo con tapada diferente a la típica
ERP		
Triducto		
Punto de empalme		
Gabinete		

TIPO DE LINEA


TUBERIA PE Ø200mm	PE200
TUBERIA PE Ø160mm	PE160
TUBERIA PE Ø110mm	PE110
TUBERIA PE Ø90mm	PE90
TUBERIA PE Ø63mm	PE63
TUBERIA PE Ø32mm	PE32
TUBERIA PE Ø20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m


JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. GIP N° 48335

		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO : Redes de Polietileno - ATE VITARTE					
SECCION AV LOS FRUTALES ALT AV NICOLAS AYLLON					
DIBUJO : C.P.G	FECHA : 15-11-21	DISTRITO : ATE VITARTE	PLANO N° :	REV. :	
REVISO : E.B.V	ESCALA : REF.	ZONA Y MALLA : 000500-003	CORTE 03		A
APROBO : J.C.C	FILE : 1/1	REEMPLAZA : --			

CORTE AV SEPARADORA INDUSTRIAL ALT AV LA MOLINA

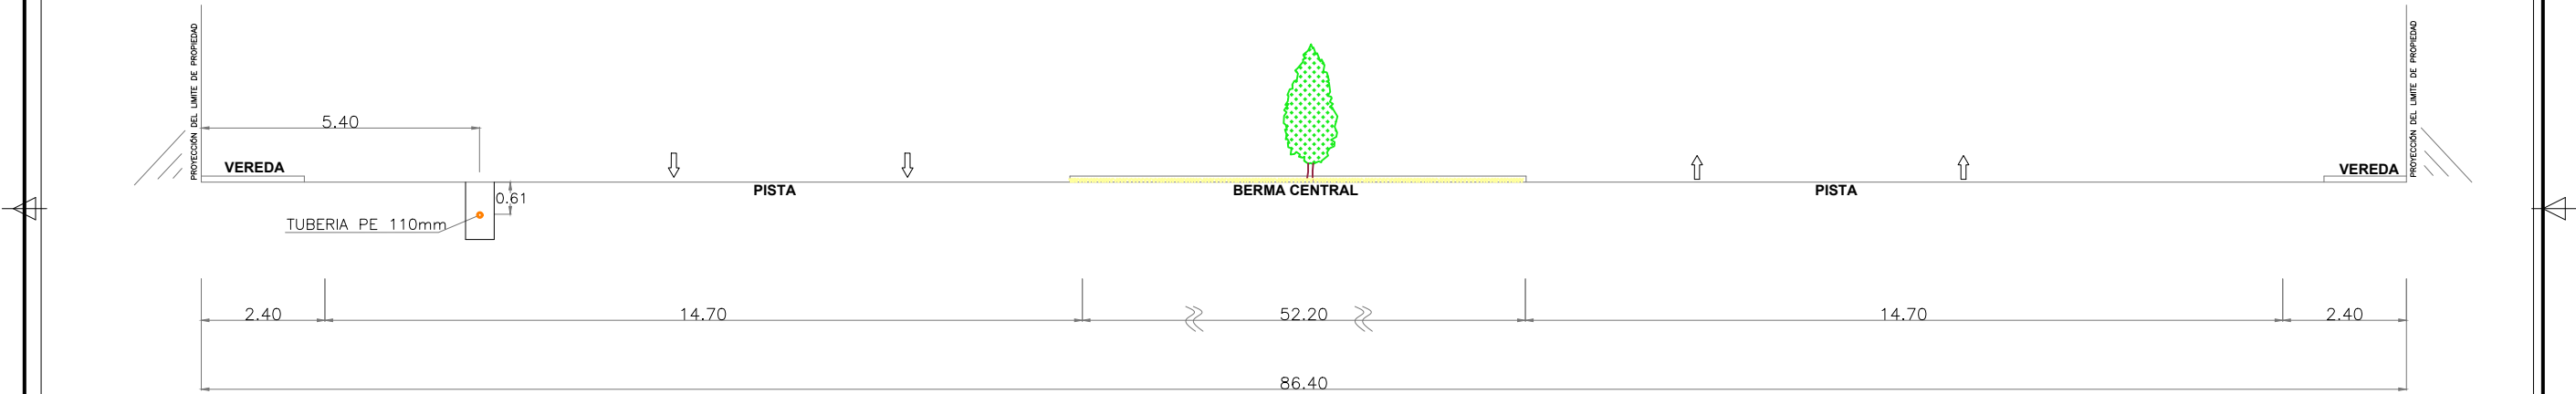

SECCION A - A
ESC. REF.

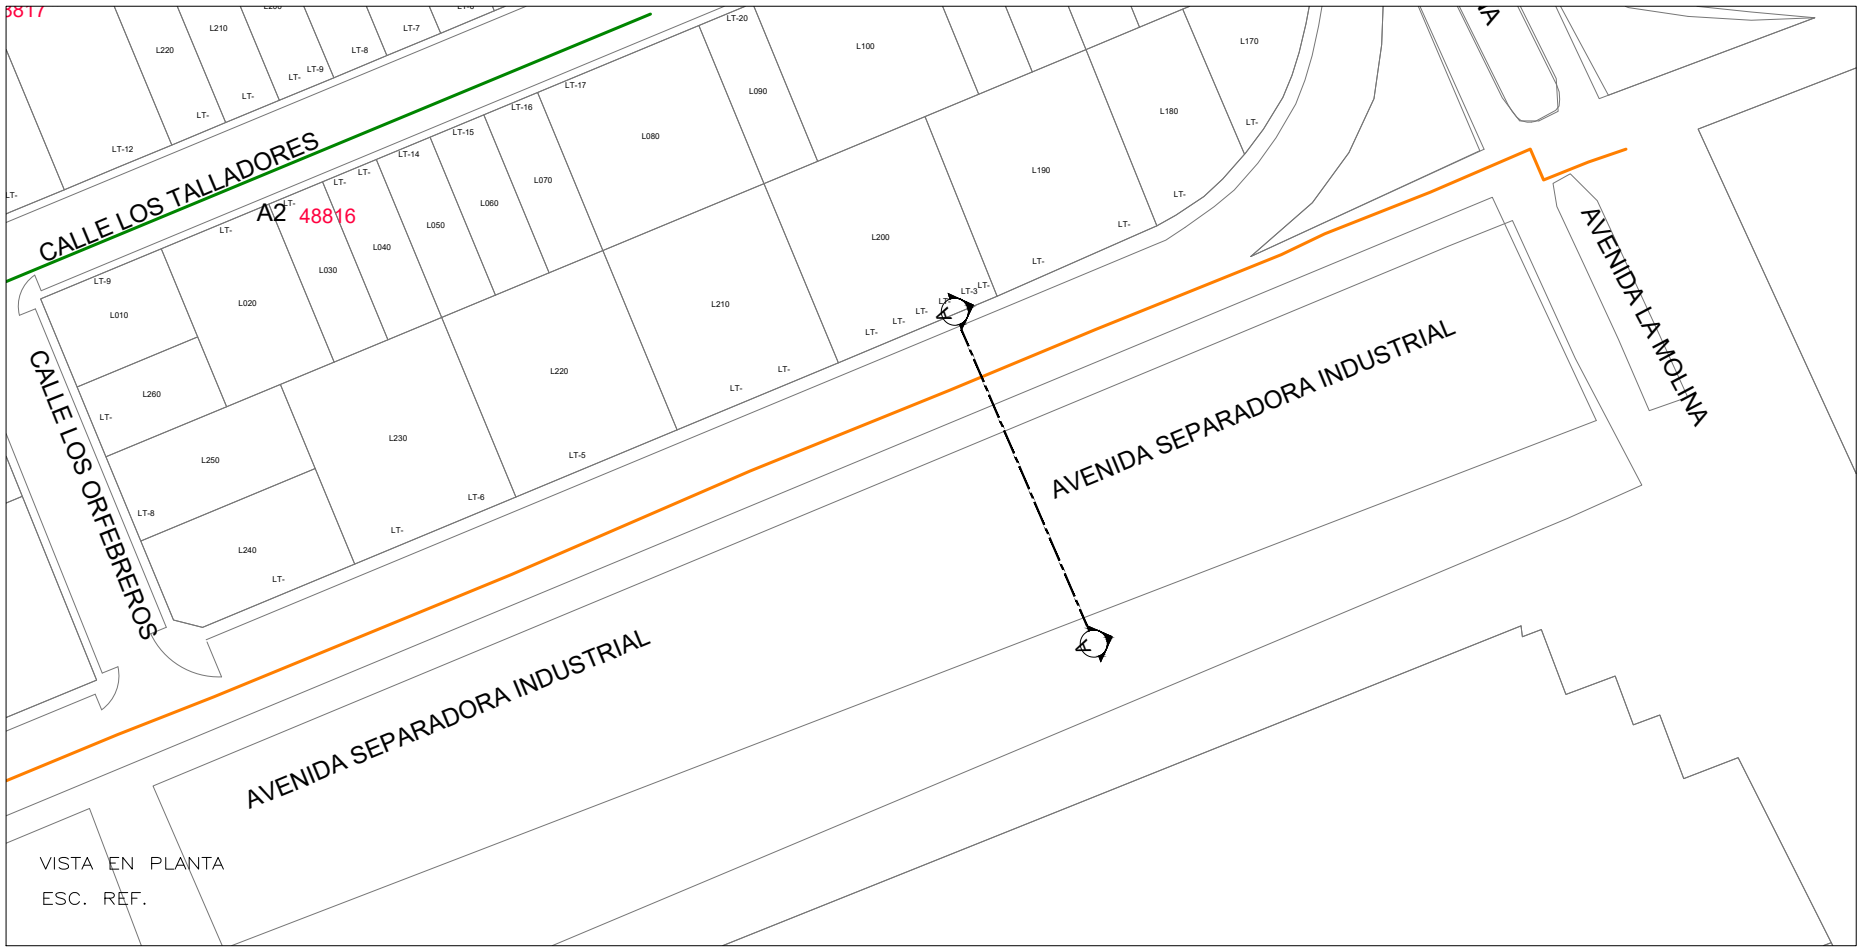

VISTA EN PLANTA
ESC. REF.

SIMBOLOGIA

Válvula	⊗	Conexión con Silleta (TF)	⊗
Tapón	△	Conexión con Tapping Tee (EF)	⊗
Reducción	△	Conexión sin válvula de exceso de flujo	⊗
Transición AC-PE	⊗	Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	⊗
ERP	⊗	Punto Control Topográfico	⊗
Triducto	⊗	Punto de salida de cable de detección en acometida	⊗
Punto de empalme	⊗	Zona de protección mecánica de la red	⊗
Gabinete	⊗	Tramo con tapada diferente a la típica	⊗

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. GIP N° 48335

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
EN LIMA Y CALLAO

COMERCIALIZADORA
S&E
PERÚ S.A.C

TITULO :
Redes de Polietileno - ATE VITARTE

SECCION AV SEPARADORA INDUSTRIAL ALT AV LA MOLINA

DIBUJO : C.P.G	FECHA : 15-11-21	DISTRITO : ATE VITARTE	PLANO N° : CORTE 04	REV. : A
REVISO : E.B.V	ESCALA : REF.	ZONA Y MALLA : 000500-003		
APROBO : J.C.C	FILE : 1/1	REEMPLAZA : —		



JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. GIP N° 48335

LEYENDA-PLANO PT-01

SEÑAL DE OBRA CON POSTE	SENTIDO DE TRANSITO
CONTROL POLICIAL	DESVIO PROPUESTO
ZONA DE TRABAJO	DESVIO PROPUESTO

OBRA XXXXX Av. CLAUSURADA USAR VIAS ALTERNAS	OBRA XXXXX CALLE CLAUSURADA a ...m SOLO ACCESO A PROPIETARIOS	OBRA XXXX TRANSITO XXXX L17C	OBRA XXXX TRANSITO XXXX L17A	OBRA XXXX TRANSITO XXXX L17B	OBRA XXXX TRANSITO XXXX X-1
INICIO VIA DOBLE SENTIDO	FIN VIA DOBLE SENTIDO	DESVIO	DESVIO	DESVIO	DESVIO
DESVIO	DESVIO	DESVIO	DESVIO	DESVIO	DESVIO
DESVIO	DESVIO	DESVIO	DESVIO	DESVIO	DESVIO

CALLE CLAUSURADA	CALLE CLAUSURADA	CALLE CLAUSURADA	PELIGRO OBRAS	PELIGRO OBRAS	PELIGRO OBRAS
PELIGRO OBRAS	PELIGRO OBRAS	PELIGRO OBRAS	PELIGRO OBRAS	PELIGRO OBRAS	PELIGRO OBRAS

Cálidda
GAS NATURAL DEL PERU

S&E
PERU S.A.C.

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

TITULO : Redes de Polietileno - Ate Vitarte

ATV, SECTORES 000200- 000300 - 000900 - 001000

PLANO DE SEÑALIZACIÓN

DIBUJO : J.A.N	FECHA : 23-12-21	DISTRITO : Ate Vitarte	PLANO N° :	REV. :
REVISO : L.R.R	ESCALA : REF.	ZONA Y MALLA : ---		
APPROBO : J.C.C	FILE : 1/1	REEMPLAZA : ---		

PLANO A

A




		SEÑAL DE OBRA CON POSTE CONTROL POLICIAL ZONA DE TRABAJO		 SENTIDO DE TRANSITO  DESVIO PROPUESTO  DESVIO PROPUESTO  DESVIO PROPUESTO	
OBRA XXXXX CLAUSTRADA USAR VÍAS ALTERNAS		OBRA XXXXX CALLE CLAUSURADA 9... m SÓLO ACCESO A PROPIETARIOS		OBRA XXXX NACIA Av. XXXX 1-7A	
RC-1	RC-2	L1TC	L1TA	L1TB	X-1
INICIO VIA DOBLE SENTIDO RC-9	FIN VIA DOBLE SENTIDO RC-8	DESVIO PC-6	DESVIO PC-14	DESVIO PC-2	DESVIO PC-1A
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO PC-1B
DESVIO PC-3	DESVIO PC-4	DESVIO PC-4A	DESVIO PC-4B	DESVIO PC-6	DESVIO

PROYECTOS

PPE0-21-1341	ATV - SECTOR - 000200 - MALLA - 001
PPE0-21-1337	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 004
PPE0-21-1338	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 005
PPE0-21-1339	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 006
PPE0-21-1340	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 007
PPE0-21-1345	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 002
PPE0-21-1342	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 004
PPE0-21-1343	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 005
PPE0-21-1344	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 006
PPE0-21-1918	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 000
PPE0-21-1919	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 004
PPE0-21-1920	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 005

DISTRITO DE ATE VITARTE

PLANO DE DETALLE DE ZANJA Y VALVULA

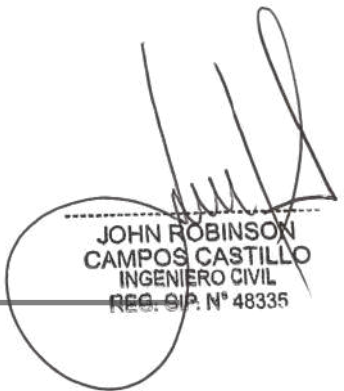

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. O.P. N° 48335

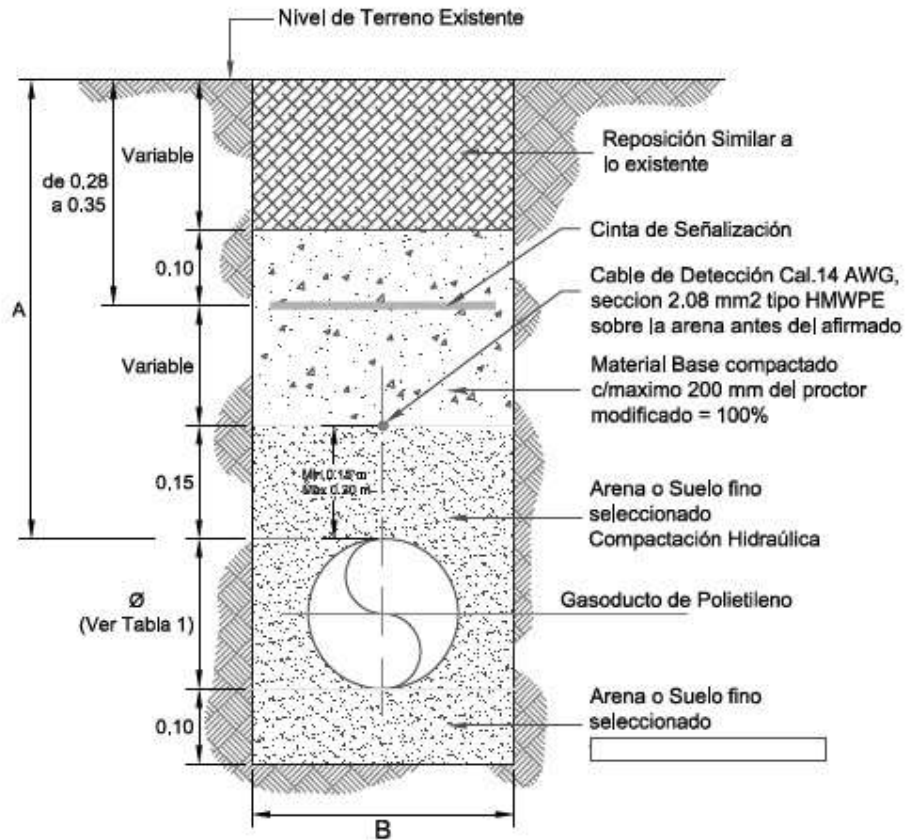


Tabla 1

Zanja	PEHD Ø (mm)	A (m)	B(m)
Tipo 01	20	0.61	0.28
	32	0.61	0.28
	63	0.61	0.28
	90	0.61	0.28
	110	0.61	0.30
Tipo 02	160	0.61	0.35
	200	0.61	0.38

REV.	DESCRIPCION	FECHA	DIBUJO	REVISO	APROBO
2	ACTUALIZACIÓN GENERAL	20/12/2017	M.O.M.	S.M.L.	P.F.P.
1	PARA CONSTRUCCIÓN	20-05-13	A.M. P.	E.J.A.	P.F.P.
0	PARA CONSTRUCCIÓN	11-07-10	A.M. P.	S.M.L.	E.V.T.



Cálidda
GAS NATURAL DEL PERÚ


DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
EN LIMA Y CALLAO

TÍTULO:

SECCION DE ZANJA PARA REDES DE POLIETILENO

DIBUJO:	M.O.M.	FECHA:	20/12/2017	PLANO N°:	REV.:
REVISO:	S.M.L.	ESCALA:	S/E	PT-ZAN-006	2
APROBO:	E.V.T.	FILE:	PLANOS TIPO		

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 48335

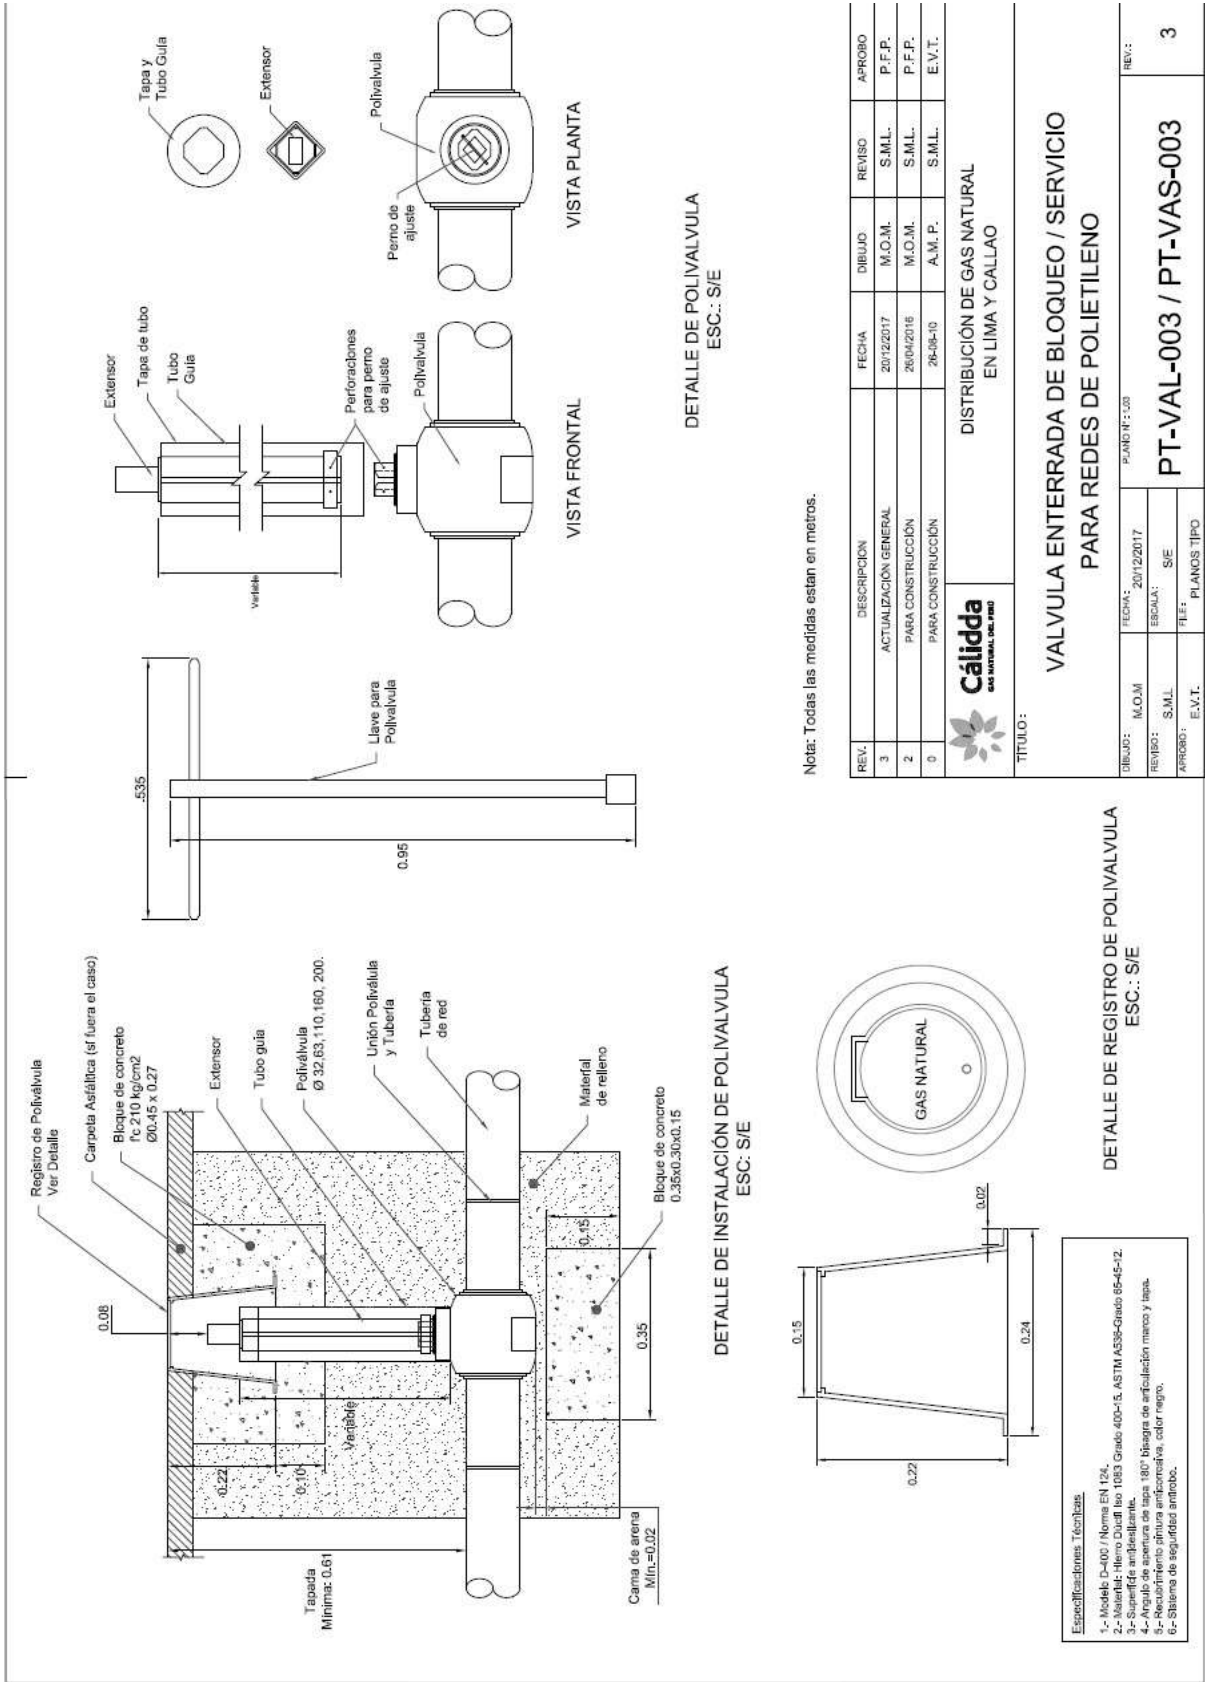


PROYECTOS

PPE0-21-1341	ATV - SECTOR - 000200 - MALLA - 001
PPE0-21-1337	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 004
PPE0-21-1338	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 005
PPE0-21-1339	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 006
PPE0-21-1340	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 007
PPE0-21-1345	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 002
PPE0-21-1342	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 004
PPE0-21-1343	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 005
PPE0-21-1344	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 006
PPE0-21-1918	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 000
PPE0-21-1919	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 004
PPE0-21-1920	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 005

DISTRITO DE ATE VITARTE

CRONOGRAMA DE OBRA

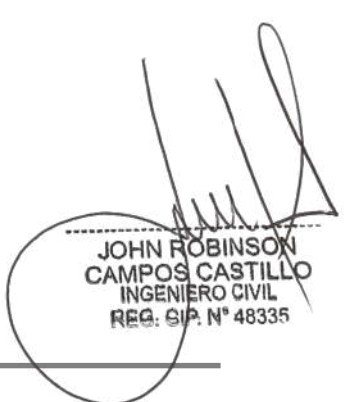

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP. N° 48335

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE
PROYECTO ATV

Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2022			
					E	F	M	
1	ATE VITARTE	31 días	lun 10/01/22	lun 21/02/22				
2	FASE A	15 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22				
3	ATV - SECTOR - 000200 - MALLA - 001	15 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22				
4	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 004	15 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22				
5	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 005	15 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22				
6	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 006	15 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22				
7	PERIMETRO INTERNO	15 días	vie 21/01/22	jue 10/02/22				
8	AV. MARISCAL DOMINGO NIETO - AV. SANTA SOFIA-- AV. SANTA ANA-- AV. SANTA ANA - AV. NICOLAS AYLLON -CA. SANTA FELICIA- AV. INDUSTRIAL- AV. SANTA CECILIA- AV. SANTA LUCIA- AV. SANTA ANA	15 días	vie 21/01/22	jue 10/02/22				
9	PERIMETRO EXTERNO	15 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22				
10	AV. SANTA CECILIA SENTIDO NORTE-SUR FRENTE A MZ H,G ,K,J, I	15 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22				
11	AV. SANTA MARIA SENTIDO OESTE-ESTE FRENTE A MZ L K	15 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22				
12	AV. NICOLAS AYLLON SENTIDO OESTE-ESTE FRENTE A MZ A, B	15 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22				
13	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días	lun 10/01/22	mar 11/01/22				
14	CALICATAS	6 días	lun 10/01/22	lun 17/01/22				
15	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	6 días	lun 10/01/22	lun 17/01/22				
16	EXCAVACIÓN	6 días	mar 11/01/22	mar 18/01/22				
17	TENDIDO DE TUBERÍA	6 días	mar 11/01/22	mar 18/01/22				
18	RELLENO Y COMPACTACIÓN	6 días	mar 11/01/22	mar 18/01/22				
19	REPOSICIÓN	6 días	mié 12/01/22	mié 19/01/22				
20	LIMPIEZA DE LA ZONA.	7 días	jue 13/01/22	vie 21/01/22				
21	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	5 días	lun 24/01/22	vie 28/01/22				
22	FASE B	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
23	ATV - SECTOR - 000200 - MALLA - 001	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
24	ATV - SECTOR - 000300 - MALLA - 007	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
25	PERIMETRO INTERNO	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
26	AV. MARISCAL DOMINGO NIETO - AV. SANTA CECILIA- AV. INDUSTRIAL - AV. SANTA LUCIA - AV. SANTA ROSA.	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
27	PERIMETRO EXTERNO	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
28	AV. MARISCAL DOMINGO NIETO (SENTIDO OESTE-ESTE) ALT. DE AV. DE LAS TORRES HASTA AV. SANTA ROSA	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
29	AV. SANTA CECILIA SENTIDO SUR-NORTE FFENTE A MZ F, H, I	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
30	AV. SANTA ROSA DESDE ALT. AV. SANTA LUCIA HASTA ALT. AV. SEPARADORA INDUSTRIAL	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
31	CRUCE AV. DE LAS TORRES ALTURA AV. MARISCAL DOMINGO NIETO	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
32	CRUCE AV. SANTA ROSA ALTURA AV. MARISCAL DOMINGO NIETO	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
33	CRUCE AV. SANTA ROSA ALTURA AV. SANTA LUCIA	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
34	CRUCE AV. SANTA CECILIA ALTURA AV. SANTA MARIA	8 días	lun 24/01/22	mié 2/02/22				
35	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días	lun 24/01/22	mar 25/01/22				
36	CALICATAS	2 días	lun 24/01/22	mar 25/01/22				
37	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	2 días	lun 24/01/22	mar 25/01/22				
38	EXCAVACIÓN	2 días	mar 25/01/22	mié 26/01/22				
39	TENDIDO DE TUBERÍA	2 días	mar 25/01/22	mié 26/01/22				
40	RELLENO Y COMPACTACIÓN	2 días	mar 25/01/22	mié 26/01/22				
41	REPOSICIÓN	2 días	mié 26/01/22	jue 27/01/22				
42	LIMPIEZA DE LA ZONA.	2 días	jue 27/01/22	vie 28/01/22				
43	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	3 días	lun 31/01/22	mié 2/02/22				
44	FASE C	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
45	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 002	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
46	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 004	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
47	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 005	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
48	ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 006	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
49	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 000	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
50	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 004	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
51	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 005	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
52	PERIMETRO INTERNO	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
53	AV. MICHAEL FARADAY- AV. BENJAMIN FRANKLIN- CA. LUIS GALVANI - JRN. ALEXANDER FLEMING – AV. TOMAS ALVA EDISON - CA. LOS CASTILLOS – AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - CA. LOS TALLADORES	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
54	PERIMETRO EXTERNO	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
55	AV. MICHAEL FARADAY SENTIDO OESTE-ESTE FRENTE A MZ A2, B2, C2	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
56	AV. MICHAEL FARADAY SENTIDO ESTE-OESTE FRENTE A MZ B, C	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
57	AV. BENJAMIN FRANKLIN SENTIDO NORTE-SUR FRENTE A MZ A, B	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
58	CA. DE LOS CASTILLOS SENTIDO SUR-NORTE	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
59	AV. NICOLAS AYLLON SENTIDO OESTE-ESTE FRENTE A MZA	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
60	AV. LOS FRUTALES SENTIDO NORTE-SUR ALT AV NICOLAS AYLLON	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
61	AV. LOS FRUTALES SENTIDO NORTE-SUR DESDE CA PLATERO HASTA ALT. AV. SEPARADORA INDUSTRIAL	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
62	CRUCE AV. TOMAS ALVA EDISON ALTURA CA. MARIA CURIE	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
63	CRUCE AV. TOMAS ALVA EDISON ALTURA CA. LUIS GALVANI	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
64	CRUCE AV. MICHAEL FARADAY ALTURA CA. SAN JOSE	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
65	CRUCE AV. MICHAEL FARADAY ALTURA AV. TOMAS ALVA EDISON	12 días	jue 27/01/22	vie 11/02/22				
66	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días	jue 27/01/22	vie 28/01/22				
67	CALICATAS	3 días	jue 27/01/22	lun 31/01/22				
68	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	3 días	jue 27/01/22	lun 31/01/22				
69	EXCAVACIÓN	3 días	vie 28/01/22	mar 1/02/22				
70	TENDIDO DE TUBERÍA	3 días	vie 28/01/22	mar 1/02/22				
71	RELLENO Y COMPACTACIÓN	3 días	vie 28/01/22	mar 1/02/22				
72	REPOSICIÓN	3 días	mar 1/02/22	jue 3/02/22				
73	LIMPIEZA DE LA ZONA.	3 días	jue 3/02/22	lun 7/02/22				
74	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	4 días	mar 8/02/22	vie 11/02/22				
75	FASE D	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
76	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 000	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
77	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 004	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
78	ATV - SECTOR - 001000 - MALLA - 005	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
79	PERIMETRO EXTERNO	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
80	AV. SEPARADORA INDUSTRIAL SENTIDO ESTE-OESTE DESDE AV LA MOLINA HASTA ALT. AV. LOS FRUTALES	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
81	AV. SEPARADORA INDUSTRIAL SENTIDO ESTE-OESTE DESDE ALT AV LOS FRUTALES HASTA CA CAMINO REAL	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
82	AV. LOS FRUTALES SENTIDO SUR-NORTE DESDE CA LOS TALLADORES HASTA AV SEPARADORA INDUSTRIAL	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
83	CRUCE AV. SEPARADORA INDUSTRIAL ALTURA AV. LOS FRUTALES.	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
84	CRUCE AV. SEPARADORA INDUSTRIAL ALTURA AV. LA MOLINA.	10 días	mar 8/02/22	lun 21/02/22				
85	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días	mar 8/02/22	mié 9/02/22				
86	CALICATAS	3 días	mar 8/02/22	jue 10/02/22				
87	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	3 días	mar 8/02/22	jue 10/02/22				
88	EXCAVACIÓN	3 días	mié 9/02/22	vie 11/02/22				
89	TENDIDO DE TUBERÍA	3 días	mié 9/02/22	vie 11/02/22				
90	RELLENO Y COMPACTACIÓN	3 días	mié 9/02/22	vie 11/02/22				
91	REPOSICIÓN	3 días	jue 10/02/22	lun 14/02/22				
92	LIMPIEZA DE LA ZONA.	3 días	jue 10/02/22	lun 14/02/22				
93	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	5 días	mar 15/02/22	lun 21/02/22				

[illegible]

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-(1328-1345), (1918-1920)

Lima, 1 de febrero de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANOPresente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "ATV - SECTOR - 000200 - MALLA - 001 - SECTOR - 000300 - MALLA - (004-007) - SECTOR - 000900 - MALLA - 002, (004-006) SECTOR - 001000 - MALLA - 000,004,005"

Radicado : R2022-000153

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**ATV - SECTOR - 000200 - MALLA - 001 - SECTOR - 000300 - MALLA - (004-007) - SECTOR - 000900 - MALLA - 002, (004-006) SECTOR - 001000 - MALLA - 000,004,005**" ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

- O Av. Nicolas Ayllon Sentido Oeste-Este Frente A Mz A, B
- O Av. Nicolas Ayllon Sentido Oeste-Este Frente A Mz A
- O Av. Los Frutales Sentido Norte-Sur Desde Av Nicolas Ayllon Hasta Av Separadora Industrial
- O Av. Separadora Industrial Sentido Este-Oeste Desde Av La Molina Hasta Alt. Av. Los Frutales
- O Av. Separadora Industrial Sentido Este-Oeste Desde Alt Av Los Frutales Hasta Ca Camino Real
- O Av. Los Frutales Sentido Sur-Norte Desde Ca Los Talladores Hasta Av Separadora Industrial

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

CAL
C. Asesor 150
C.C. La Rambla, Torre 2
Teléfono: (51-1) 677-7500
San Borja, Lima, Perú



N°: 2022-0017113

Remitente:
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
RUC: 20503758114

Recibido: 03/02/2022 - 09:32

N de Folios: 42

Registrado YNGA YZQUIERDO

Consultas: www.munilima.gob.pe
Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 02/02/2022 09:19:21

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



★2022-111618★

CÓDIGO

Lima, 19 de Mayo de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado
"ATV - SECTOR 000200 MALLA 001 - SECTOR 001000 MALLA 000, 006, 005"

Radicado : R2022-026290

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálida, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:


Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"ATV - SECTOR 000200 MALLA 001 - SECTOR 001000 MALLA 000, 006, 005"** ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

- ☐ Av. Nicolas Ayllon Sentido Oeste-Este Frente A Mz A, B
- ☐ Av. Nicolas Ayllon Sentido Oeste-Este Frente A Mz A
- ☐ Av. Los Frutales Sentido Norte-Sur Desde Av Nicolas Ayllon Hasta Av Separadora Industrial
- ☐ Av. Separadora Industrial Sentido Este-Oeste Desde Av La Molina Hasta Alt. Av. Los Frutales
- ☐ Av. Separadora Industrial Sentido Este-Oeste Desde Alt Av Los Frutales Hasta Ca Camino Real
- ☐ Av. Los Frutales Sentido Sur-Norte Desde Ca Los Talladores Hasta Av Separadora Industrial

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

CÁLIDA
C. Morelli 150
C.C. La Rambla Torre 2
Teléfono: (51-1) 411-7500
San Borja, Lima, Perú



N°: 2022-0086716

Remitente:

GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
RUC: 20503758114

Recibido: 01/06/2022 - 10:07

N° de Folios: 41

Registrado ASCUE CÁCERES

Consultas: www.munlima.gob.pe

Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.



7

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Electronicamente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
DNI: 10609610
Fecha: 23/05/2022 17:38:31

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal

