

★2023-101799★



CODIGO DE PROYECTO: PPE-16-0728

Lima, 1 de Febrero de 2023

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "LVI - SECTOR-000500-MALLA-000"

Radicado : R2023-005546

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**LVI -SECTOR-000500-MALLA-000**" ubicado en el Distrito de La Victoria, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D. N° 0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, de conformidad con los Decretos N° 001-2004-AM y 002-2004-AM de los Ministerios de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con los Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA  
C. Alameda 150  
C. C. La Rambla Torre 2,  
Teléfono: (51-1) 681-7500  
San Borja, Lima, Perú

LAVICTORIA

MESA DE PARTES

Expediente N°: 0005511-2023

03/02/2023 - 12:31:00



Nota : La recepción no da conformidad al  
Teléfono: 510-2070 Anexo: 1000  
Visítanos : web.munilavictoria.gob.pe  
Municipalidad Distrital de la Victoria

Firma: .....

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **GYA CONSTRUCCIONES SAC** identificada con RUC N°20392466275, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Jairo Cordero Olivera, con registro del Colegio de Ingenieros N° 230690; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
**ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE**  
Fecha: 02/02/2023 15:24:51




**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**




**CRONOGRAMA DE OBRA**  
**Proyecto: "LVI - SECTOR-000500-MALLA-000"**  
**Distrito: LA VICTORIA**

Id	Nombre de tarea	Duración	día -3	día 2	día 6	día 10	día 14	día 18	día 22	día 26	día 30	día 34	día 38	día 42	día 46	día 50	día 54	día 58	
1	<b>ACTIVIDADES DE OBRA</b>	<b>50 días</b>																	
2	Inicio de Obra	0 días																	
3	Recorrido Informativo y Difusión	50 días																	
4	Replanteo de Trazo	50 días																	
5	<b>LA VICTORIA</b>	<b>50 días</b>																	
6	<b>LVI - SECTOR-000500-MALLA-000</b>	<b>50 días</b>																	
7	Señalización	45 días																	
8	Rotura de Pavimentos y Veredas	45 días																	
9	Excavación de Zanja	45 días																	
10	Instalacion de tubería	45 días																	
11	Relleno y Compactación	45 días																	
12	Reposicion de sardineles y areas verdes	45 días																	
13	Reposicion de Pavimento, Vereda	46 días																	
14	<b>FIN - CONSTRUCCION</b>	<b>0 días</b>																	
15	<b>Limpieza y Aseo</b>	<b>50 días</b>																	

  
**Jairo J. Conzaco Olivera**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 230690  
 GYA CONSTRUCCIONES SAC

Tarea		Hito exteTarea		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		División	



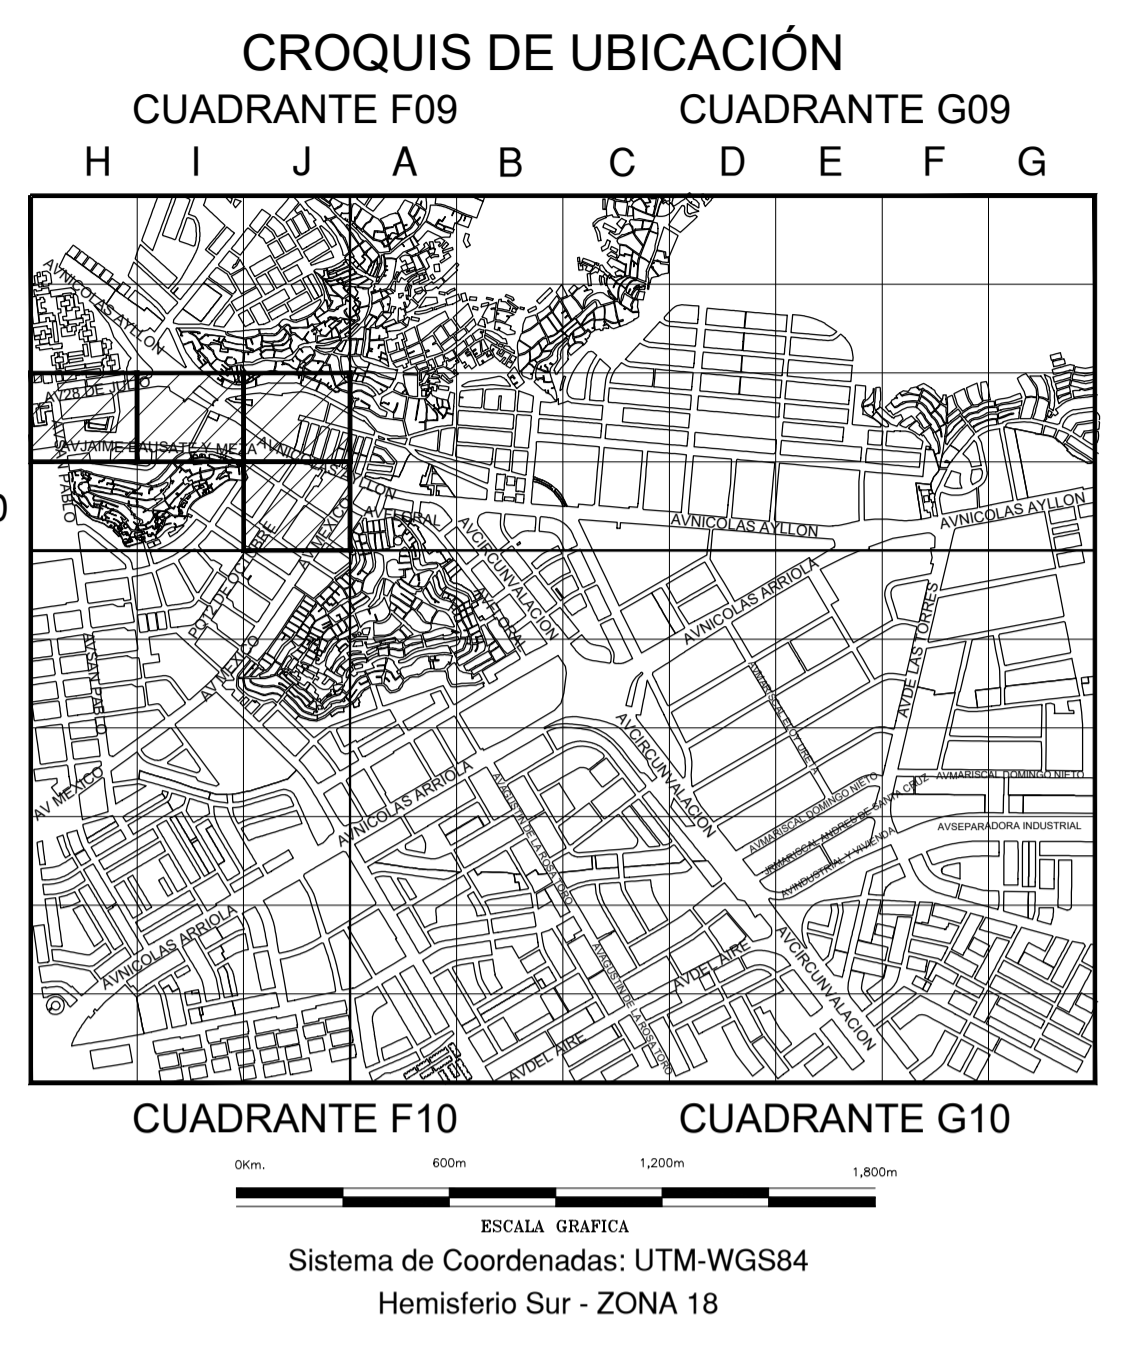

#### SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de emplante		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	


#### TIPO DE LINEA

TUBERIA PE ø200mm	PE200
TUBERIA PE ø160mm	PE160
TUBERIA PE ø110mm	PE110
TUBERIA PE ø90mm	PE90
TUBERIA PE ø63mm	PE63
TUBERIA PE ø32mm	PE32
TUBERIA PE ø20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

#### LISTA DE METRADOS

ø TUBERIA	LONGITUD
ø 20 mm	---
ø 32 mm	---
ø 63 mm	---
ø 90 mm	---
ø 110 mm	---
ø 160 mm	---
ø 200 mm	802.58
<b>Total</b>	<b>802.58</b>

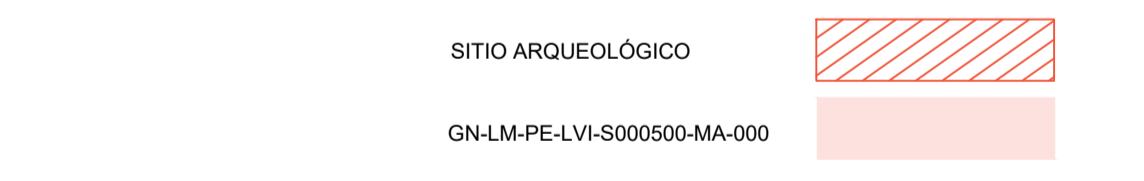

Jairo J. Cordero Olivera  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 230690  
GYA CONSULTORIOS S.A.C.  
Representante Técnico (Contratista)

A	PARA PERMISOS	12-01-2023	C. CHAVEZ	J. CORDERO	J. CORDERO
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

**Cálida** GAS NATURAL DEL PERÚ

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

**GYA** Consultores S.A.C.

TÍTULO: PPE-16-0728 - REDES DE POLIETILENO - LA VICTORIA LVI - SECTOR-000500-MALLA-000 PLANO MAESTRO

DIBUJO: C. CHAVEZ	FECHA: 12-01-2023	DISTRITO: LA VICTORIA	PLANO N°:	REV.:
REVISÓ: J. CORDERO	ESCALA: S/E	ZONA Y MALLA: SECTOR-000500-MALLA-000		
APROBÓ: J. CORDERO	FILE: 1/1	REEMPLAZA: ---	PPE-16-0728-00-PM-01	A