



N°: 2022-0037484

Remitente:  
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -  
RUC: 20503758114

Recibido: 09/03/2022 - 09:39


N° de Folios: 57

Registrado ASCUE CÁCERES

Consultas: www.munlima.gob.pe

Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

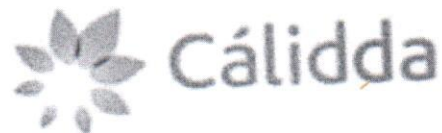

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-19(1116,1117-1118, 1121,  
1133, 1138, 1147, 1148, 1161, 1162, 1166, 1168)

Señores  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras de la "**SECTOR 100 MALLA 001,002,005 SECTOR 200 MALLA 000,004,009,018,019,012,013,017,019**"

Radicado: R2021-128364

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SECTOR 100 MALLA 001,002,005 SECTOR 200 MALLA 000,004,009,018,019,012,013,017,019**" ubicado en el distrito de Lince, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutaran en la siguiente dirección:

- Av. Cesar Canevaro, desde Av. Guillermo Prescott hasta altura Av. Arequipa.
- Av. Arequipa, desde Av. Canevaro hasta altura Av. Dos de mayo.
- Av. Arenales, desde Av. Canevaro hasta altura Av. Dos de mayo.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable a la Ingeniera Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

**POR TANTO:**


A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 07/03/2022 21:12:18

**Sub Gerente Legal**



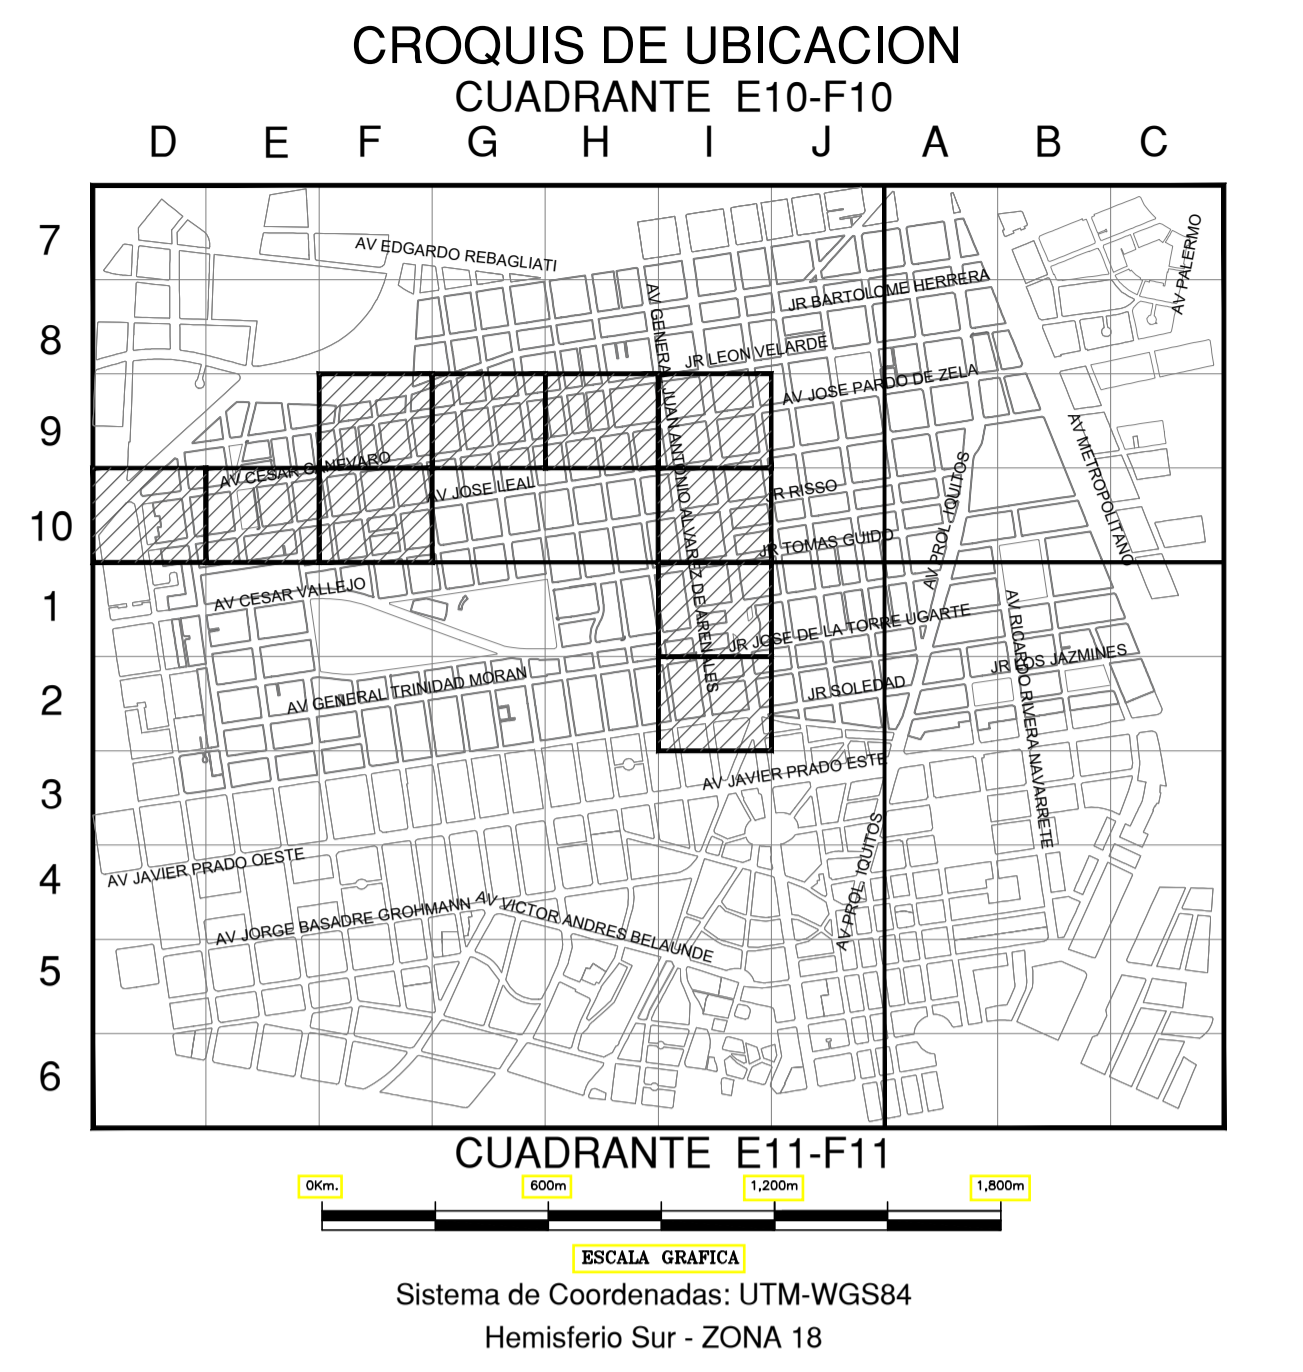

**Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84**  
Hemisferio Sur - ZONA 18

**SIMBOLOGIA**

- Válvula
- Tapón
- Reducción
- Transición AC-PE
- ERP
- Triducto
- Punto de empalme
- Cabinete
- Conexión con Sileta (TF)
- Conexión con Tapping Tee (EF)
- Conexión sin válvula de exceso de flujo
- Punto de inicio de Progresiva: 0.00
- Punto Control Topográfico
- Punto de salida de cable de detección en acometido
- Zona de protección mecánica de la red
- Trama con tapada diferente a la típica

**TIPO DE LINEA**

- TUBERÍA PE #200mm
- TUBERÍA PE #160mm
- TUBERÍA PE #110mm
- TUBERÍA PE #90mm
- TUBERÍA PE #63mm
- TUBERÍA PE #32mm
- TUBERÍA PE #20mm
- TUBERÍA PE (CON GAS)
- PE200
- PE160
- PE110
- PE90
- PE63
- PE32
- PE20
- PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado: 1m



**DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN ZONAS RESIDENCIALES DE LIMA Y CALLAO**  
**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE POLIETILENO**



**METRADO DE CANALIZACIÓN EN LINCE - SECTOR 000100 MALLA (001,002,005); SECTOR 000200 MALLA (000,004,009,018,019); SECTOR 000300 MALLA (012,013,017-019).**

MALLA	VÍA	AV/CA/JR/PSJE	DESDE	HASTA	DIAMETRO						LONGITUD
					PE032	PE063	PE090	PE0110	PE0160	PE0200	
LIN-SECTOR-000200-MALLA-009	COLECTORA	AV CESAR CANEVARO	AV GUILLERMO PRESCOTT	AV ALBERTO ALEXANDER		83.91					83.91
LIN-SECTOR-000100-MALLA-002	COLECTORA		AV ALBERTO ALEXANDER	JR MANCO SEGUNDO	125.22						125.22
LIN-SECTOR-000100-MALLA-001	COLECTORA		CA YAHUAR HUACA	JR MAMA OCLLO	7.45	162.40					169.85
LIN-SECTOR-000100-MALLA-005	COLECTORA		JR MAMA OCLLO	JR JOSE PEZET Y MONEL	11.01	166.75					177.76
LIN-SECTOR-000200-MALLA-019	COLECTORA		JR JOSE PEZET Y MONEL	JR GARCILASO DE LA VEGA	178.78						178.78
LIN-SECTOR-000200-MALLA-018	COLECTORA	JR GARCILASO DE LA VEGA	JR ALMIRANTE GUISE	183.94						183.94	
LIN-SECTOR-000300-MALLA-012	COLECTORA	JR ALMIRANTE GUISE	JR CARLOS ALAYA Y ROEL	247.73						247.73	
LIN-SECTOR-000300-MALLA-013	COLECTORA	JR CARLOS ALAYA Y ROEL	AV GENERAL JUAN ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES		80.23					80.23	
LIN-SECTOR-000200-MALLA-000	COLECTORA	CRUCE AV CESAR CANEVARO	ALTURA AV ALBERTO ALEXANDER					15.87			15.87
LIN-SECTOR-000100-MALLA-005	COLECTORA		ALTURA JR MAMA OCLLO				13.19				13.19
LIN-SECTOR-000200-MALLA-004	COLECTORA	AV JOSE PARDO DE ZELA	ALTURA JR GARCILASO DE LA VEGA			13.91					13.91
LIN-SECTOR-000300-MALLA-013	COLECTORA		AV GENERAL JUAN ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES	AV AREQUIPA	10.04	94.94					104.98
LIN-SECTOR-000300-MALLA-013	COLECTORA	AV GENERAL JUAN ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES	AV CESAR CANEVARO	AV JULIO CESAR TELLO	454.58						454.58
LIN-SECTOR-000300-MALLA-013	COLECTORA		ALTURA JR RISSO			19.67					19.67
LIN-SECTOR-000300-MALLA-017	COLECTORA		JR RISSO	JR TOMAS GUIDO	266.37						266.37
LIN-SECTOR-000300-MALLA-018	COLECTORA		JR TOMAS GUIDO	AV CESAR VALLEJO	337.93						337.93
LIN-SECTOR-000300-MALLA-019	COLECTORA		AV CESAR VALLEJO	JR SOLEDAD	343.49	107.71					451.20
LIN-SECTOR-000300-MALLA-019	COLECTORA	CRUCE AV GENERAL JUAN ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES	ALTURA JR SOLEDAD		20.99						20.99
LIN-SECTOR-000300-MALLA-013	COLECTORA		ALTURA AV JOSE PARDO DE ZELA			18.32					18.32
LIN-SECTOR-000300-MALLA-013	COLECTORA		ALTURA JR BERNARDO ALCEDO			11.18					11.18
LIN-SECTOR-000300-MALLA-017	COLECTORA		ALTURA JR RISSO			21.51					21.51
LIN-SECTOR-000300-MALLA-018	COLECTORA		ALTURA JR TOMAS GUIDO			21.28					21.28
LIN-SECTOR-000300-MALLA-018	COLECTORA	AV AREQUIPA	ALTURA AV CESAR VALLEJO		21.01						21.01
LIN-SECTOR-000300-MALLA-019	COLECTORA		ALTURA JR JOSE DE LA TORRE UGARTE			15.26					15.26
LIN-SECTOR-000300-MALLA-019	COLECTORA		ALTURA JR JOSE DE LA TORRE UGARTE			9.88					9.88
LIN-SECTOR-000300-MALLA-013	COLECTORA	AV AREQUIPA	AV JOSE PARDO DE ZELA	JR RISSO	221.45						221.45
LIN-SECTOR-000300-MALLA-017	COLECTORA		JR RISSO	JR TOMAS GUIDO		136.02					136.02
LIN-SECTOR-000300-MALLA-018	COLECTORA		JR TOMAS GUIDO	AV CESAR VALLEJO	156.40						156.40
LIN-SECTOR-000300-MALLA-019	COLECTORA	AV CESAR VALLEJO	JR SOLEDAD	163.97	42.53					206.50	
<b>TOTAL METRADO</b>					<b>2792.70</b>	<b>949.25</b>	<b>0.00</b>	<b>27.10</b>	<b>15.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3784.92</b>

- LIN-SECTOR-000200-MALLA-000
- LIN-SECTOR-000200-MALLA-009
- LIN-SECTOR-000100-MALLA-001
- LIN-SECTOR-000100-MALLA-002
- LIN-SECTOR-000100-MALLA-005
- LIN-SECTOR-000200-MALLA-004
- LIN-SECTOR-000200-MALLA-018
- LIN-SECTOR-000200-MALLA-019
- LIN-SECTOR-000300-MALLA-012
- LIN-SECTOR-000300-MALLA-013
- LIN-SECTOR-000300-MALLA-017
- LIN-SECTOR-000300-MALLA-018
- LIN-SECTOR-000300-MALLA-019

**LISTA DE REVISIONES**

A	PARA PERMISOS	27/07/2021	NSAQ	JMGV	CDPM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

**REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO**

TITULO: PPE-19(1117 al 1168)- REDES DE POLIETILENO - LINCE

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

PLANO MASTER

**REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO**

TITULO: PPE-19(1117 al 1168)- REDES DE POLIETILENO - LINCE

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

PLANO MASTER

DIBUJO: NSAQ FECHA: 27/07/2021 DISTRITO: LINCE PLANO N°:

REVISO: JMGV ESCALA: SE ZONA Y MALLA SECTOR 000100, 000200, 000300 PPE-19(1117 al 1168)-00-PM-01

APROBÓ: CDPM FILE: 1/1 REEMPLAZA:





**SIMBOLOGIA**

Válvula: Conexión con Sileta (TF)

Tapón: Conexión con Tapping Tee (EF)

Reducción: Conexión sin válvula de exceso de flujo

Transición AC-PE: Punto de inicio de Progresiva: 0,00

ERP: Punto Control Topográfico

Triducto: Punto de salida de cable de detección en acometida

Punto de empalme: Zona de protección mecánica de la red

Gabinete: Tramo con topada diferente a la típica

**TIPO DE LINEA**

TUBERIA PE ø200mm: PE200

TUBERIA PE ø160mm: PE160

TUBERIA PE ø110mm: PE110

TUBERIA PE ø90mm: PE90

TUBERIA PE ø63mm: PE63

TUBERIA PE ø32mm: PE32

TUBERIA PE ø20mm: PE20

TUBERIA PE (CON GAS): PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado: 1m

**CROQUIS DE UBICACION CUADRANTE E10-F10**


D E F G H I J A B C

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

**CUADRANTE E11-F11**

ESCALA GRAFICA: 1:800m

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84  
Hemisferio Sur - ZONA 18

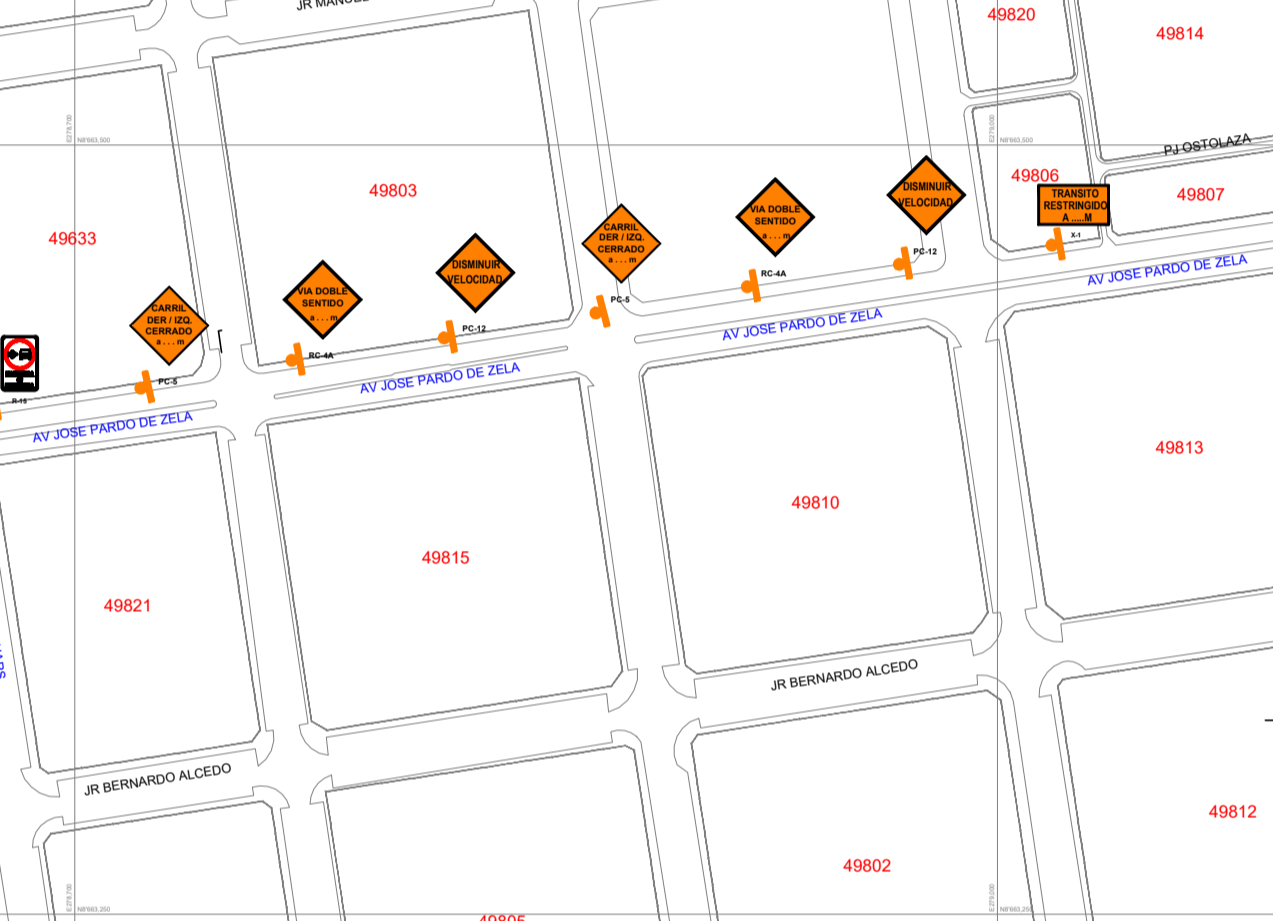

**LISTA DE REVISIONES**

AV. CUZCO CLAUSURADA	SEÑAL VIAL ALTERNAS	NECESITA DOBLE SENTIDO	PREVA DOBLE SENTIDO	TRANSITO RESTRIGIDO
CALLE CLAUSURADA	SEÑAL VIAL ALTERNAS	NECESITA DOBLE SENTIDO	PREVA DOBLE SENTIDO	TRANSITO RESTRIGIDO
...	...	...	...	...

SENTIDO DE CIRCULACIÓN  
 UBICACIÓN DE SEÑAL  
 PUNTOS DE CONTROL

César Daniel Perea Medina  
 INGENIERO MECÁNICO DE FLUIDOS  
 7-151116  
 Representante Técnico (Contratista)

A	PARA PERMISOS	27/07/2021	NSAQ	JMGV	CDPM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>LISTA DE REVISIONES</b>					
<b>Cálida</b>		<b>REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</b>			
TITULO: PPE-19-(1133 al 1162)- REDES DE POLIETILENO - LINGE LIN - SECTOR 000200 MALLA (004,018); SECTOR 000300 MALLA (012,013) PLANO DE SEÑALIZACIÓN - ETAPA 02					
DIBUJO:	NSAQ	FECHA:	27/07/2021	DISTRITO:	LINCE
REVISO:	JMGV	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA:	SECTOR 000200, 000300
APROBÓ:	CDPM	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
				PLANO N°:	PPE-19-(1133 al 1162)-00-SÑ-01
					REV.: A







**CRONOGRAMA DE OBRA**  
**PROYECTO: "LIN -SECTOR 000100 MALLA (001,002,005); SECTOR 000200 MALLA (000,004,009,018,019); SECTOR 000300 MALLA (012,013,017-019)"**  
**DISTRITO: LINCE**



Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

**César Daniel Perea Medina**  
 INGENIERO MECÁNICO DE FLUIDOS  
 N.º 151706

★ 2022-114787★



N°: 2022-0105071

Remitente:  
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -  
RUC: 20503758114

Recibido: 01/07/2022 - 14:06

N° de Folios: 61

Registrado ASCUE CÁCERES

Consultas: www.munlima.gob.pe

Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

## CÓDIGO DEL PR

Lima, 28 de Junio de 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"LIN - SECTOR 000100 MALLA (001,002,005,011); SECTOR 000200 MALLA (000-019); SECTOR 000300 MALLA (004,005,012,013,015,-0121)"**

Radicado: R2022-034723

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálida**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"LIN - SECTOR 000100 MALLA (001,002,005,011); SECTOR 000200 MALLA (000-019); SECTOR 000300 MALLA (004,005,012,013,015,-0121)"** ubicado en el distrito de Lince, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutaran en la siguiente dirección:

- Av. Cesar Canevaro, desde Av. Guillermo Prescott hasta altura Av. Arenales.
- Av. Jose Pardo de Zela, desde Av. Arenales hasta altura Av. Arequipa.
- Av. Arequipa, desde Av. Canevaro hasta altura Av. Dos de Mayo.
- Av. Arenales, desde Av. Canevaro hasta altura Av. Dos de Mayo.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable a la Ingeniera Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

CAJ  
C. M  
C. C  
T. S  
San



*[Handwritten signature]*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 30/06/2022 17:26:34

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**

