

Eder Mera

De: InHouseCalidda Hervas <inhousecalidda@hervas.com.pe>
Enviado el: lunes, 21 de marzo de 2022 14:40
Para: Despacho Correspondencia
CC: InHouseCalidda 2 Hervas; Eder Mera; Abel Villanueva Alarcon; WILLIAM JOSE TORRES VILLAROEL; Maykol Espinoza Moscoso
Asunto: Re: Solicitud de autorización para la ejecución de obras en la Vía Pública: _AV CIRVUNVALACION 425 CONDOMINIO FORTALEZA_SJL S 1280
Datos adjuntos: SOLICITUD_AV CIRVUNVALACION 425 CONDOMINIO FORTALEZA_SJL S 1280.pdf

Estimada.

Se ingresó documento a la ventanilla virtual.

Municipalidad de SJL

GAS NATURAL DE LIMA Y C

Mis Tramites

El horario de recepción de documentos es de 08:00am hasta 1

Nuevo

Item	Fecha	Documento	Días
1	21/03/2022	EXPEDIENTE 9502 - 2022	5

Saludos.

Atte.

Alfonso Paul Herrera Bazan

Administrador Inhouse
Calidda



Anexo: 7594

Celular: 914968582

Correo: inhousecalidda@hervas.com.pe

www.hervas.com.pe

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-21-0376

Lima, 15 de Marzo de 2022

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "EXT. RED A AV. CIRCUNVALACION 425 CONDOMINIO FORTALEZA-SJL - SECTOR 012800 MALLA 001"

Radicado: R2022-012359

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"EXT. RED A AV. CIRCUNVALACION 425 CONDOMINIO FORTALEZA-SJL - SECTOR 012800 MALLA 001"**, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú

ORGANO 1000
BUREAU VERITAS
Certification



ORGANO 1000
BUREAU VERITAS
Certification



ORGANO 1000
BUREAU VERITAS
Certification





Por su parte, informamos la contratación de la empresa **CONSTRUEDES SAC** identificada con RUC N°20518509391 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros N° 238838; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 2514-T.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 16/03/2022 19:30:49


Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



CÁLIDDA
C. Morelli 150
C/C La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú




CRONOGRAMA DE OBRA
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

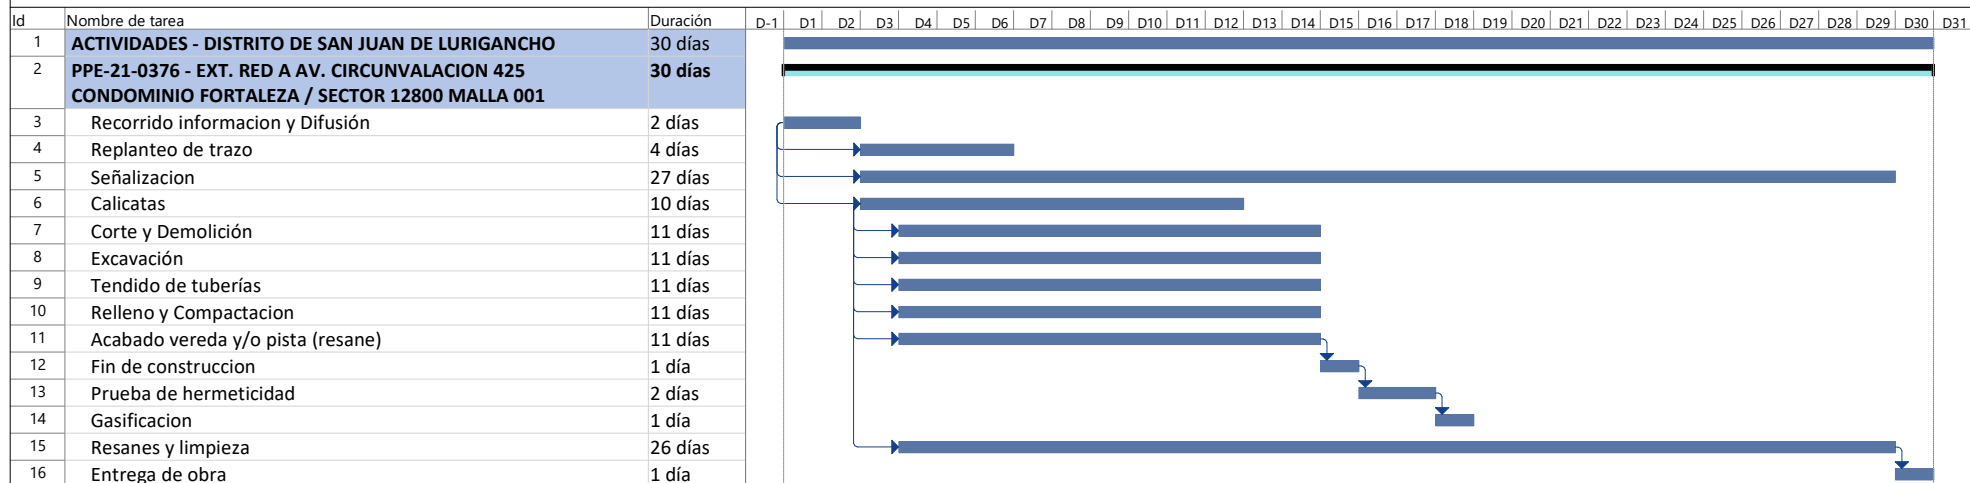


EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T

Tarea		Agrupar por síntesis		Hito externo		solo duración		Fecha limite	
División		Tarea resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual			
Resumen		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			
Resumen del proyecto		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

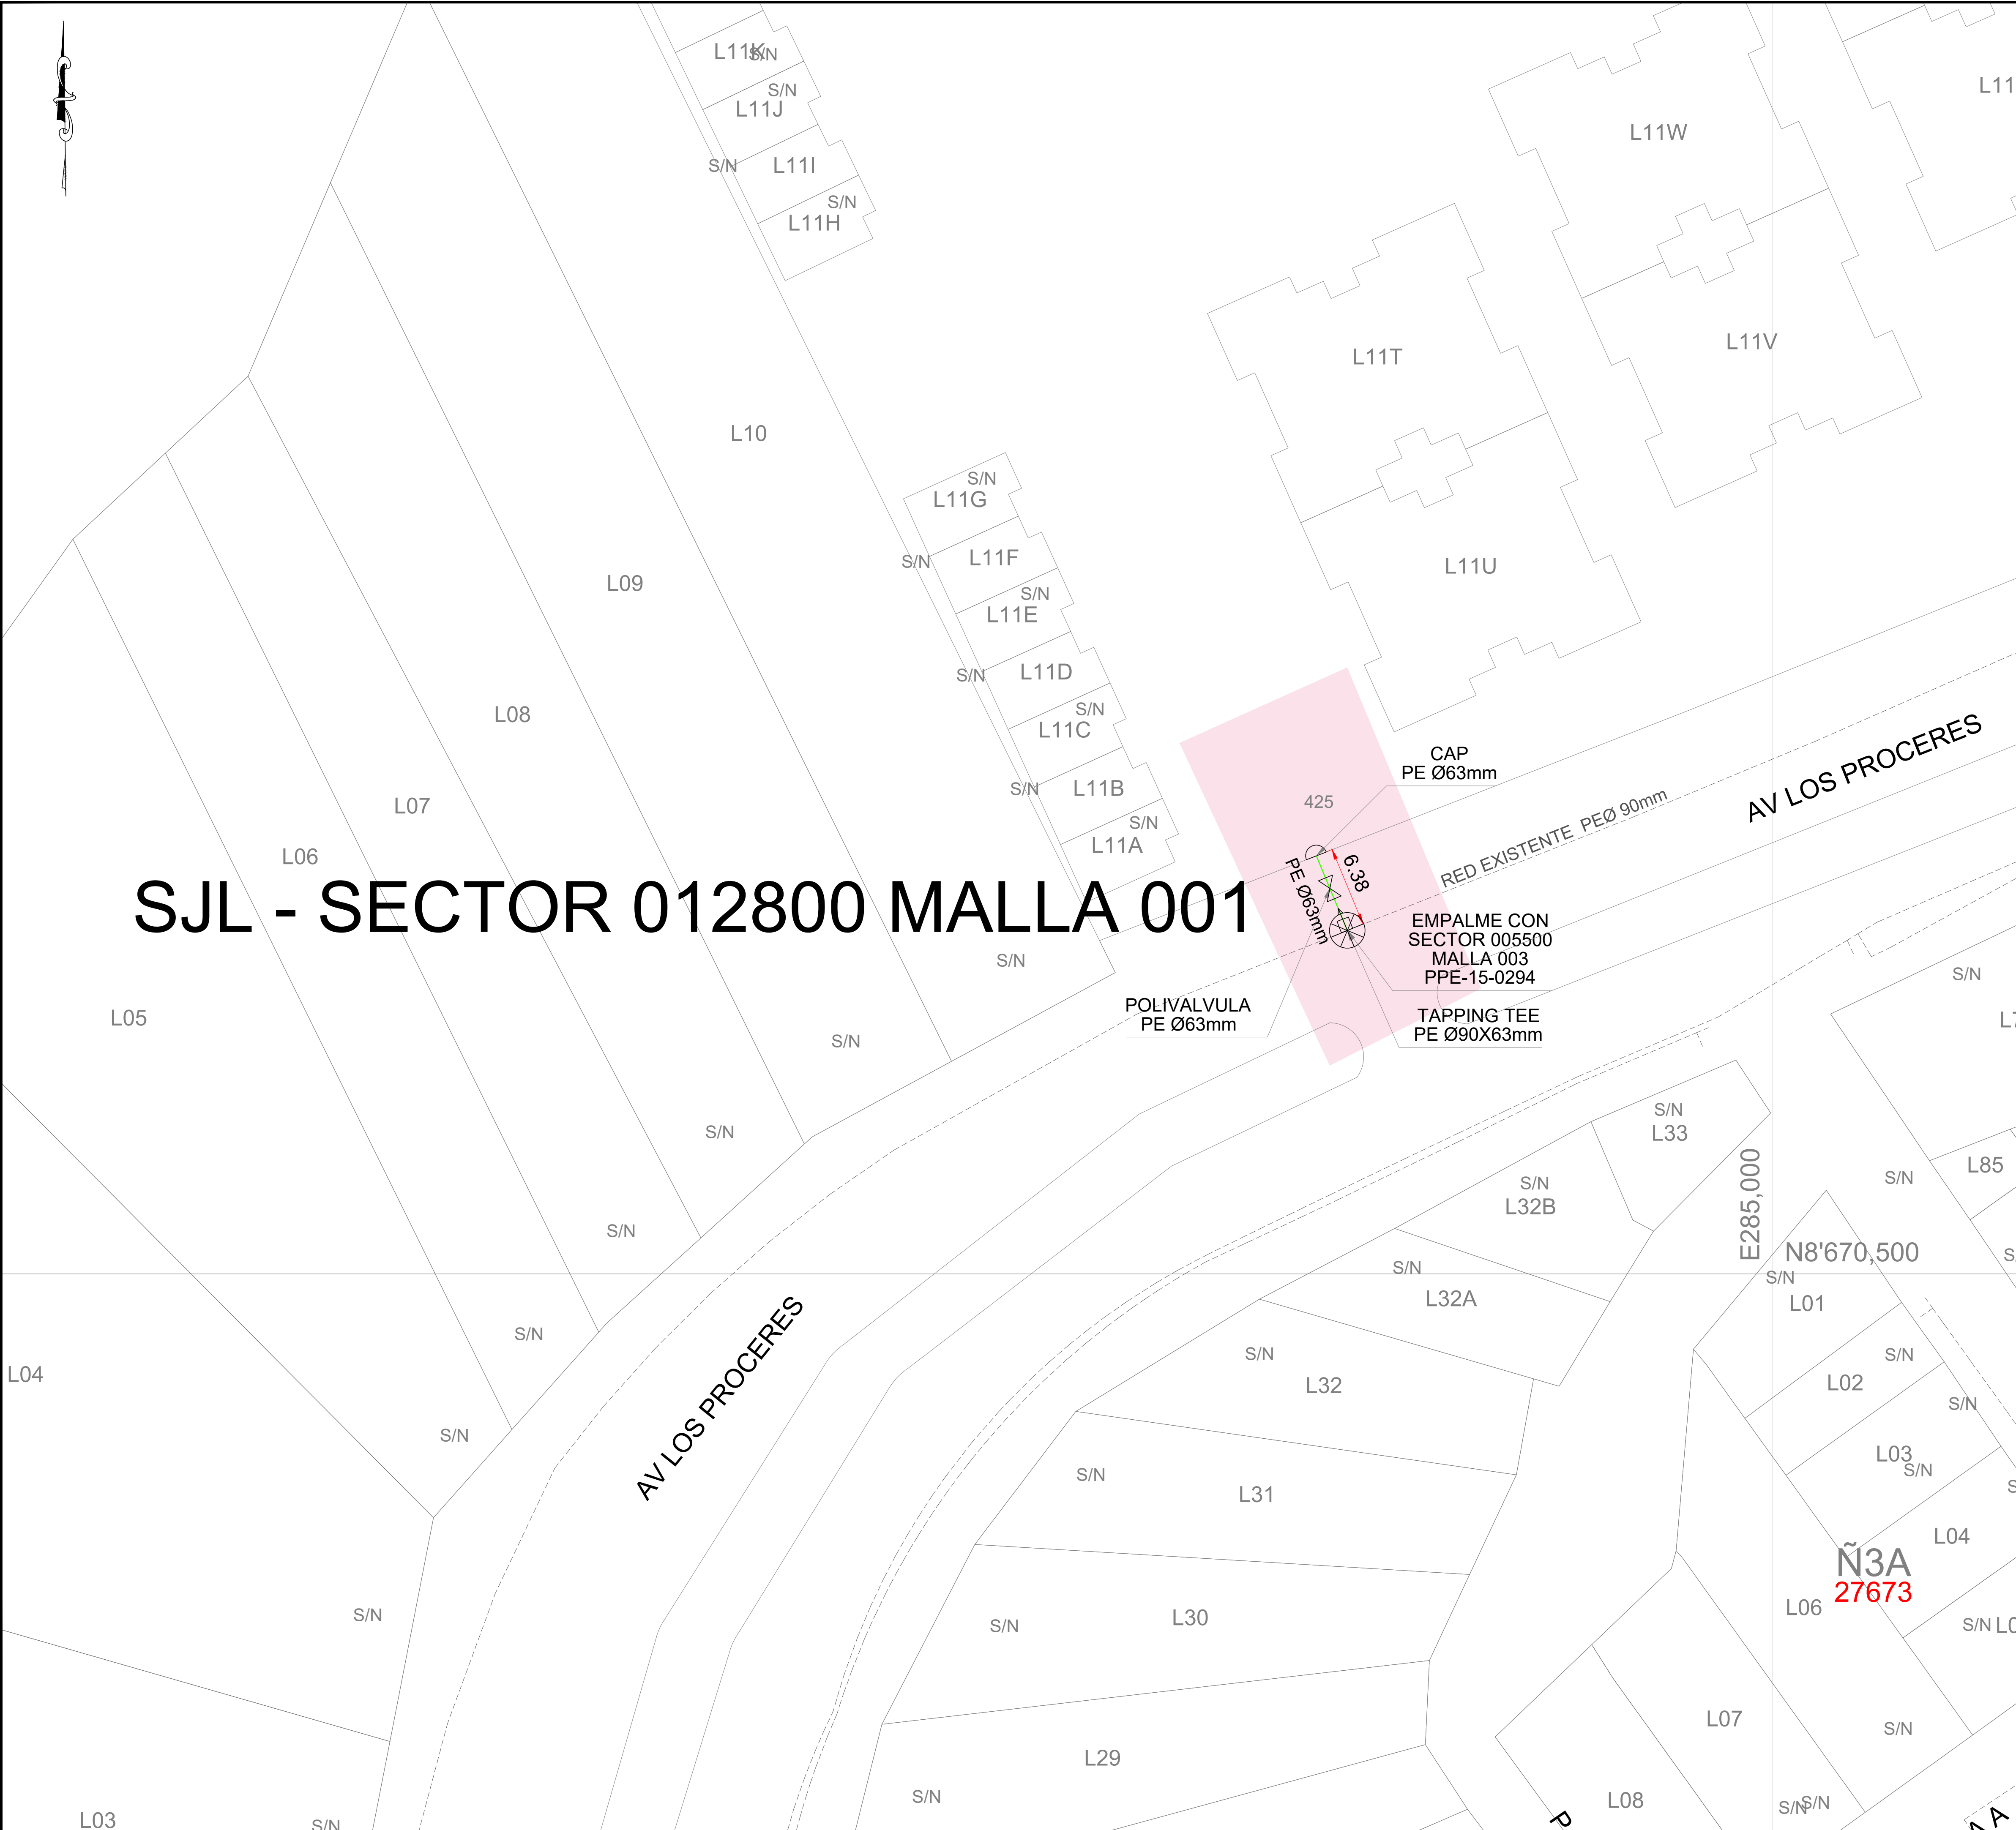

SJL - SECTOR 012800 MALLA 001

CROQUIS DE UBICACIÓN

CUADRANTE G07 - H07

F G H I J A B C D E

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

CUADRANTE G08 - H08

0km. 1,800m

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84

Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula		TEE de Todo Diametro	
Tapón		Conexión con Silleta (TF)	
Reducción		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Transición AC-PE		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
ERP		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
Triducto		Punto Control Topográfico	
Punto de empalme		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Gabinete		Zona de protección mecánica de la red	
		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

METRADOS	
DIAMETRO DE TUBERIA	LONGITUD (m)
PE Ø 32 mm	--,--
PE Ø 63 mm	6.38
PE Ø 110 mm	--,--
PE Ø 200 mm	--,--
TOTAL:	6.38

EDWIN YAU URBE SALAZAR

Ingeniero Civil

CIP N° 2514-T

Representante Técnico

A	PLANO PARA PERMISO	03-03-2022	GOM	EUS	EUS
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBO

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

CONSTRUREDES S.A.C.

TITULO

PPE-21-0376 Redes de Polietileno - San Juan de Lurigancho

EXT. RED A AV CIRCUNVALACION 425 CONDOMINIO FORTALEZA-SJL


SJL-SECTOR-012800-MALLA-001

Plano Maestro


DIBUJO:	G.O.M.	FECHA:	03-03-2022	DISTRITO:	SAN JUAN DE LURIGANCHO	PLANO N°:		REV.:	
REVISO:	E.U.S.	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA:	SECTOR 012800 MALLA 001				
APROBO:	E.U.S.	FILE:		REEMPLAZA:					

PPE-21-0376-00-PM-01


A

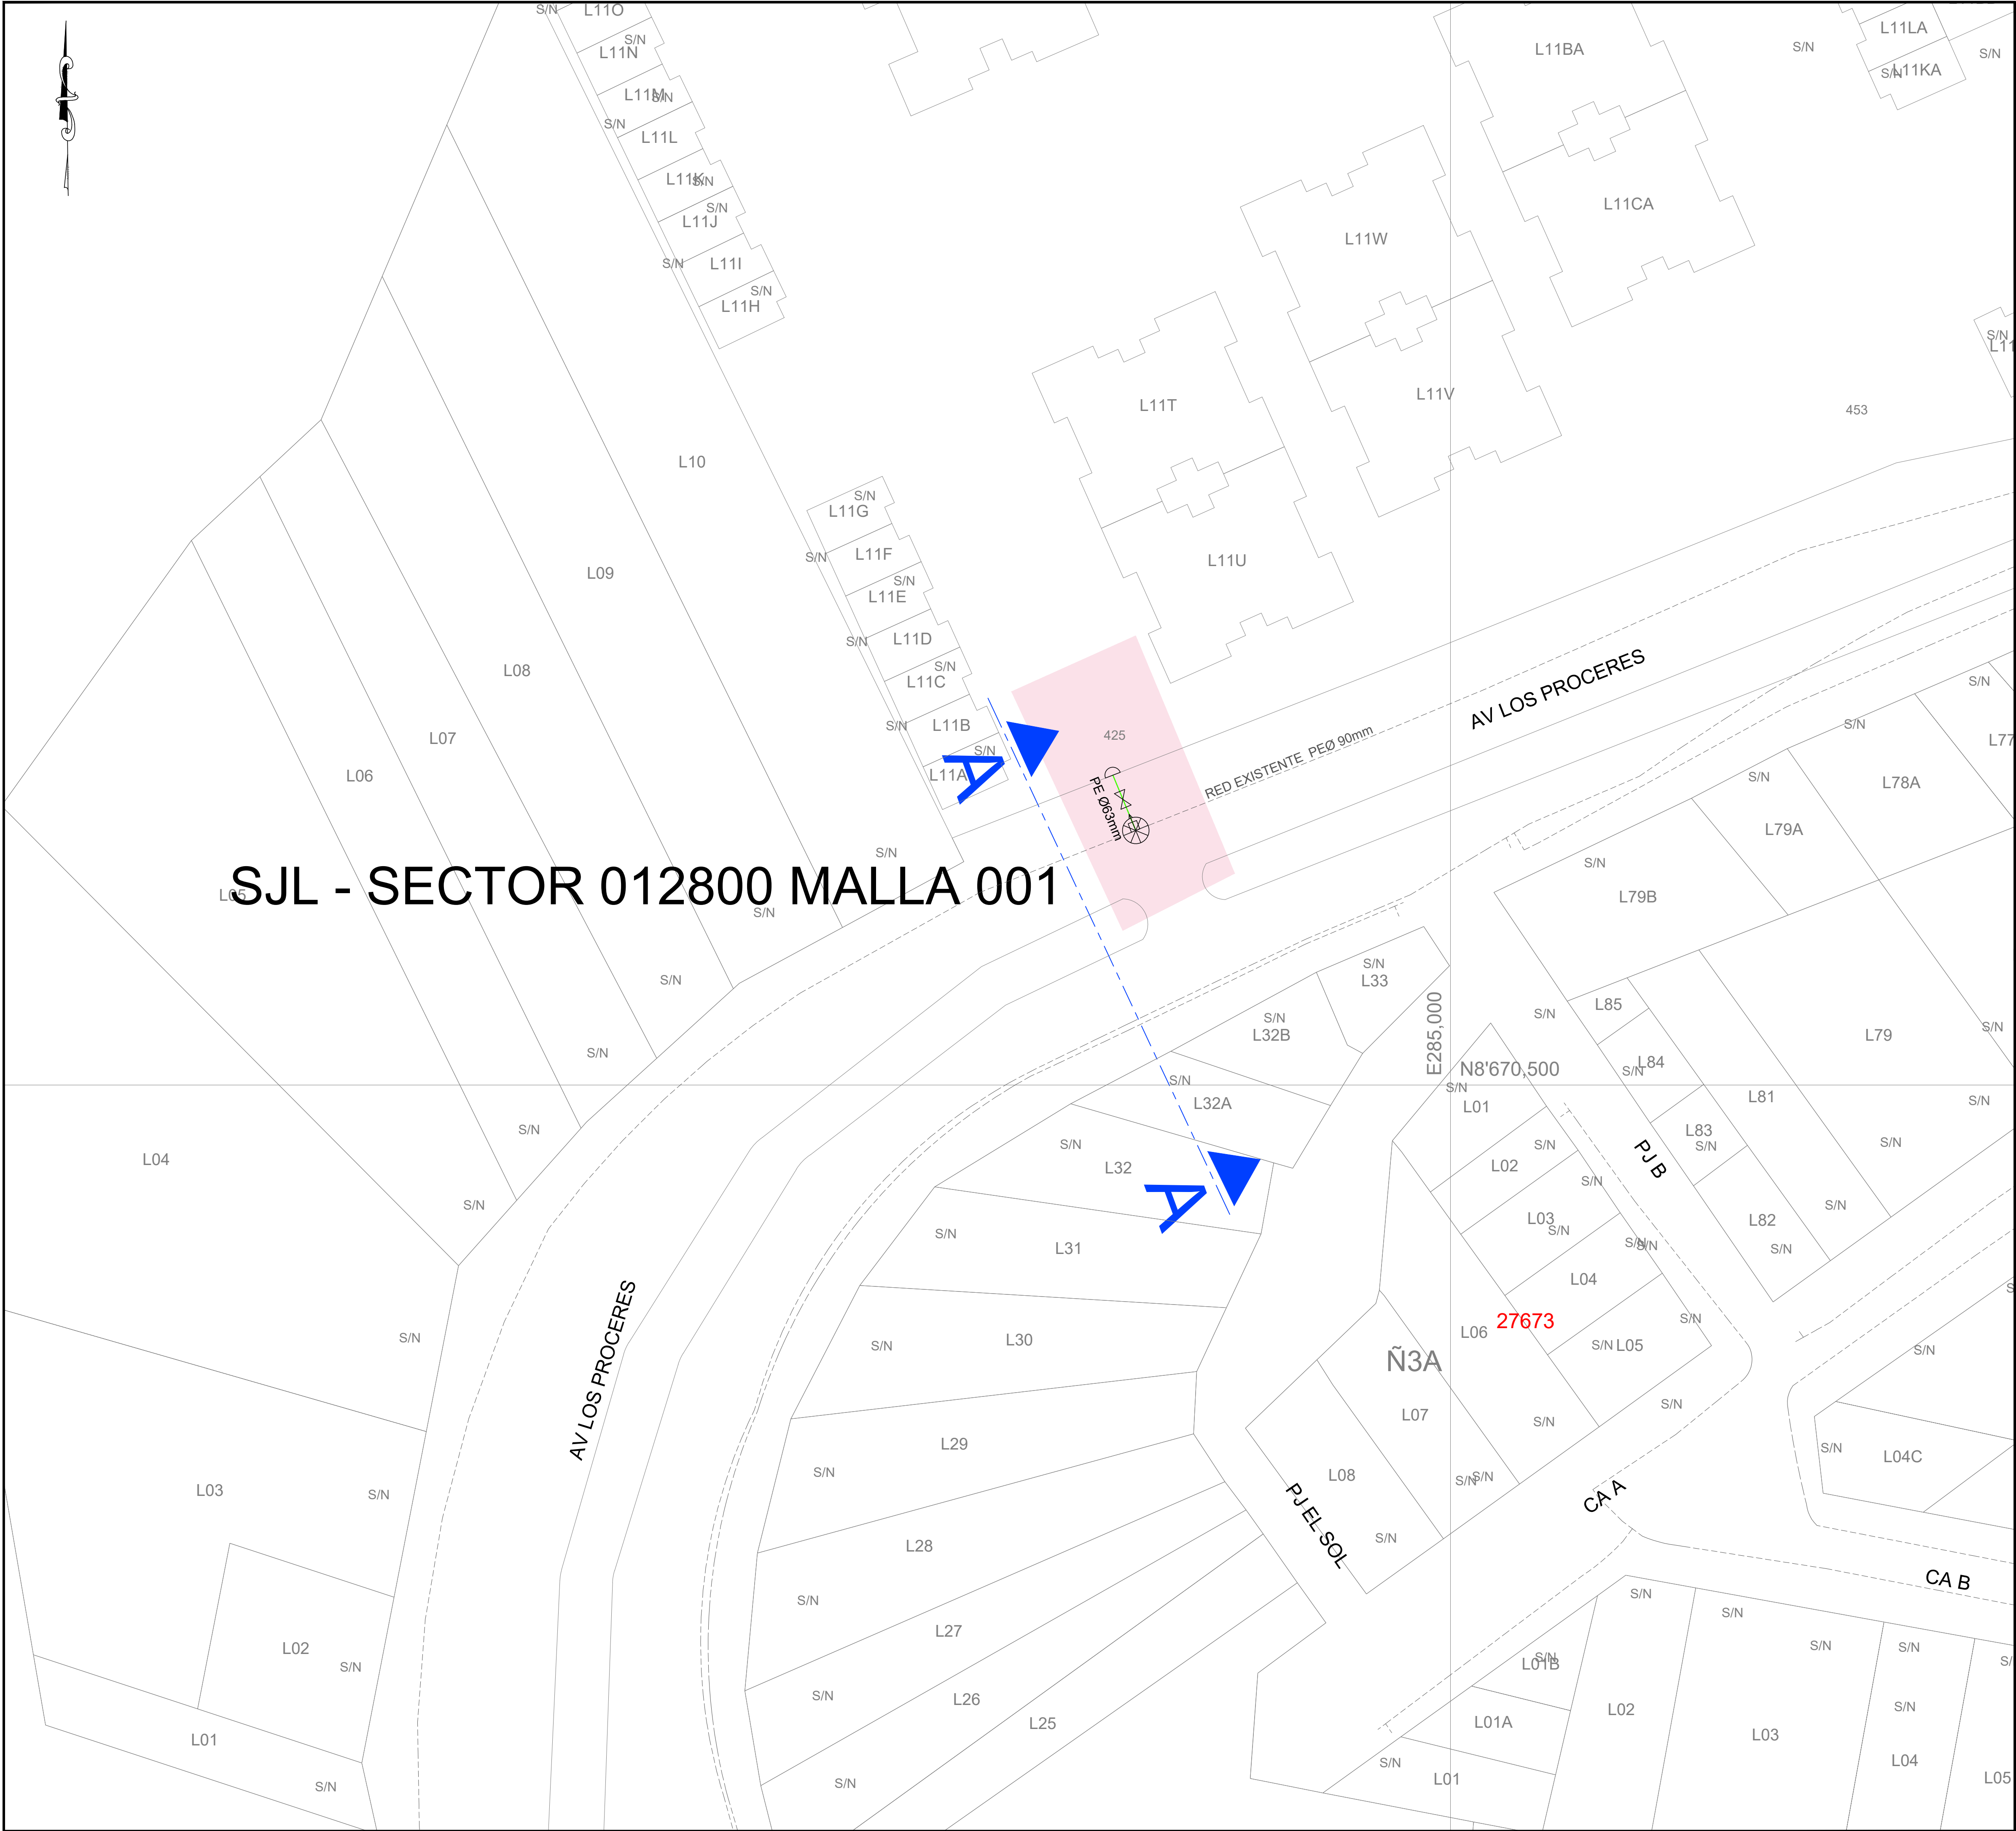

CROQUIS DE UBICACIÓN
CUADRANTE G07 - H07

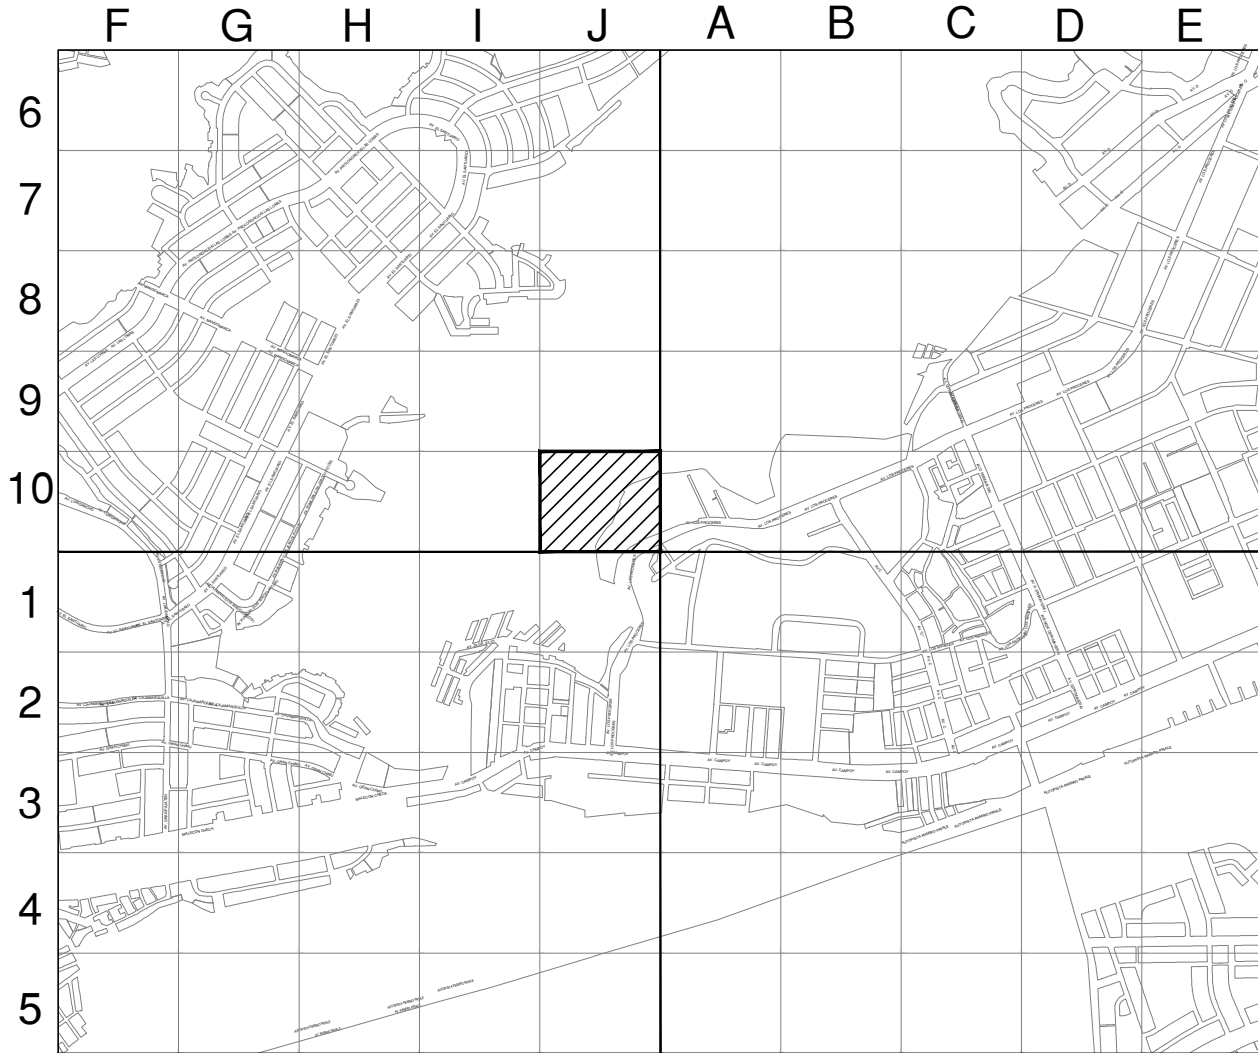

CUADRANTE G08 - H08



Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula		TEE de Todo Diámetro	
Tapón		Conexión con Silleta (TF)	
Reducción		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Transición AC-PE		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
ERP		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
Triducto		Punto Control Topográfico	
Punto de empalme		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Gabinete		Zona de protección mecánica de la red	
		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

EDWIN VÁSQUEZ SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T

Representante Técnico

A	PLANO PARA PERMISO		03-03-2022	GOM	EUS	EUS
REV.	DESCRIPCION		FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBO
LISTA DE REVISIONES						
 Cálidda GAS NATURAL DEL PERU		REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			 CONSTRUCREDES S.A.C.	
TITULO: PPE-21-0376 Redes de Polietileno - San Juan de Lurigancho EXT. RED A AV CIRCUNVALACION 425 CONDOMINIO FORTALEZA-SJL SJL-SECTOR-012800-MALLA-001 Plano de Cortes						
DIBUJO:	G.O.M.	FECHA:	03-03-2022	DISTRITO:	SAN JUAN DE LURIGANCHO	
REVISO:	E.U.S.	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA:	SECTOR 012800 MALLA 001	
APROBO:	E.U.S.	FILE:	-	REEMPLAZA:	---	
PPE-21-0376-00-PM-01				A		



A	PLANO PARA PERMISO	03-03-2022	GOM	EUS	EUS
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBO
LISTA DE REVISIONES					
 Calídda GAS NATURAL DEL PERÚ		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO		 CR CONSTRUCCIONES S.A.C.	
TÍTULO: PPE-01-0376 Redes de Polietileno - San Juan de Lurigancho EXT. RED A AV CIRCUNVALACION 425 CONDOMINIO FORTALEZA-SJL SJL-SECTOR-012800-MALLA-001 Corte A-A					
DIBUJO:	G.O.M.	FECHA: 03-03-2022	DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO	PLANO Nº:	REV: -
REVISO:	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA: SECTOR 012800 MALLA 001	PPE-01-0376-00-PM-01	A
APROBO:	FILE:	-	REEMPLAZA:		
	E.U.S.				
	E.U.S.				

3.5 REGISTROS FOTOGRAFICOS DE VIAS PRINCIPALES



Foto N°1: Av. Los Proceres