

Código: 0507535  
Trámite: E2228695  
Clave: JKB989PQRS  
27/06/2022 10:43:00  
Usuario: jtarazona

**CODIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-(1280-1285)**

www.municarabayllo.gob.pe



**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
**Presente. -**

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto CAR SECTOR 000104 MALLA 03 Y 08.

**Radicado: R2022 - 030058**



De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A.** - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"CAR SECTOR 000104 MALLA 03 Y 08"**, ubicado en el Distrito de **Carabayllo**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **ALFACO SAC** identificada con RUC N°220601832390, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Yerlyn Yack Gómez Melgarejo, con registro del Colegio de Ingenieros N°213465; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable a la Ingeniera Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.

**CALIDDA**  
C. Morelli 1501  
C. C. Le Rambla Torre 2,  
Teléfono: 51-1-688-7500  
San Bartolomé, Lima, Perú



En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación al señor WILSON GUERRERO BUITRAGO identificado con C.E. HERRERA CHAMORRO con DNI N° 42573068, a fin que en nombre de la empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias para obtener los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización para la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20 de su Ley de Organo de su despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [Casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:Casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Abel.Villanueva@calidda.com](mailto:Abel.Villanueva@calidda.com)
- [Suliana.Herrera@alfacosac.com](mailto:Suliana.Herrera@alfacosac.com)

**POR TANTO:**


A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer de la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,


Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE

Fecha: 23/06/2022 17:42:25

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal

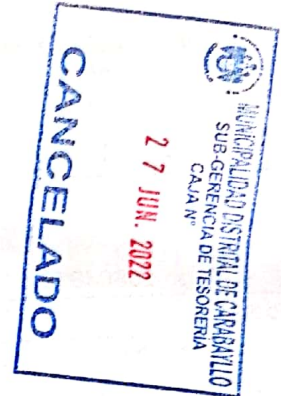



**CALIDDA**  
C. Morelos 150  
C. La Rambla Torre 2  
Teléfono: (51-1) 611-7501  
San Borja, Lima, Perú



Id	Nombre de tarea	Duración	Días																
			D-2	D1	D3	D5	D7	D9	D11	D13	D15	D17	D19	D21	D23	D25	D27	D29	D31
1	<b>PROYECTO:CAR-SECTOR - 000104-MALLA (003-008)</b>	<b>30 días</b>																	
2	<b>CANALIZACION DE REDES DE POLIETILENO</b>	<b>30 días</b>																	
3	<b>TRAMO: CA. ARIES, P.J.2, CA. CAPRICORNIO, AV.B, P.J. S/N 18, P.J. S/N 17, CA. 11</b>	<b>26 días</b>																	
4	Recorrido informativo y difusion inicio de Obra	1 día																	
5	Señalización y Deteccion de Interferencias	23 días																	
6	Excavacion de Calicatas	23 días																	
7	Corte de Pavimento	23 días																	
8	Rotura y Demolicion de Pavimento	23 días																	
9	Excavacion de zanja	23 días																	
10	Soldadura de Tuberia	23 días																	
11	Bajada de Tuberia	23 días																	
12	Relleno de zanja	23 días																	
13	Compactacion de Base y Sub Base	23 días																	
14	Reposicion de Pavimento	23 días																	
15	<b>PRUEBAS DE HERMETICIDAD</b>	<b>2 días</b>																	
16	Prueba de hermeticidad ( 24 Horas )	2 días																	
17	<b>GASIFICACION</b>	<b>2 días</b>																	
18	Excavacion,Relleno y Compactacion de Base y Sub Base	1 día																	
19	Reposicion de Pavimento	1 día																	
20	Limpieza de Obra	1 día																	
21	Entrega de Obra	1 día																	

Tarea		Tareas externas		solo duración		Tareas externas	
División		Hito exteTarea		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		Resumen inactivo		solo el comienzo		División	
Resumen del proyecto		Tarea manual		solo fin			



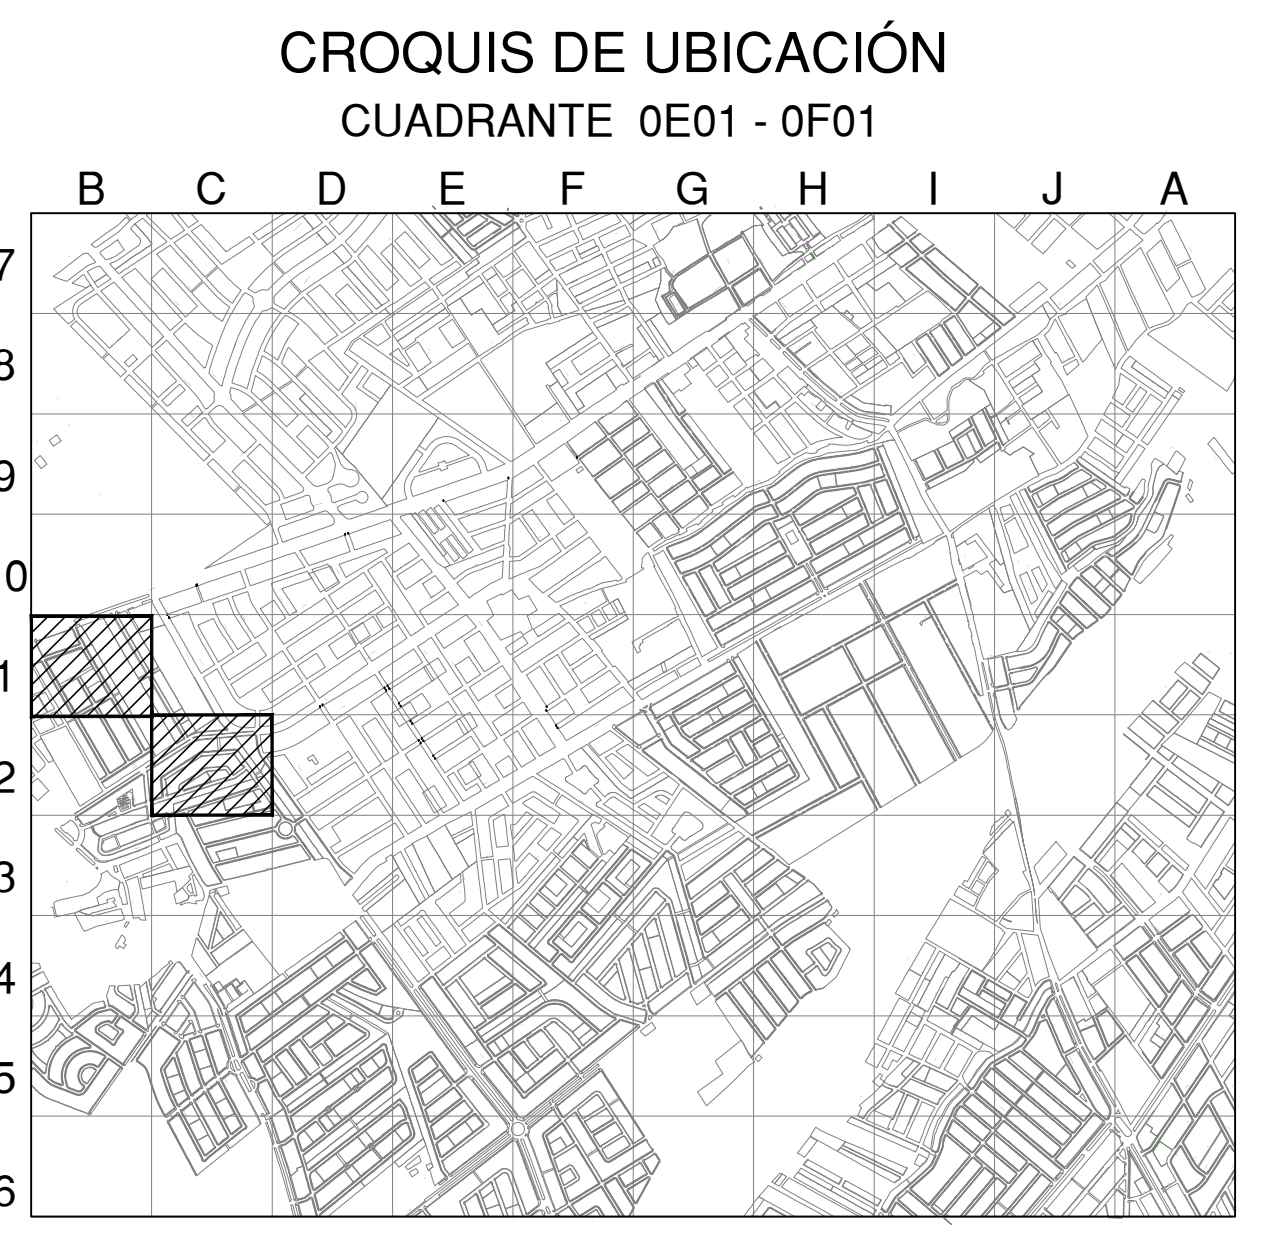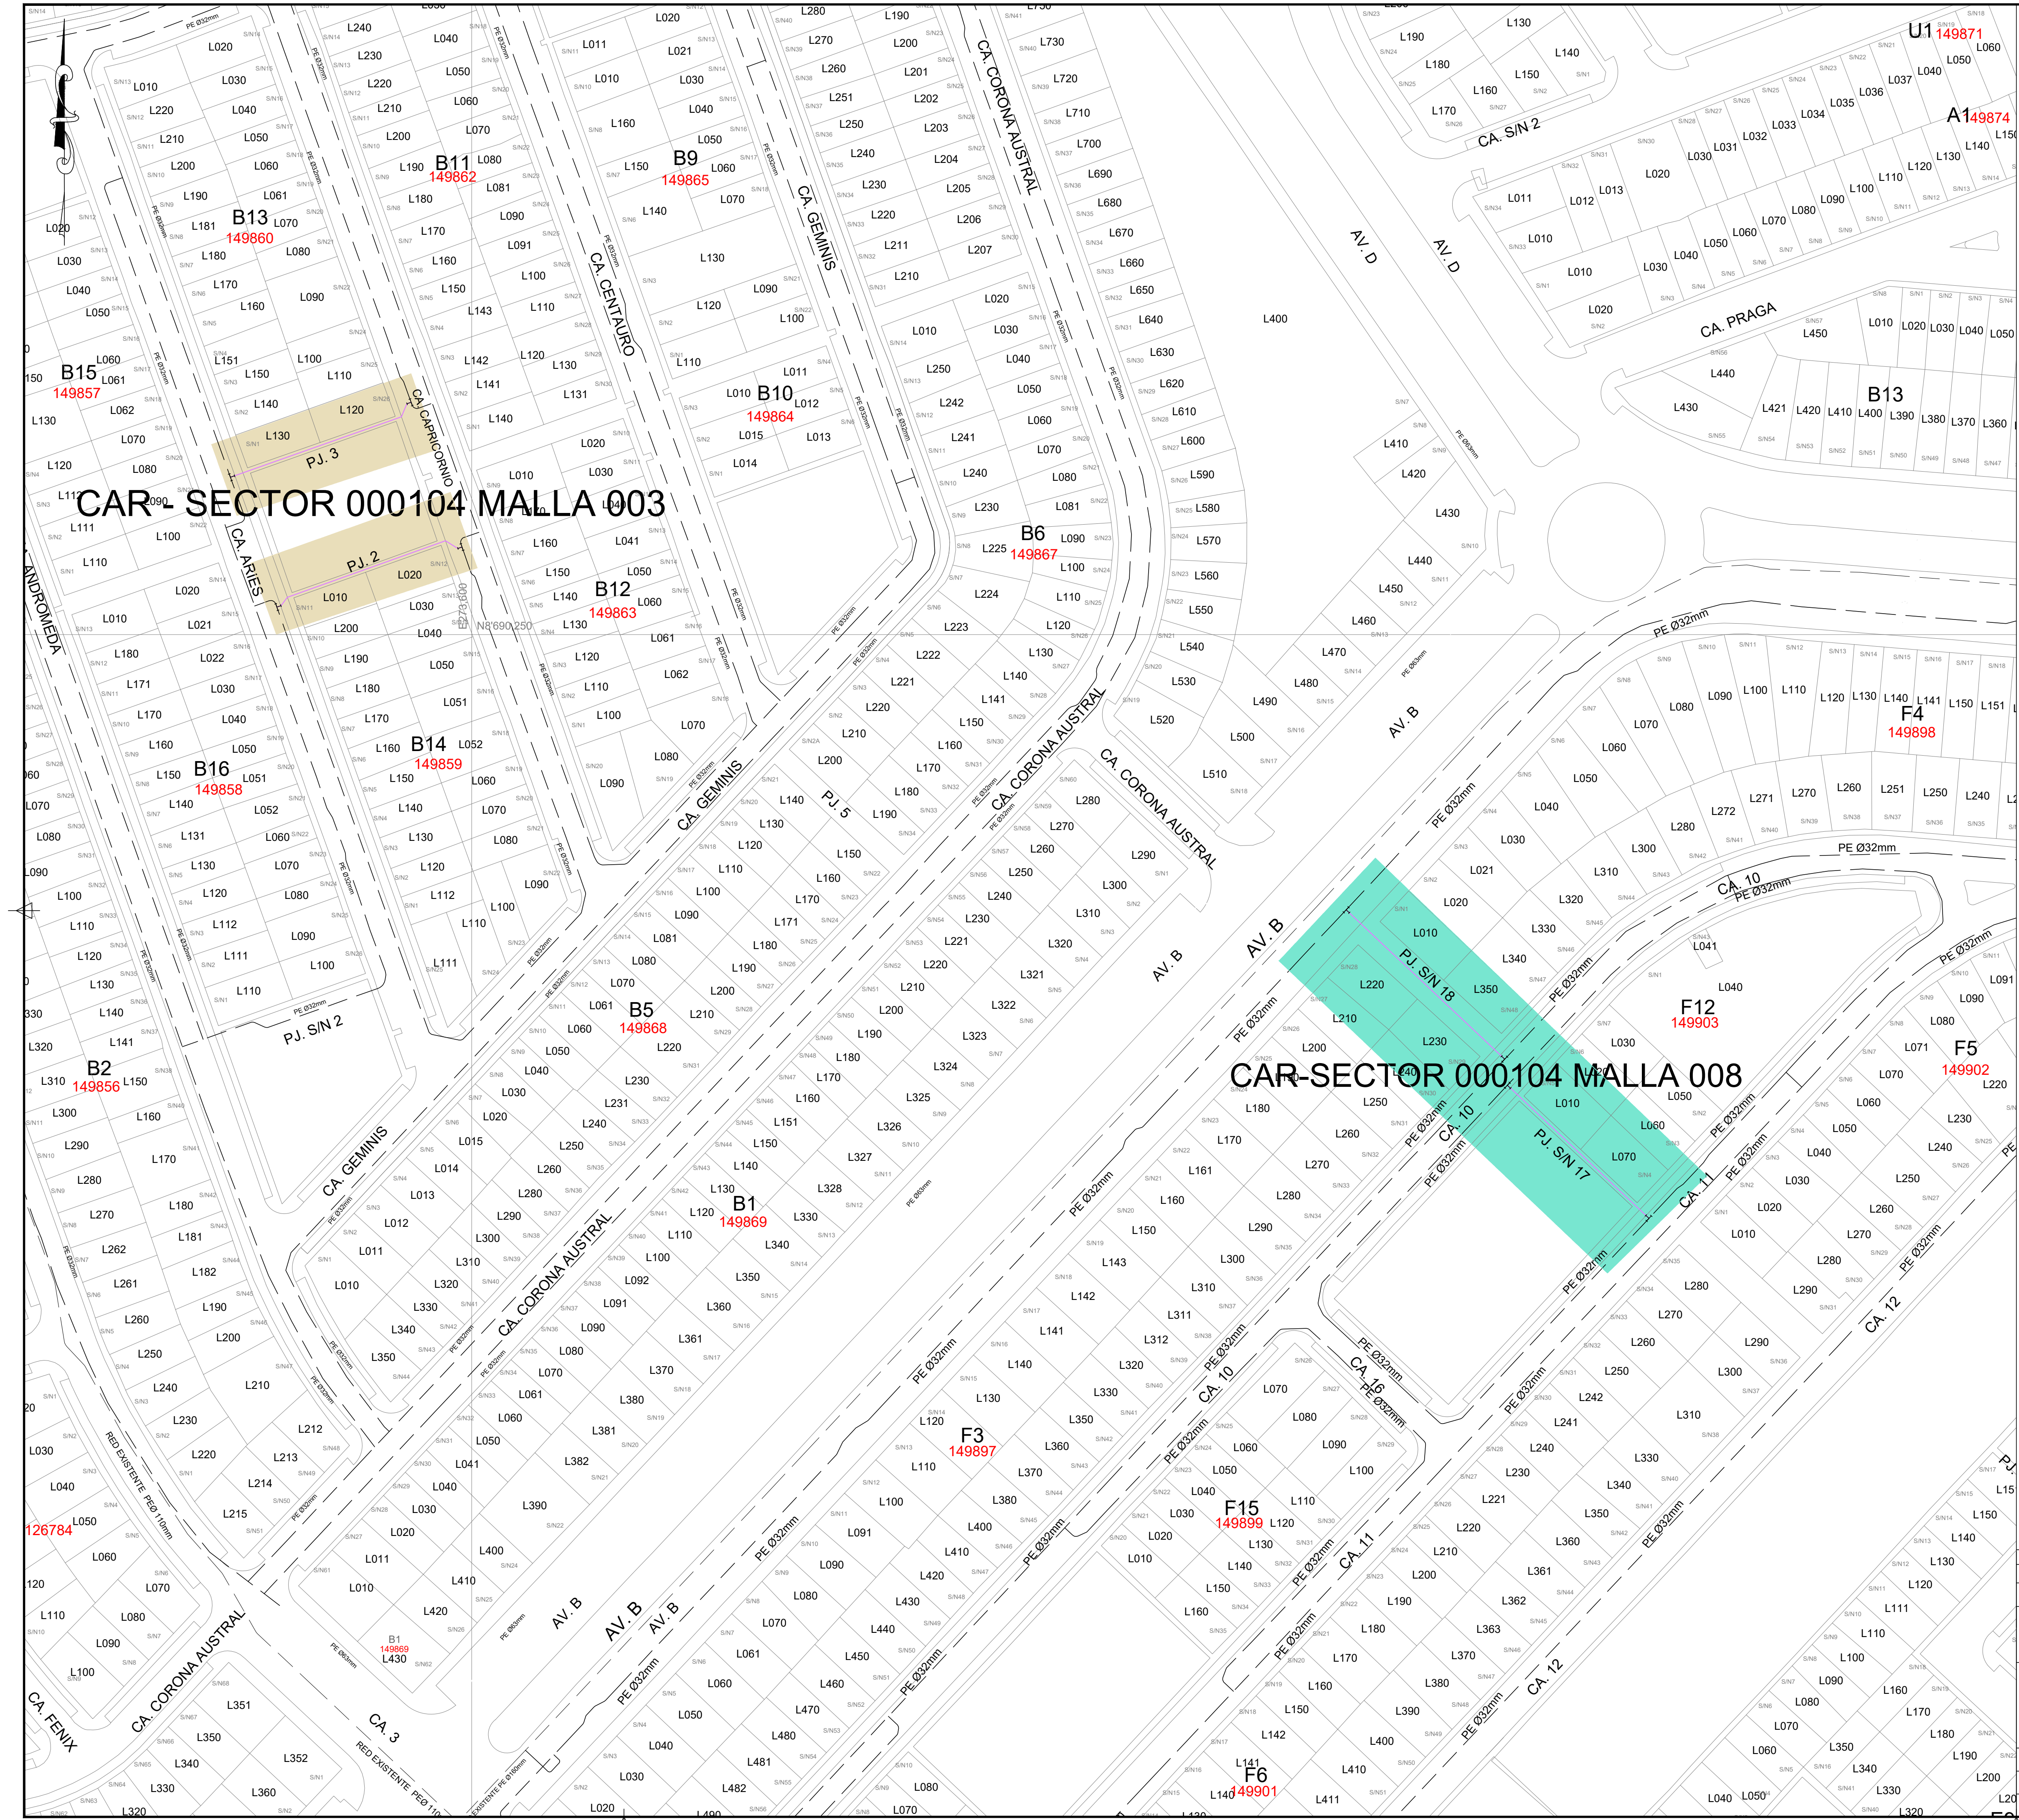

CUADRANTE E01 - F01  
 ESCALA GRAFICA  
 Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84  
 Hemisferio Sur - ZONA 18

**SIMBOLOGIA**

Válvula	Conexión con Silleta (TF)	—○—
Tapón	Conexión con Tapping Tee (EF)	—□—
Reducción	Conexión sin válvula de exceso de flujo	—+—
Transición AC-PE	Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	○---
ERP	Punto Control Topográfico	△---
Triducto	Punto de salida de cable de detección en acometida	△---
Punto de empalme	Zona de protección mecánica de la red	⊗
Gabinete	Tramo con tapada diferente a la típica	⊕

**TIPO DE LINEA**

TUBERÍA PE #200mm	PE200
TUBERÍA PE #160mm	PE160
TUBERÍA PE #110mm	PE110
TUBERÍA PE #90mm	PE90
TUBERÍA PE #63mm	PE63
TUBERÍA PE #32mm	PE32
TUBERÍA PE #20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado: 1m

**LISTA DE METRADOS**

Ø TUBERÍA	LONGITUD
Ø 20 mm	---
Ø 32 mm	156.74
Ø 63 mm	---
Ø 90 mm	---
Ø 110 mm	---
Ø 160 mm	---
Ø 200 mm	---
<b>Total</b>	<b>156.74</b>

**Alfa Co. S.A.C.**  
 Ing. DIEGO E. QUISEPÉ GARCÍA  
 CIP 18342  
 Representante Técnico

A	PARA PERMISOS	03-06-2022	E.R.M	D.Q.G	D.Q.G
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</b>			
<b>TÍTULO: REDES DE POLIETILENO - CARABAYLLO</b> <b>CAR - SECTOR - 000104 - MALLA - 003-008</b> <b>PLANO MAESTRO</b>					
DIBUJO:	E.R.M	FECHA:	03-06-2022	DISTRITO:	CARABAYLLO
REVISÓ:	D.Q.G	ESCALA:	SE	ZONA Y MALLA:	CAR SECTOR 000104 - MALLA 003-008
APROBÓ:	D.Q.G	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
					REV.:
					A
					PPE0-21-(1280-1285)-00-PM-01



## Cargo de Recepción



Firmado digitalmente por:  
 ventanillavirtual.osinergrmin.gob.pe  
 Motivo: Cargo de  
 Recepción  
 Fecha: 19/10/2022 18:41:53-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202200214892 Fecha y hora de presentación: 19/10/2022 18:41

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 986180934

Documento: CARTA - s/n Nro. Folios: 7

Asunto: Variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Anexos: SI

Tipo	Documento	Nombre	Folio	Peso
Documento Principal	SegundaSolicituddeVariaciAn_19102022184130.pdf	Variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022	7	220 Kb
Anexo	Anexo1-Denegatoriadepermisos_19102022184141.zip	Anexo 1 - Denegatoria de permisos	1	19 Mb
Anexo	Anexo2-Demoradepermisos_19102022184157.zip	Anexo 2 - Demora de permisos	1	942 Kb
Anexo	Anexo3-ActuaciAndeterceros_19102022184211.zip	Anexo 3 - Actuación de terceros	1	2 Mb
Anexo	Anexo4-Detalldeproyectosareemplazarydereemplazo_PA2022_19102022184222.xlsx	Anexo 4 - Detalle de proyectos a reemplazar y de reemplazo_PA2022	1	16 Kb
Anexo	Anexo5-Planos_19102022184236.zip	Anexo 5 - Planos	1	12 Mb

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinergrmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: [ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe](mailto:ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe)

**ATENCIÓN:** Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinergrmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinergrmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinergrmin.gob.pe/>

## Cargo de Recepción

---

**NOTA IMPORTANTE:**

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinergmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, 19 de octubre de 2022

Señores,

**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN**

Calle Bernardo Monteagudo N° 222, Magdalena del Mar.

**Presente.** -

Atención : Luis Enrique Grajeda Puelles  
Gerente de Regulación Tarifaria

Asunto : Variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Referencia : Decreto Supremo N° 001-2022-EM

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato saludarlos y al mismo tiempo informarles que nuestra representada viene ejecutando las inversiones en infraestructura del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, consideradas en el Plan Quinquenal y Plan Anual para el año 2022. Lo expuesto, en cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2022-OS/CD que aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026 y de la Resolución de Consejo Directivo N° 175-2022-OS/CD que aprobó la actualización del Plan Anual 2022.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 001-2022-EM se dictaron modificaciones e incorporaciones para la ejecución de obras y el cumplimiento del Plan Quinquenal de Inversiones y Planes Anuales para la prestación del servicio de distribución de gas natural por red de ductos.

En virtud de lo anterior, se dispuso la modificación del artículo 63 d) del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante, "TUO del Reglamento de Distribución"), donde se estableció que se podrá efectuar variaciones a las obras previstas en el Plan Anual y Quinquenal cuando: (i) exista denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no

imputables al Concesionario; o, (ii) existan actuaciones de terceros que impidan la ejecución de un determinado proyecto.

Teniendo en cuenta los supuestos de variación descritos, cumplimos con informar que los siguientes proyectos que forman parte del Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022, no podrán ser ejecutados por Cálidda debido a que durante el presente periodo y pese a las gestiones realizadas: (i) hemos sido notificados con diversas resoluciones a través de las cuales las municipalidades distritales correspondientes denegaron los permisos respectivos para ejecutar los proyectos descritos a continuación; así como también tenemos un expediente donde no hemos obtenido respuesta a nuestra solicitud de autorización habiéndose superado el plazo legal<sup>1</sup>; y, (ii) existen actuaciones de terceros que nos impiden la ejecución de los proyectos, específicamente, oposición de la misma población de la zona por donde estaba previsto el tendido de redes<sup>2</sup>:

<b>Código Proyecto</b>	<b>Nombre Del Proyecto</b>	<b>Total (m)</b>	<b>Municipalidad</b>	<b>Causal de variación</b>	<b>N° de Oficio/Resolución</b>
PPE0-21-1289	GN-LM-PE-CAR-S000103-MA-003	<b>43</b>	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Carta N° 1565-2022-SOP-GDUR/MDC
PPE0-21-1287	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-010	<b>77</b>			

<sup>1</sup> **Artículo 63 d.-** El Concesionario podrá efectuar variaciones a las obras previstas en el Plan Quinquenal y el Plan Anual, en los siguientes supuestos:

(...)

- Luego de transcurridos treinta (30) días hábiles desde la presentación de la solicitud de emisión del mencionado permiso, autorización u opinión técnica; únicamente en caso de que no se cuente con un plazo establecido por la entidad de la administración pública para la emisión del permiso, autorización u opinión técnica requerida por el Concesionario.

<sup>2</sup> Cabe precisar que las mallas descritas en el cuadro anterior, para los casos de denegatorias de permisos, están recogidas en los oficios emitidos por las municipalidades distritales correspondientes (**Anexo 1**), mientras que la demora de permisos se constata con la solicitud de autorización presentada ante la Municipalidad de San Juan de Miraflores (**Anexo 2**) ; por otro lado, para los casos de afectación de terceros, las mallas y el sustento se encuentran en los informes emitidos por nuestras empresas contratistas (**Anexo 3**).



PPE0-21-1961	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-011	<b>26</b>	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Carta N° 1565-2022-SOP-GDUR/MDC	
PPE0-21-1964	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-014	<b>35</b>				
PPE0-21-1970	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-020	<b>41</b>				
PPE0-21-0773	GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-006	<b>145</b>				
PPE0-21-1280	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-003	<b>65</b>			Carta N° 1067-2022-SOP-GDUR-MDC	
PPE0-21-1285	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-008	<b>70</b>				
PPE0-21-1985	GN-LM-PE-CAR-S000700-MA-002	<b>213</b>				Carta N° 1584-2022-SOP-GDUR-MDC
PPE0-21-1963	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-013	<b>22</b>				
PPE0-21-0784	GN-LM-PE-CAR-S000901-MA-002	<b>148</b>				Carta N° 0874-2022-SOP-GDUR/MDC
PPE0-21-0795	GN-LM-PE-CAR-S000901-MA-013	<b>65</b>				
PPE0-21-0791	GN-LM-PE-CAR-S000901-MA-009	<b>33</b>				Carta N° 1438-2022-SOP-GDUR/MDC
PPE0-21-1557	GN-LM-PE-CAR-S000901-MA-016	<b>800</b>				
PPE0-21-1307	GN-LM-PE-LRN-S000700-MA-001	<b>1,380</b>	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 466-2022-SGOP-GDU/MDL	
PPE0-21-1308	GN-LM-PE-LRN-S000700-MA-004	<b>1,382</b>				

PPE0-21-1309	GN-LM-PE-LRN-S000700-MA-005	<b>1,053</b>	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 466-2022-SGOP-GDU/MDL
PPE0-21-1311	GN-LM-PE-LRN-S000900-MA-001	<b>3,159</b>			
PPE0-21-1312	GN-LM-PE-LRN-S000900-MA-002	<b>2,419</b>			
PPE0-21-1313	GN-LM-PE-LRN-S000900-MA-003	<b>2,254</b>			
PPE0-21-1310	GN-LM-PE-LRN-S000900-MA-000	<b>153</b>			
PPE0-21-1317	GN-LM-PE-LRN-S001000-MA-003	<b>2,107</b>			Autorización parcial N° 299-2022-SGOPu-GDU/ML
PPE0-21-2669	GN-LM-PE-VMT-S000800-MA-001	<b>87</b>	Villa María del Triunfo	Denegatoria de Permisos	Oficio N° 161-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-2691	GN-LM-PE-VMT-S007600-MA-006	<b>28</b>			Corrección error material: Oficio N° 187-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1327	GN-LM-PE-VMT-S008400-MA-002	<b>58</b>			Oficio N° 205-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1328	GN-LM-PE-VMT-S008400-MA-003	<b>988</b>			Oficio N° 162-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
					Oficio N° 206-2022-



					SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1086	GN-LM-PE-SJM-S000202-MA-000	<b>385</b>	San Juan de Miraflores	Demora de permisos	Carta N° 2022-116770
PPE0-21-1087	GN-LM-PE-SJM-S000202-MA-001	<b>1,291</b>			
PPE0-21-1090	GN-LM-PE-SJM-S000203-MA-001	<b>639</b>	San Juan de Miraflores	Demora de permisos	Carta N° 2022-108313
PPE0-21-1091	GN-LM-PE-SJM-S000205-MA-001	<b>832</b>			Carta N° 2022-122623
PPE0-21-1092	GN-LM-PE-SJM-S000206-MA-002	<b>550</b>			
PPE0-21-1570	GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-016	<b>43</b>	Carabayllo	Actuación de terceros	Informe de nuestra contratista P.A. Perú SAC
PPE0-21-2339	GN-LM-PE-PPI-S004800-MA-007	<b>90</b>	Puente Piedra		Informe de nuestra contratista Construredes SAC
<b>TOTAL</b>		<b>20,681</b>			

En vista de que tal escenario representa para Cálidda el impedimento de llevar a cabo la ejecución de las inversiones indicadas y encontrándonos inmersos en las causales antes descritas solicitamos a vuestro Despacho la variación del Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 de los proyectos referidos, los cuales serán reemplazados por aquellos detallados en el documento Excel adjunto a la presente comunicación como **Anexo 4** y que se encuentran graficados en los planos adjuntos divididos por distrito conforme al **Anexo 5**.

Dichos proyectos, tal como se detalla en el documento Excel adjunto, cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 63 d) del TUO del Reglamento de Distribución, lo cual significa que:

- (i) Se ejecutará el mismo monto de inversión o un monto mayor al destinado para la zona geográfica inicial en el Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- (ii) Se atenderá el mismo o un mayor número de consumidores residenciales proyectados en la zona geográfica inicial. Los usuarios por atender pertenecen a los mismos o menores niveles socioeconómicos de la zona geográfica inicial, conforme a lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

En base a lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el numeral f) del artículo 63 c) del TUO del Reglamento de Distribución, solicitamos la variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022 conforme a lo detallado en la presente solicitud y sus respectivos anexos.

Por último, es preciso indicarles que a pesar de la presente solicitud de variación mantenemos nuestro compromiso de continuar realizando nuestros mayores esfuerzos para destrabar los proyectos que están siendo reemplazados, con la finalidad de suministrar gas natural a la mayor cantidad de ciudadanos que se encuentren dentro de nuestra área de concesión.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Apoderado Legal**

**Anexos:**

- Anexo 1** : Cargos de las denegatorias de permisos expedidos por las Carabayllo, Lurín y Villa María del Triunfo.
- Anexo 2** : Copia del cargo de solicitud de autorización y carta reiterativa presentada ante la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.



- Anexo 3** : Informes elaborados por nuestros contratistas P.A. Perú SAC y Construredes SAC.
- Anexo 4** : Documento Excel con el detalle de los proyectos dejados de ejecutar y los proyectos que cumplen con las condiciones de variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- Anexo 5** : Planos de los distritos donde se grafican los proyectos que se reemplazarán y los propuestos como variación.