


★ 2022-102682★



CÓDIGO DEL

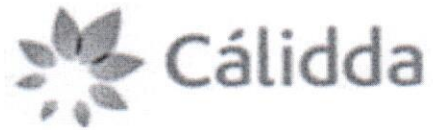

N°: 2022-0030811

Remitente: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. - RUC: 20503758114

Recibido: 25/02/2022 - 09:35

N° de Folios: 51

Registrado YNGA YZQUIERDO

Consultas: www.munlima.gob.pe  
Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

Lima, 17 de febrero de 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "PPI - SECTOR - 4100 MALLA 002 - SECTOR 4200 MALLA 005 - SECTOR 4300 MALLA 003, 004 - SECTOR 4700 MALLA 001, 002 - SECTOR 4800 MALLA 004,007"

Radicado: R2022-007191

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A.** - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "PPI - SECTOR - 4100 MALLA 002 - SECTOR 4200 MALLA 005 - SECTOR 4300 MALLA 003, 004 - SECTOR 4700 MALLA 001, 002 - SECTOR 4800 MALLA 004,007", ubicado en el distrito de Puente Piedra, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

- Ca. Laderas De Chillón
- Av. 15 De Junio
- Av. Vía De La Integración
- Av. 25 De Septiembre

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

CÁLIDDA  
C. Morillo 150  
C. C. La Rambla, Torre 2,  
Teléfono: (51-1) 631-7500  
San Borja, Lima, Perú



En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **CONSTRUEDES SAC** identificada con RUC N°20518509391 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Manuel Hiubert Silva Torres, con registro del Colegio de Ingenieros N° 258522; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
**ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE**  
Fecha: 18/02/2022 10:04:18

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal



★2022-102684★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1480-1483,  
2336-2339

Lima, 17 de febrero de 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**



Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "PPI - SECTOR - 4100 MALLA 002 - SECTOR 4200 MALLA 005 - SECTOR 4300 MALLA 003, 004 - SECTOR 4700 MALLA 001, 002 - SECTOR 4800 MALLA 004,007"

Radicado: R2022-007191

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**PPI - SECTOR - 4100 MALLA 002 - SECTOR 4200 MALLA 005 - SECTOR 4300 MALLA 003, 004 - SECTOR 4700 MALLA 001, 002 - SECTOR 4800 MALLA 004,007**", ubicado en el distrito de Puente Piedra, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

De acuerdo a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, alcantarillas y tuberías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa autorización de la Municipalidad, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester a Municipalidad.

El mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-AG, expedida por la Dirección General de Asuntos de Organización y Minas.

Y, de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Normas de Organización de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Especificaciones Técnicas



Municipalidad Distrital de Puente Piedra  
Sistema de gestión de tramite documentario

Expediente: **E-03983-2022**

Fecha: **21/02/2022** Hora: **08:46** Folio: **40**

Solicitante:  
**CALIDDA GAS NATURAL DEL PERU**

Domicilio:  
**CALLE MORELLI 150 LA RAMBLA**  
**TORRE 2 SAN BORJA-LIMA**

Teléfono:  
**016117500**

Detalles:  
**SOLICITA AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS**



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **CONSTRUEDES SAC** identificada con RUC N°20518509391 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Manuel Hiubert Silva Torres, con registro del Colegio de Ingenieros N°258522; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

#### **POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,


Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 18/02/2022 10:04:21

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**





**CROQUIS DE UBICACIÓN**  
CUADRANTE C 03 - D 03

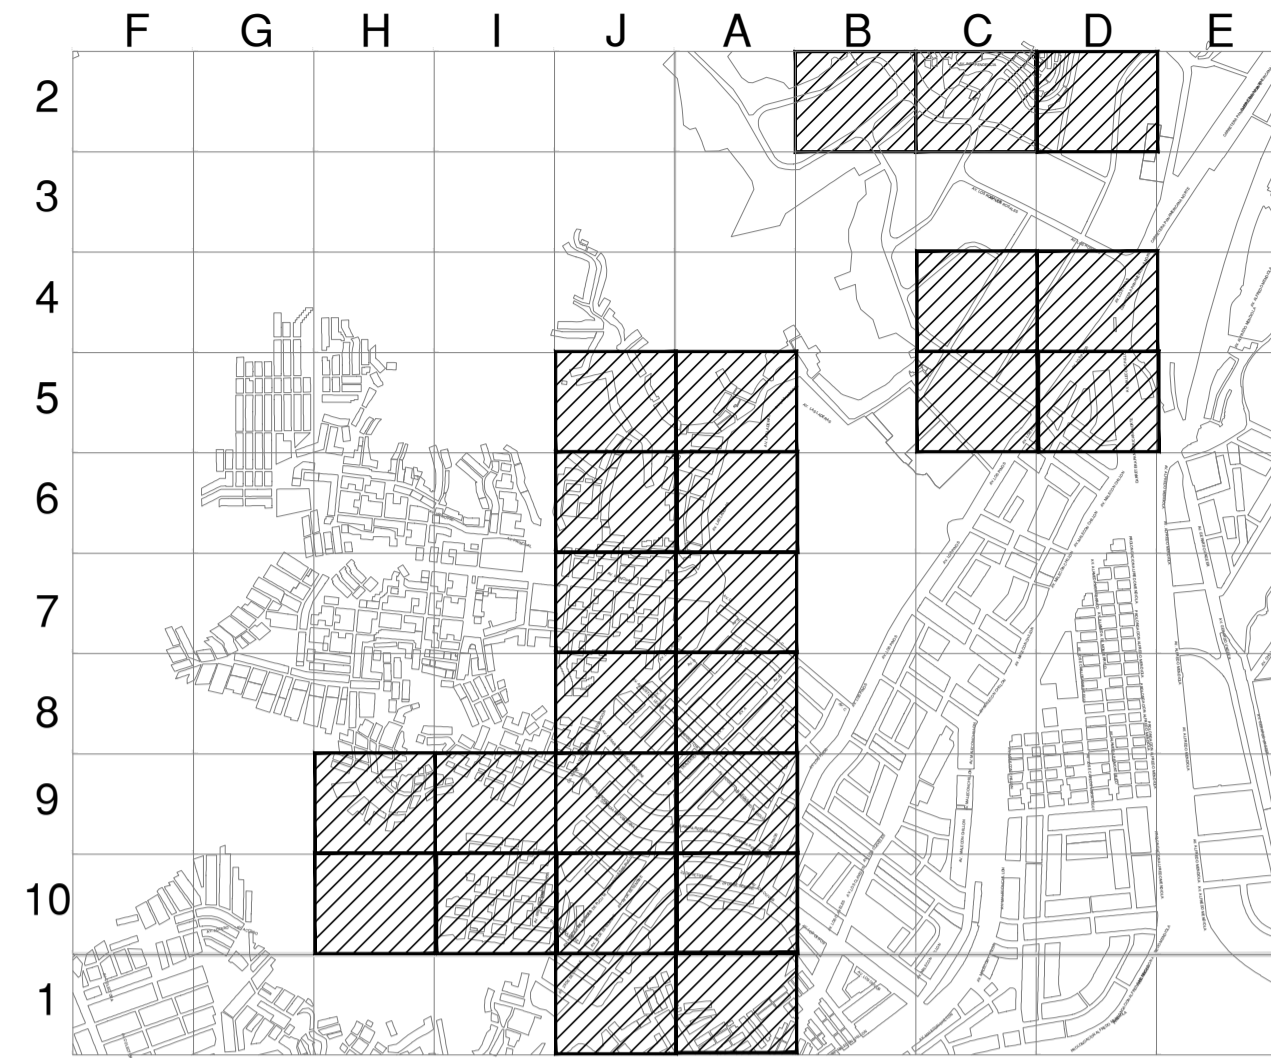

**CUADRANTE C 04 - D 04**

ESCALA GRAFICA 1:800m  
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84  
Hemisferio Sur - ZONA 18

**SIMBOLOGIA**

Válvula	☒	Conexión con Sileta (TF)	⊥
Tapón	⊙	Conexión con Tapping Tee (EF)	⊕
Reducción	△	Conexión sin válvula de exceso de flujo	⊕
Transición AC-PE	⊓	Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	⊕
ERP	⊓	Punto Control Topográfico	⊕
Triducto	⊓	Punto de salida de cable de detección en acometida	⊕
Punto de emplame	⊕	Zona de protección mecánica de la red	⊕
Gabinete	⊕	Tramo con tapada diferente a la típica	⊕

**TIPO DE LINEA**

TUBERÍA PE #200mm	PE200
TUBERÍA PE #160mm	PE160
TUBERÍA PE #110mm	PE110
TUBERÍA PE #90mm	PE90
TUBERÍA PE #63mm	PE63
TUBERÍA PE #32mm	PE32
TUBERÍA PE #20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

**ZONA ARQUEOLOGICA**

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

METRADOS	
DIAMETRO DE TUBERÍA	LONGITUD (m)
PE # 32 mm	4826.10
PE # 63 mm	5725.30
PE # 90 mm	---
PE # 110 mm	---
PE # 160 mm	457.00
PE # 200 mm	---
<b>TOTAL:</b>	<b>11008.40</b>

*[Signature]*  
SOLIMBERT RODRIGUEZ  
SULLVA CABANILLAS  
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA  
REG. PROF. N° 11706

Representante Técnico

A	PLANO PARA PERMISO	08-02-2022	COR	GSC	GSC
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBO

**LISTA DE REVISIONES**

**Cálida** GAS NATURAL DEL PERU **REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO** **CR** CONSTRUREDES S.A.C.

**TITULO:** PPE0-21-1483-1482-1480-1481-2336-2337-2338-2339-Redes de Polietileno-Puente Piedra  
**PPI - SECTOR 004100-MALLA 002/ SECTOR 004200-MALLA 005/ SECTOR 004300-MALLA 003-004 SECTOR 004700-MALLA 001-002 / SECTOR 004800-MALLA 004-007**

**Plano Maestro**

DIBUJO:	C.O.R.	FECHA:	08-02-2022	DISTRITO:	PUENTE PIEDRA	PLANO N°:		REV.:	
REVISO:	G.S.C.	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA:	SECTOR Y MALLAS INDICADAS				
APROBO:	G.S.C.	FILE:		REEMPLAZA:					A





