



Cálidda

CODIGO DE PROYECTO: PPE-19-1624

Lima, 1 de febrero de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 Presente. -



Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "SRQ-SECTOR-000800-MALLA-000"

Radicado : R2022-002809

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SRQ-SECTOR-000800-MALLA-000**" ubicado en el **Distrito de Surquillo**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
 C. Morrell 150
 C.C. La Rambla Torre 2,
 Teléfono: (51-1) 611-7500
 San Juan de Lima, Perú





Por su parte, informamos la contratación de la empresa **GYA CONSTRUCCIONES SAC** identificada con RUC N°20392466275, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Jairo Cordero Olivera, con registro del Colegio de Ingenieros N° 230690; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 64179.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 02/02/2022 17:27:51

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



CÁLIDDA
C. Marelli 150
C.C La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 631-7500
San Borja, Lima, Perú



GOBIERNO REGIONAL LIMA





CRONOGRAMA DE OBRA
Proyecto: "SRQ-SECTOR-000800-MALLA-000"
Distrito: SURQUILLO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	febrero 2022					
					05	10	15	20	25	02
1	ACTIVIDADES DE OBRA	20 días	lun 07/02/22	vie 04/03/22						
2	Inicio de Obra	0 días	lun 07/02/22	lun 07/02/22						
3	Recorrido Informativo y Difusión	20 días	lun 07/02/22	vie 04/03/22						
4	Replanteo de Trazo	19 días	lun 07/02/22	jue 03/03/22						
5	Señalización	20 días	lun 07/02/22	vie 04/03/22						
6	SURQUILLO	20 días	lun 07/02/22	vie 04/03/22						
7	SRQ-SECTOR-000800-MALLA-000	20 días	lun 07/02/22	vie 04/03/22						
8	Calicatas	14 días	lun 07/02/22	jue 24/02/22						
9	Corte y Demolición	14 días	mar 08/02/22	vie 25/02/22						
10	Excavación	14 días	mié 09/02/22	lun 28/02/22						
11	Tendido de tubería	14 días	jue 10/02/22	mar 01/03/22						
12	Relleno y Compactación	14 días	vie 11/02/22	mié 02/03/22						
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	12 días	lun 14/02/22	mar 01/03/22						
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días	mar 01/03/22	mar 01/03/22						
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días	mié 02/03/22	jue 03/03/22						
16	Gasificación	1 día	vie 04/03/22	vie 04/03/22						
17	Limpieza y Aseo	20 días	lun 07/02/22	vie 04/03/22						

Jairo J. Cordero Olvera
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 230690
 GYA CONSTRUCCIONES SAC

Tarea		Hito exteTarea		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		División	

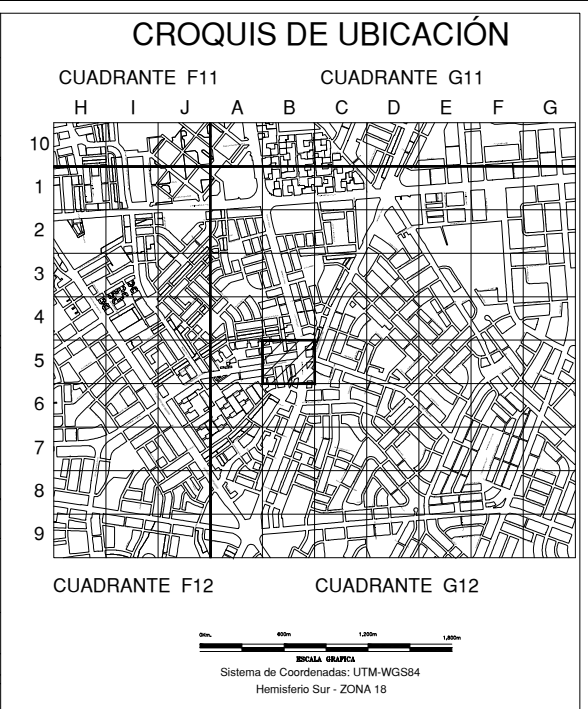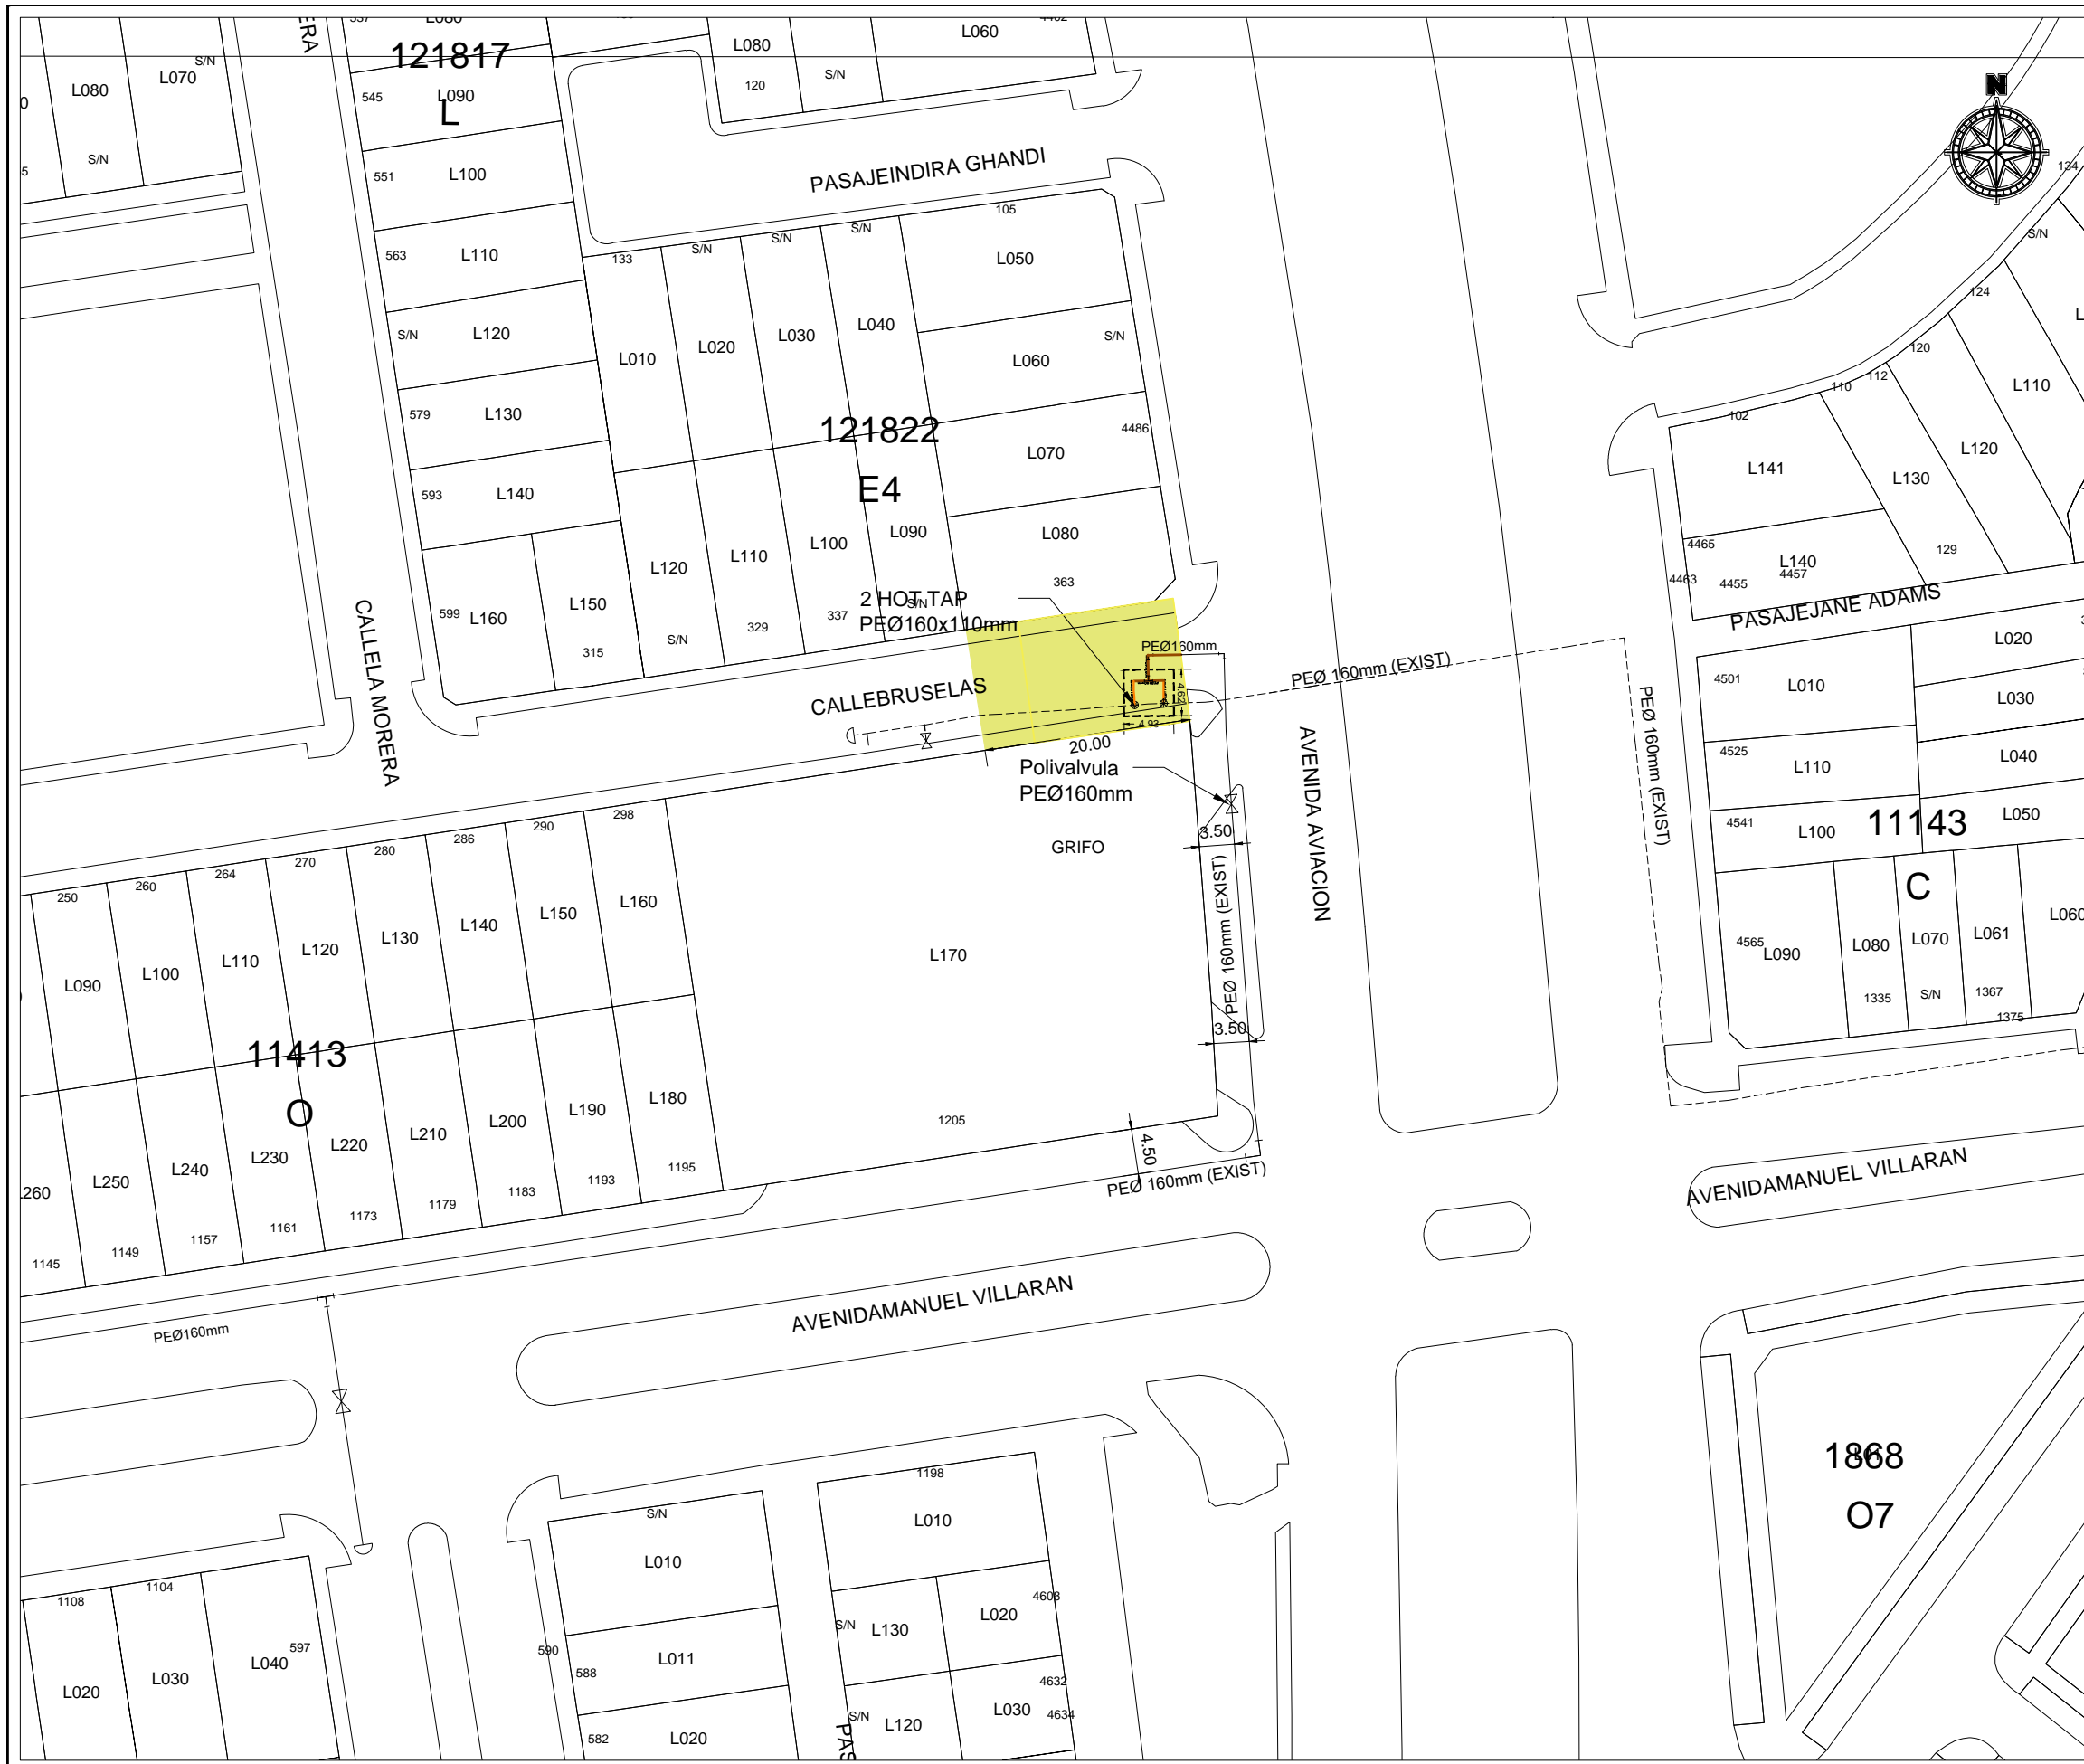

SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de emplazamiento		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	
TUBERÍA PE Ø160mm	
TUBERÍA PE Ø110mm	
TUBERÍA PE Ø90mm	
TUBERÍA PE Ø63mm	
TUBERÍA PE Ø32mm	
TUBERÍA PE Ø20mm	
TUBERÍA PE (CON GAS)	

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS

Ø TUBERÍA	LONGITUD
Ø 20 mm	---
Ø 32 mm	---
Ø 63 mm	---
Ø 90 mm	---
Ø 110 mm	---
Ø 160 mm	20.00
Ø 200 mm	---
Total	20.00

Jairo J. Cordero Olivera
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 230690
 GYA CONSTRUCCIONES SAC
Ingeniero Residente (Contratista)

A	PARA PERMISOS	20-01-2022	U. YAURICASA	J. CORDERO	J. CORDERO
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISO	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO	
--	---	--

TÍTULO: PPE-19-1624 - REDES DE POLIETILENO - SURQUILLO SRQ-SECTOR-000800-MALLA-000 PLANO MAESTRO

DIBUJO: U. YAURICASA	FECHA: 20-01-2022	REVISO: SURQUILLO	PLANO N°	REV.:
REVISO: J. CORDERO	ESCALA: S/E	ZONA Y MALLA: -	PPE-19-1624-00-PM-01	A
APROBÓ: J. CORDERO	FILE: 1/1	REEMPLAZA: -		