



N°: 2023-0053258

★2023-10878

Remitente:
 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
 RUC: 20503758114
 Recibido: 24/03/2023 - 09:35
 N° de Folios: 29
 Registrado: COAQUIRA HILASACA
 Consultas: www.munlima.gob.pe
 Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300
 Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.



PROYECTO: PPE0-23-0009, 0010

Lima, 22 de Mar

Señores

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "EXT. RED A AV CARLOS IZAGUIRRE SMP-SECTOR-003000-MALLA-000; SMP-SECTOR-003100-MALLA-001"

Radicado : R2023-015135

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Aldo Eduardo Vites Aciniega, Identificado con DNI N°42824097, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**EXT. RED A AV CARLOS IZAGUIRRE SMP-SECTOR-003000-MALLA-000; SMP-SECTOR-003100-MALLA-001**" ubicado en el distrito de **San Martín de Porres**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

- CRUCE DE AV CANTA CALLAO (SENTIDO NORTE SUR) ALT PROLONGACION CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE
- CRUCE DE AV CANTA CALLAO (SENTIDO SUR-NORTE) ALT PROLONGACION CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE
- PROLONGACION CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE ALT AV CANTA CALLAO

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
 C. Morales
 C.C. La República
 Teléfono: (51-1) 632-7500
 San Borja, Lima, Perú



R



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO


Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ALDO EDUARDO VITES
ARCINIEGA
Fecha: 22/03/2023 17:58:02

Aldo Eduardo Vites Aciniega
Apoderado de Cálidda



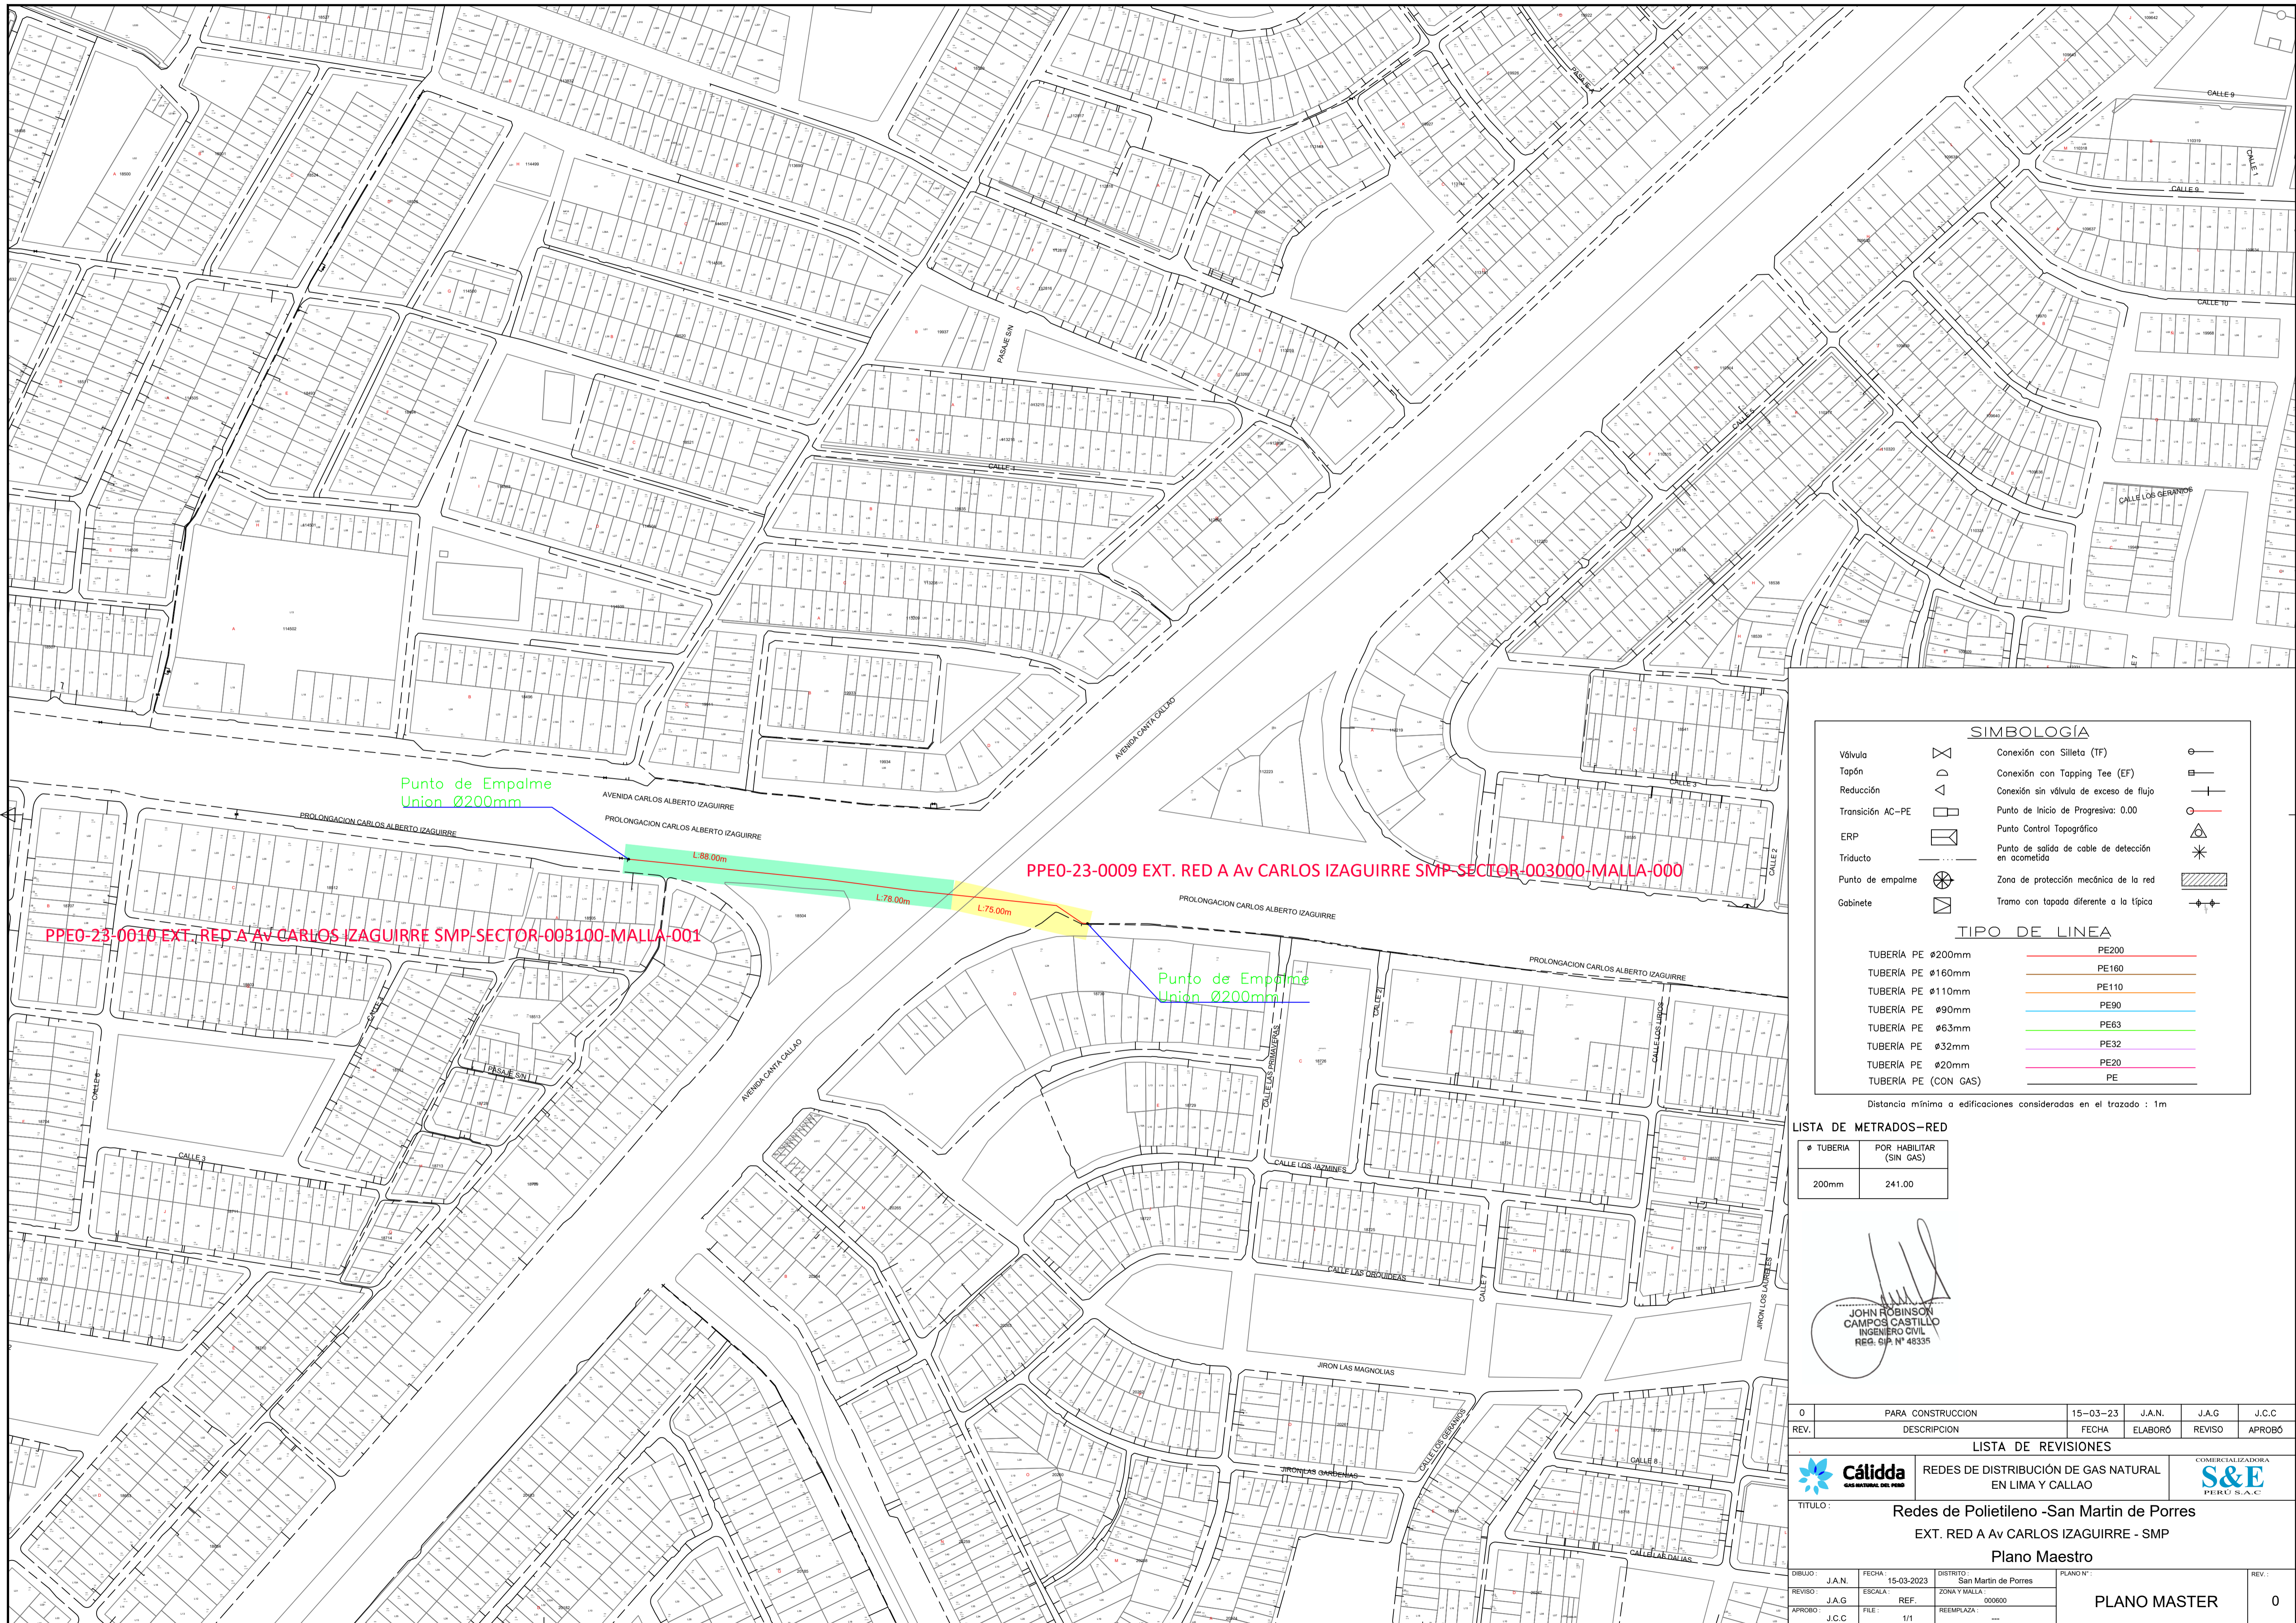

SIMBOLOGÍA

Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERÍA	POR HABITAR (SIN GAS)
200mm	241.00

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
 INGENIERO CIVIL
 REG. S.P. N° 48335

REV.	PARA CONSTRUCCION	15-03-23	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C
0	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

TÍTULO: **Redes de Polietileno -San Martín de Porres**
EXT. RED A Av CARLOS IZAGUIRRE - SMP
Plano Maestro

DIBUJO: J.A.N.	FECHA: 15-03-2023	DISTRITO: San Martín de Porres	PLANO N°:	REV.:
REVISO: J.A.G.	ESCALA: REF.	ZONA Y MALLA: 000600		
APROBO: J.C.C.	FILE: 1/1	REEMPLAZA: ---	PLANO MASTER	0

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE

PROYECTO SMP

Id	Nombre de tarea	Duración	Semestre 2		
			A	M	J
1	SAN MARTIN DE PORRES	35 días			
2	PPE0-23-0009 EXT. RED A AV CARLOS IZAGUIRRE SMP-SECTOR-003000-MALLA-000	35 días			
3	PPE0-23-0010 EXT. RED A AV CARLOS IZAGUIRRE SMP-SECTOR-003100-MALLA-001	35 días			
4	PERÍMETRO EXTERNO:	35 días			
5	CRUCE DE AV CANTA CALLAO (SENTIDO NORTE SUR) ALT PROLONGACION CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE	35 días			
6	CRUCE DE AV CANTA CALLAO (SENTIDO SUR-NORTE) ALT PROLONGACION CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE	35 días			
7	PROLONGACION CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE ALT AV CANTA CALLAO	35 días			
8	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
9	CALICATAS	20 días			
10	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	26 días			
11	EXCAVACIÓN	26 días			
12	PROFUNDIZACION DE TUBERIA	26 días			
13	RELLENO Y COMPACTACIÓN	26 días			
14	REPOSICIÓN	26 días			
15	LIMPIEZA DE LA ZONA.	26 días			
16	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	7 días			

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup
División		Inactive Task		Manual Summary
Hito		Inactive Milestone		Start-only
Resumen		Inactive Summary		Finish-only
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
 INGENIERO CIVIL
 REG. SIP. N° 48335