

★ 2022-122037★



CÓDIGO



N°: 2022-0162725

Lima, 27 de septiembre de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 Presente. -

Remitente:
 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
 RUC: 20503758114
 Recibido: 05/10/2022 - 09:38
 N de Folios: 31
 Registrado: GONZALES MENDO

Consultas: www.munlima.gob.pe
 Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras de la **EXT RED A AV LAS GAVIOTAS 246 CHO - SECTOR - 001200 - MALLA - 006**

Radicado : R2022-052259

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**EXT RED A AV LAS GAVIOTAS 246 CHO - SECTOR - 001200 - MALLA - 006**" ubicado en el distrito de Chorrillos, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA

C. MORENO, S.C.

C. C.

TÉRMINO

SE

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S & E PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20511535612, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el ingeniero John Campos Castillo, con registro





del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 04/10/2022 09:58:56

CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C. La Rampla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú




PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO


CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO

Id	Nombre de tarea	Duración	Semestre 1, 2023				
			S	O	N	D	E
1	CHORIILLOS	45 días					
2	PPE0-22-0276 EXT RED A AV LAS GAVIOTAS 246 CHO - SECTOR - 001200 - MALLA - 006	45 días					
3	PERÍMETRO EXTERNO:	45 días					
4	Av. LAS GAVOTAS CDRA 01-02	45 días					
5	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días					
6	CALICATAS	20 días					
7	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	35 días					
8	EXCAVACIÓN	35 días					
9	TENDIDO DE TUBERÍA	35 días					
10	RELLENO Y COMPACTACIÓN	35 días					
11	REPOSICIÓN	35 días					
12	LIMPIEZA DE LA ZONA.	35 días					
13	PRUEBAS Y GASIFICACIONES	7 días					


 JOHN ROBINSON
 CAMPOS CASTILLO
 INGENIERO CIVIL
 REG. SIP. N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

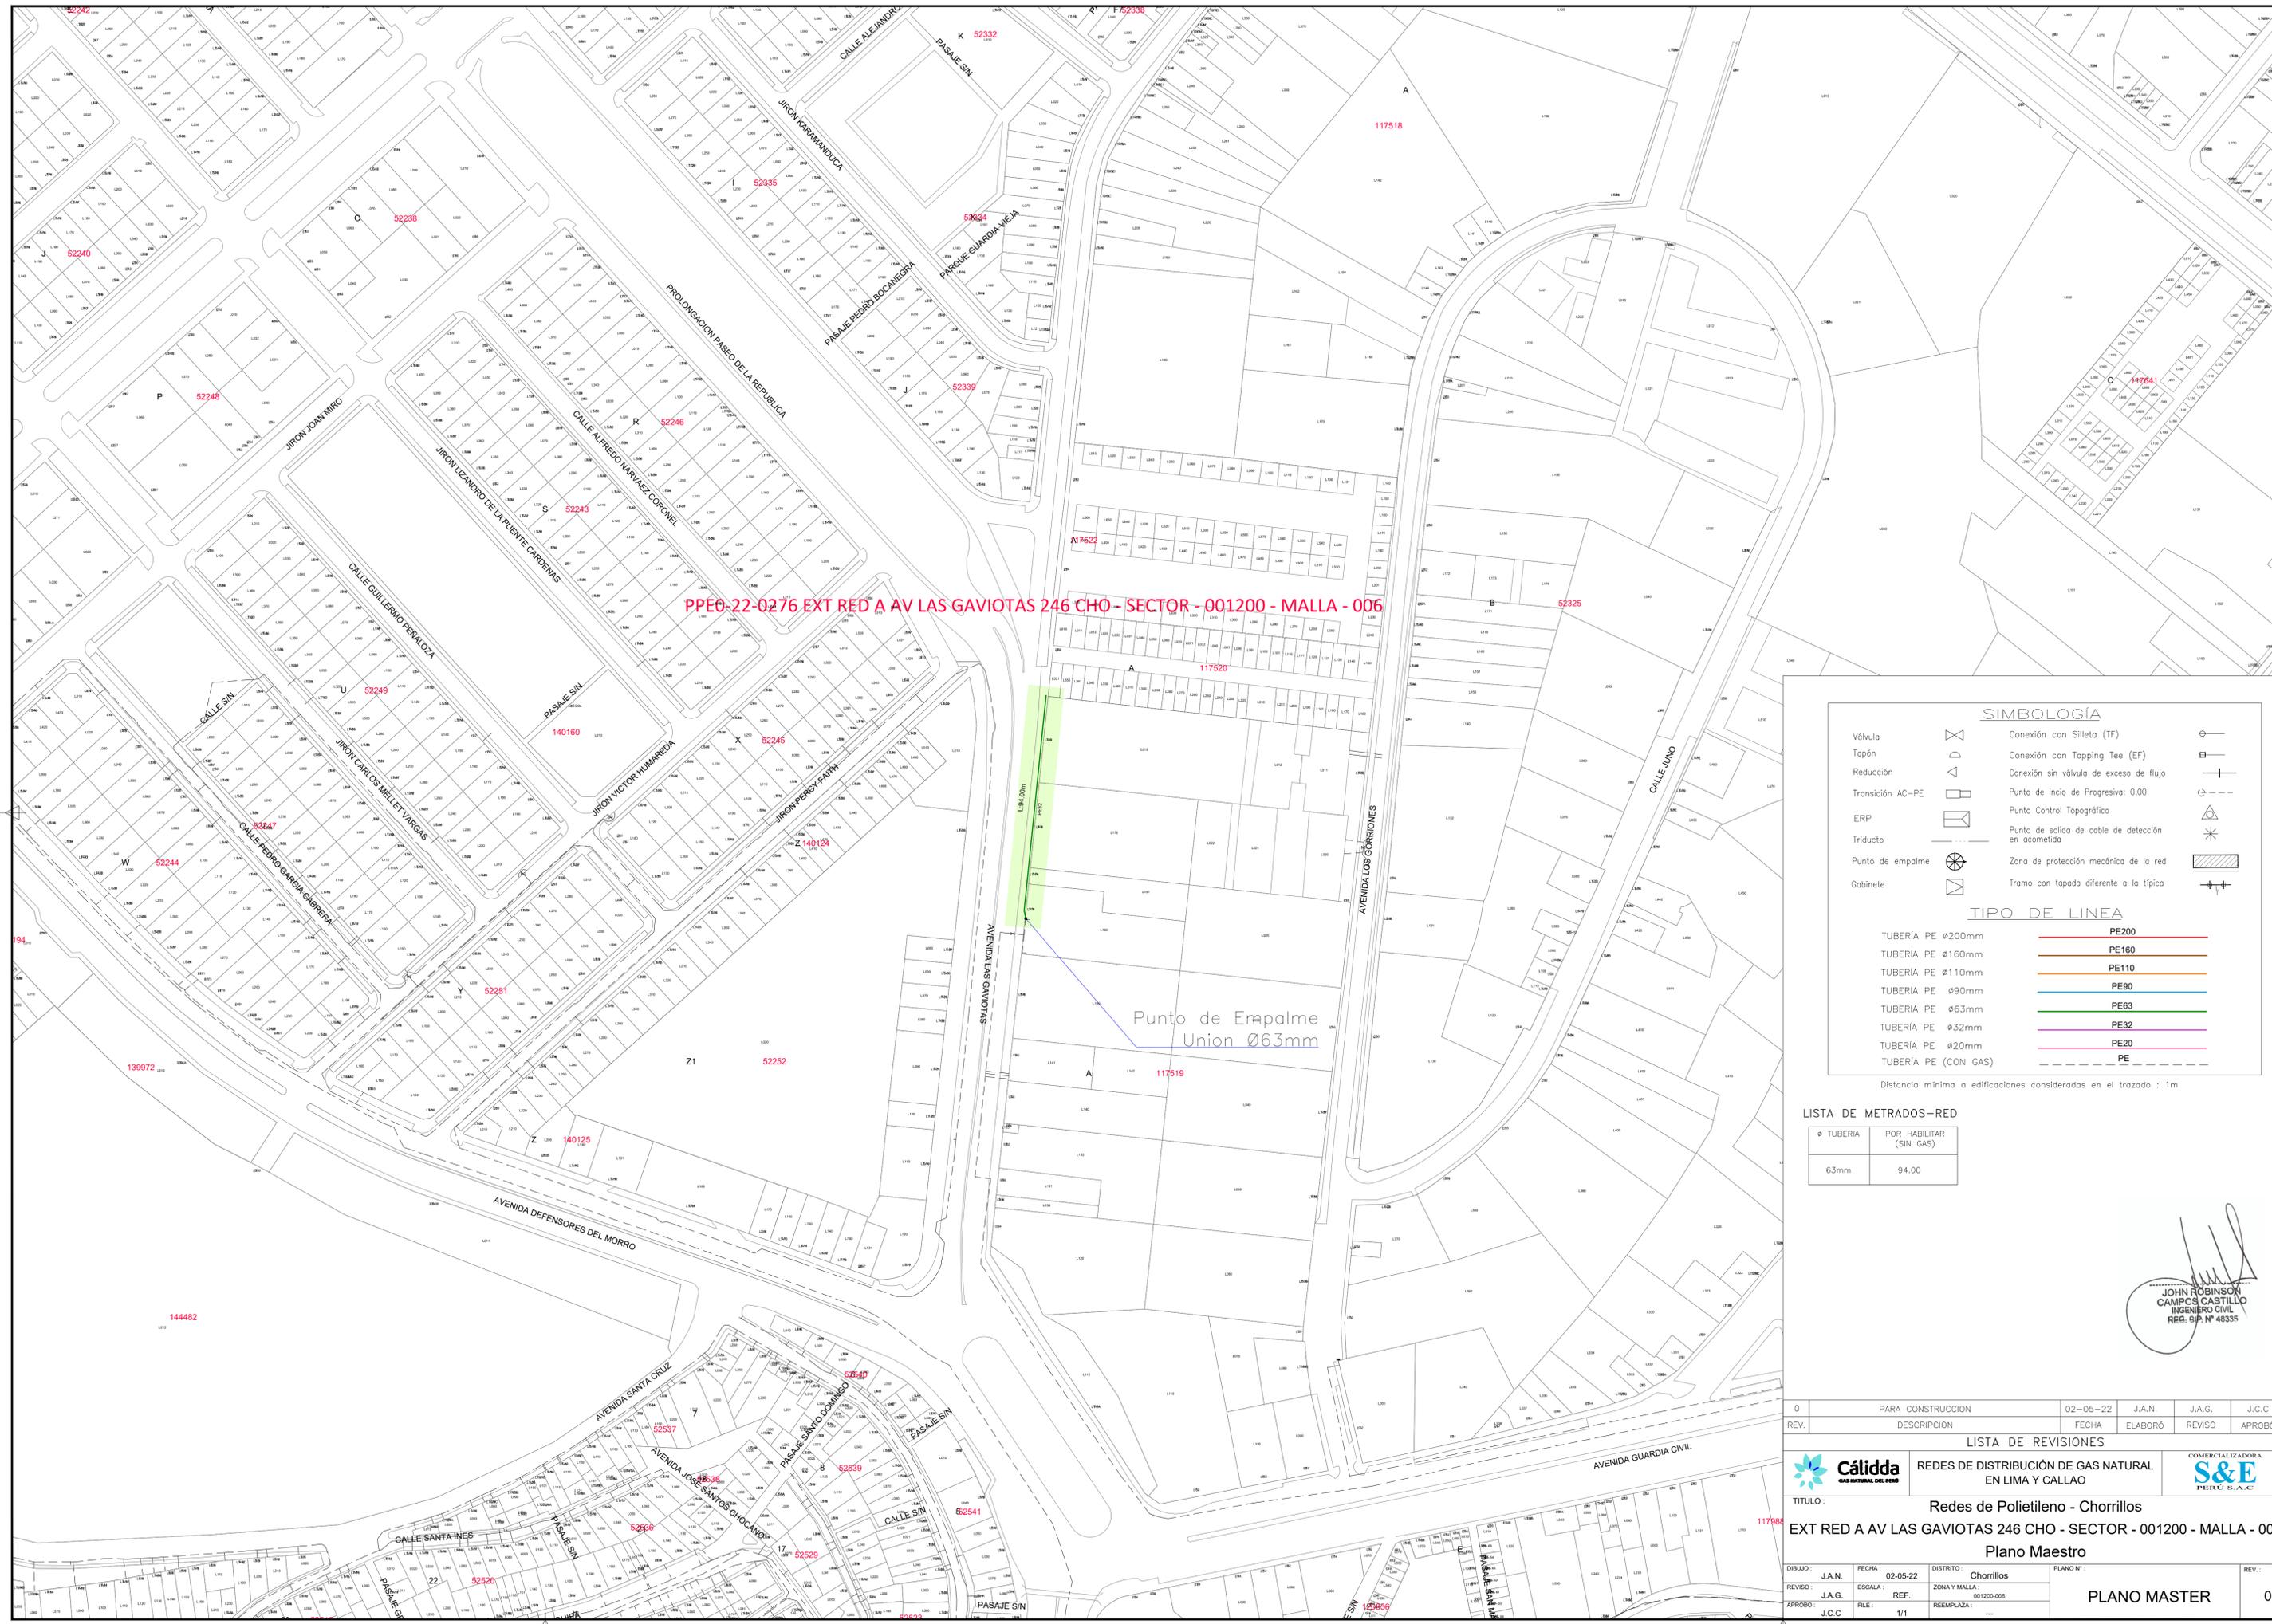

PPE0-22-0276 EXT RED A AV LAS GAVIOTAS 246 CHO - SECTOR - 001200 - MALLA - 006

Punto de Empalme
Union Ø63mm

SIMBOLOGÍA

- Válvula
- Topón
- Reducción
- Transición AC-PE
- ERP
- Triducto
- Punto de empalme
- Gabinete
- Conexión con Sileta (TF)
- Conexión con Tapping Tee (EF)
- Conexión sin válvula de exceso de flujo
- Punto de Inicio de Progresiva: 0.00
- Punto Control Topográfico
- Punto de salida de cable de detección en acometida
- Zona de protección mecánica de la red
- Tramo con tapada diferente a la típica

TIPO DE LINEA

- TUBERÍA PE Ø200mm
- TUBERÍA PE Ø160mm
- TUBERÍA PE Ø110mm
- TUBERÍA PE Ø90mm
- TUBERÍA PE Ø63mm
- TUBERÍA PE Ø32mm
- TUBERÍA PE Ø20mm
- TUBERÍA PE (CON GAS)

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERÍA	POR HABITAR (SIN GAS)
63mm	94.00

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. Nº 45335

0	PARA CONSTRUCCION	02-05-22	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO: Redes de Polietileno - Chorrillos					
EXT RED A AV LAS GAVIOTAS 246 CHO - SECTOR - 001200 - MALLA - 006					
Plano Maestro					
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	02-05-22	DISTRITO:	Chorrillos
REVISO:	J.A.G.	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	001200-006
APROBO:	J.C.C.	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
PLANO MASTER					0