

Lima, 07 de julio del 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto BAR SECTOR 000200 MALLA 05.

**Radicado: R2022 - 036319**

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A.** - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**BAR SECTOR 000200 MALLA 05**", **ubicado en el Distrito de Barranco**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **ALFACO SAC** identificada con RUC N°220601832390, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Yerlyn Yack Gómez Melgarejo, con registro del Colegio de Ingenieros N°213465; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable a la Ingeniera Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor WILSON GUERRERO BUITRAGO identificado con C.E. 001022384 y/o BERTHA SULIANA HERRERA CHAMORRO con DNI N° 42573068, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [Casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:Casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Abel.Villanueva@calidda.com](mailto:Abel.Villanueva@calidda.com)
- [Suliana.Herrera@alfacosac.com](mailto:Suliana.Herrera@alfacosac.com)

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,



**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**



Luis Molina <luis.molina@alfacosac.com>

---

## Ingreso de trámite documentario N° E-02864-2022

1 mensaje

---

**MUNICIPALIDAD DE BARRANCO - Sistema de Tramite Documentario** <no-responder@munibarranco.gob.pe>  
Responder a: Sistema de gestion tramites <no-responder@munibarranco.gob.pe>  
Para: luis.molina@alfacosac.com

8 de julio de 2022,  
13:02

# MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

## N° TRÁMITE DOCUMENTARIO E-02864-2022

**Fecha:** 08/07/2022

**Hora :** 13:02

**Folios :** 55

**N° Documento:**

20503758114

**Solicitante:**

GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

**Domicilio:**

CAL. MORELLI NRO. 150 URB. SAN BORJA TORRE 2 C.C. LA RAMBLA  
LIMA - LIMA - SAN BORJA

**Teléfono:**

977318415

**Trámite:**

AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE REDES SUBTERRÁNEAS O  
CASOS ESPECIALES EN ÁREA DE USO PÚBLICO NO

**Detalles:**

INSTALACIÓN DE RED DE TUBERÍAS(167.77M) QUE SUMINISTRARÁ  
GAS NATURAL A TRAVÉS EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO  
DENOMINADO "BAR SECTOR 000200 MALLA 05"; EN AV. GRAU CDRA  
9, DESDE ALTURA AV. MIRAFLORES HASTA LA ALTURA AV. NICOLAS  
DE PIEROLA.

**Ayúdanos a Mejorar**


Estamos implementando procesos para la mejora de la atención, Por ello  
consideramos necesario su participación a través de la siguiente encuesta.

[Ir a encuesta](#)

Su trámite será gestionado en  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

**Ud fue atendido por**  
**DEMETRIO CORDOVA BOHORQUEZ**


Sistema Desarrollado por la Subgerencia de Sistemas  
y Tecnologías de la Información

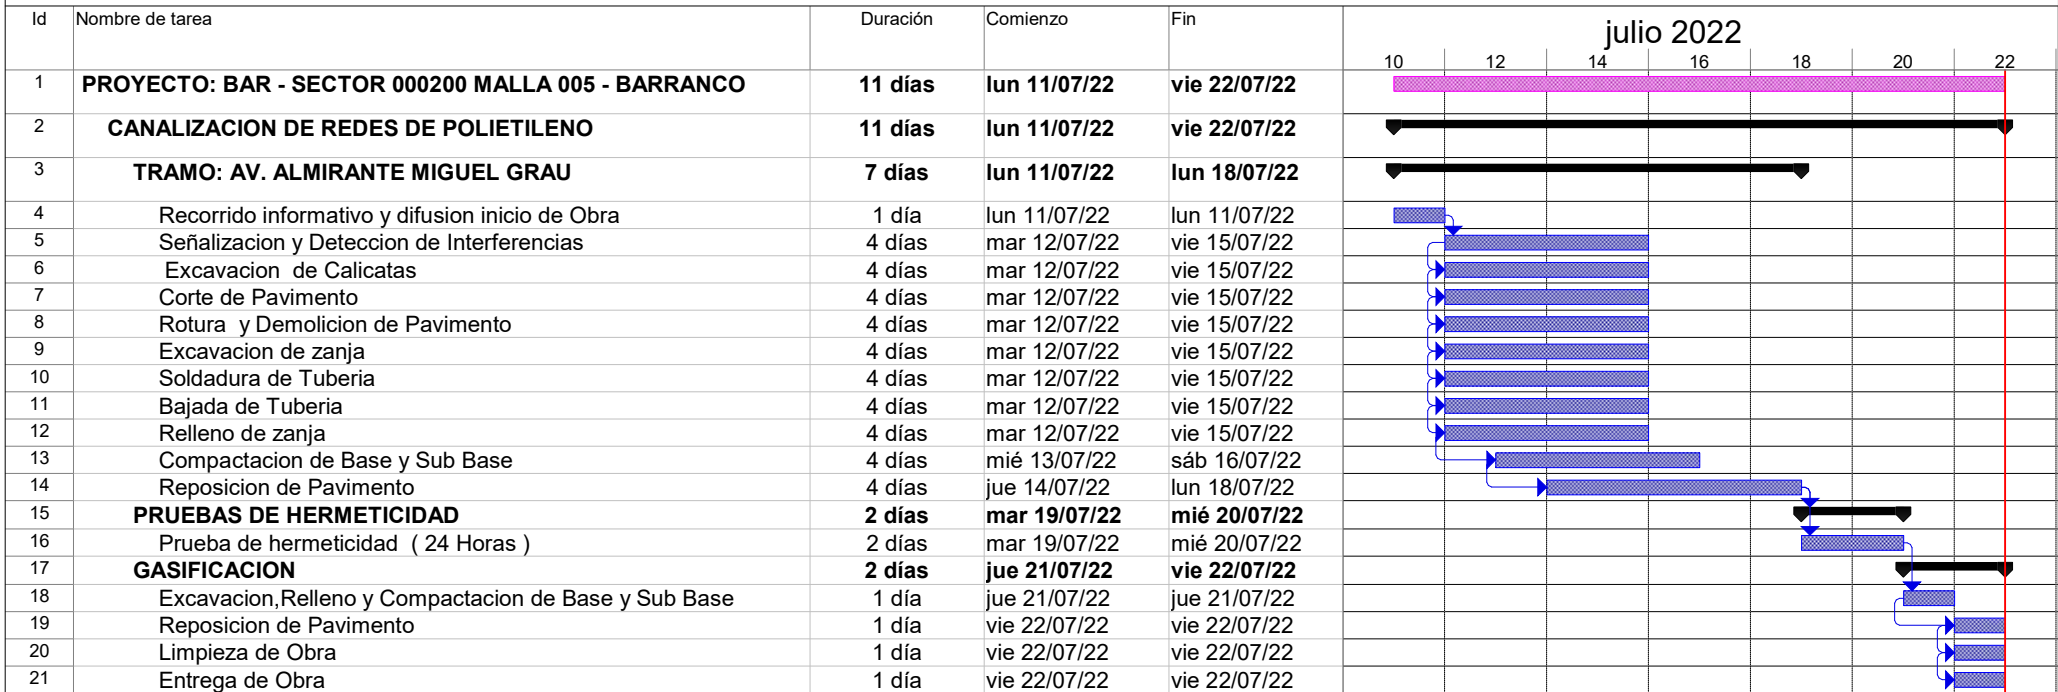

Tarea		Tareas externas		solo duración		Tareas externas	
División		Hito exteTarea		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		Resumen inactivo		solo el comienzo		División	
Resumen del proyecto		Tarea manual		solo fin			


**Ing. DIEGO E. GUISPE GARCÍA**  
 JEFE DE INGENIERIA  
 CIP 183402



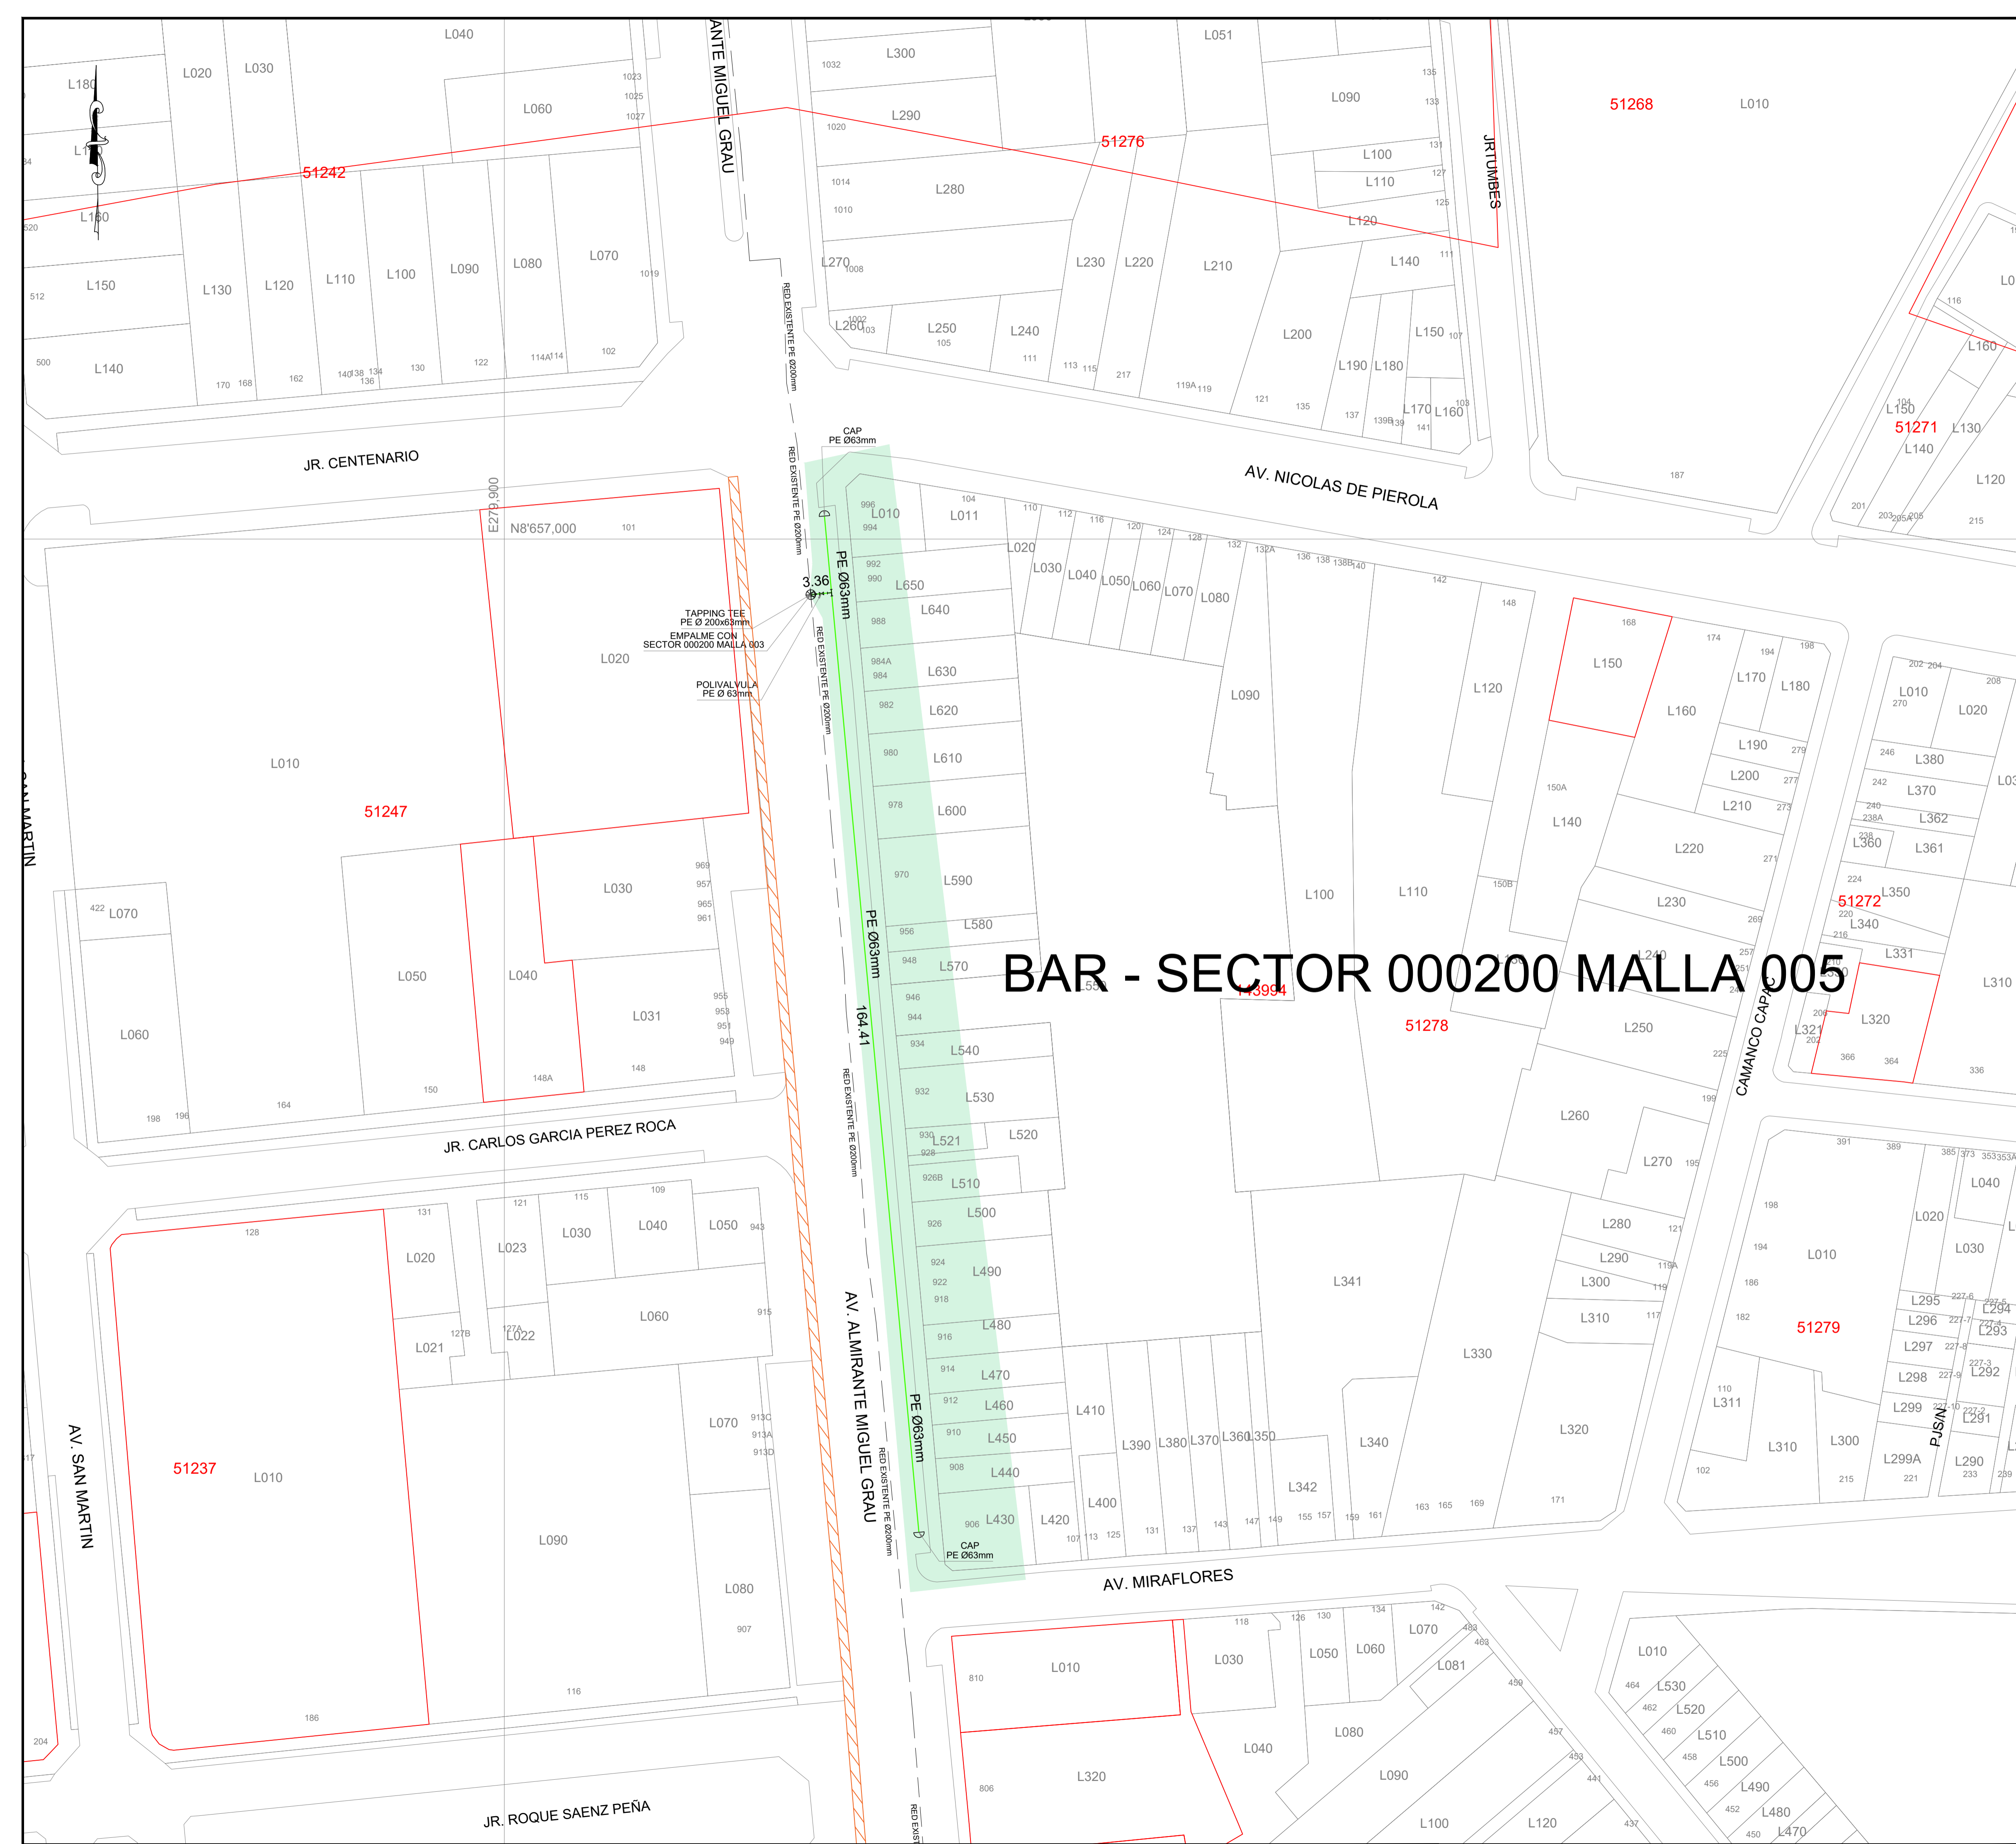

# BAR - SECTOR 000200 MALLA 005

## CROQUIS DE UBICACIÓN CUADRANTE F13

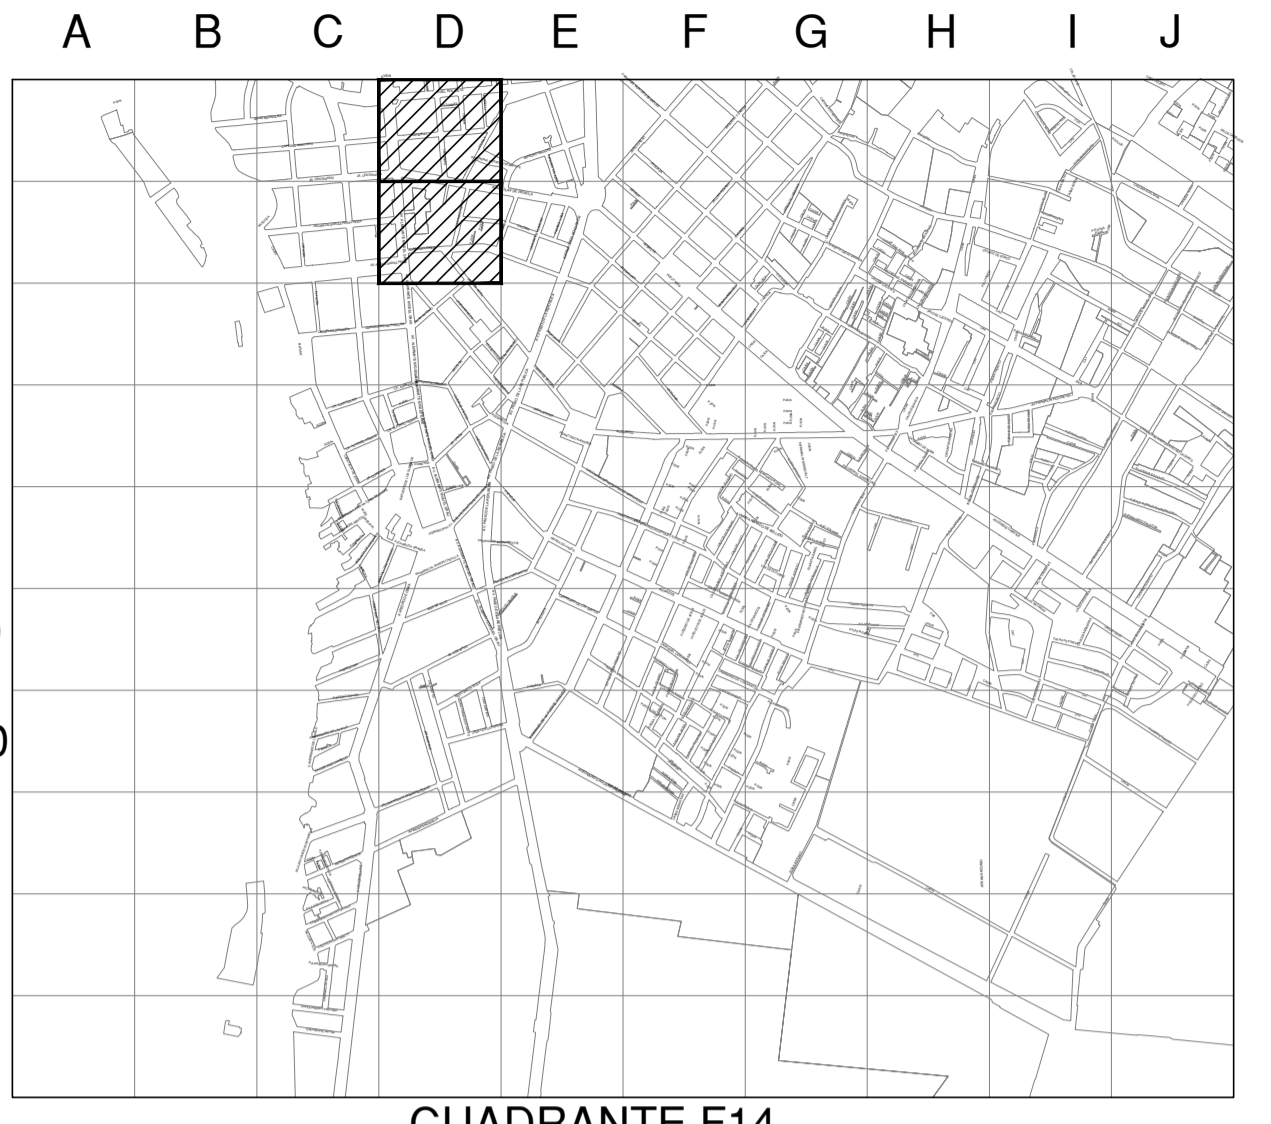

**SIMBOLOGIA**

Válvula		TEE de Todo Diámetro	
Tapón		Conexión con Silleta (TF)	
Reducción		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Transición AC-PE		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
ERP		Punto de inicio de Progresiva: 0.00	
Triducto		Punto Control Topográfico	
Punto de emplante		Punto de salida de cable de detección en acornelido	
Gabinete		Zona de protección mecánica de la red	
		Tramo con tapada diferente a la típica	

**TIPO DE LINEA**

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

**SITIOS ARQUEOLOGICOS**

**CICLOVIA**

METRADOS	
DIAMETRO DE TUBERIA	LONGITUD (m)
PE Ø 32 mm	-----
PE Ø 63 mm	167.77
TOTAL:	167.77



A	PLANO PARA PERMISOS	21-09-2021	J.F.R.	D.Q.G	D.Q.G
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBO
<b>LISTA DE REVISIONES</b>					
		<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</b>			
<b>TITULO:</b>					
<b>Redes de Polietileno - BARRANCO</b> <b>BAR-SECTOR-000200 MALLA-005</b> <b>PLANO MAESTRO</b>					
DIBUJO:	J.F.R.	FECHA:	21-09-2021	DISTRITO:	BARRANCO
REVISO:	D.Q.G	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA:	SECTOR 000200
APROBO:	D.Q.G	FILE:	-	REEMPLAZA:	-
				PLANO N°:	PPE-21-1740-00-PM-01
				REV.:	A