



CARGO

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-19-(1553)



Lima, 22 de agosto del 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI HANKE
Fecha: 23/08/2022 08:26:51

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto **SRQ SECTOR 000200 MALLA 00; SECTOR 000300 MALLA 01 AL 06,08.**



Radicado: R2022 - 044820

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de la pavimentación del recapeo del proyecto denominado **"SRQ SECTOR 000200 MALLA 00; SECTOR 000300 MALLA 01 AL 06,08"**, ubicado en el distrito de Surquillo, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **ALFACO** identificada con RUC N°20601832390, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Yerlyn Yack Gómez Melgarejo, con registro del Colegio de Ingenieros N°213465; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable a la Ingeniera Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.



En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor WILSON GUERRERO BUITRAGO identificado con C.E. 001022384 y/o LUIS CARLOS MOLINA QUINTANILLA con DNI N° 45624802, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe.
- Abel.Villanueva@calidda.com.pe
- Luis.Molina@alfacosac.com

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,



Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROYECTO: RECAPEO DE VIAS DISTRITO DE SURQUILLO	10 días	lun 29/08/22	jue 8/09/22													
2	RECAPEO	10 días	lun 29/08/22	jue 8/09/22													
3	VIAS: JR. SAN DIEGO, JR. COLINA, JR. SAN AGUSTIN, JR. CONTRALMIRANTE MONTERO, JR. SALAVERRY	10 días	lun 29/08/22	jue 8/09/22													
4	Recorrido informativo y difusión inicio de obra	1 día	lun 29/08/22	lun 29/08/22													
5	Trabajos de emulsión y colocación de carpeta asfáltica	8 días	mar 30/08/22	mié 7/09/22													
6	Trabajos de limpieza	1 día	jue 8/09/22	jue 8/09/22													

Tarea		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	
División		Tareas externas		Tarea manual		solo el comienzo		Progreso	
Hito		Hito exteTarea		solo duración		solo fin		División	
Resumen		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas			

Ing. DIEGO E. QUISPE GARCÍA
 JEFE DE INGENIERIA
 CIP 183492

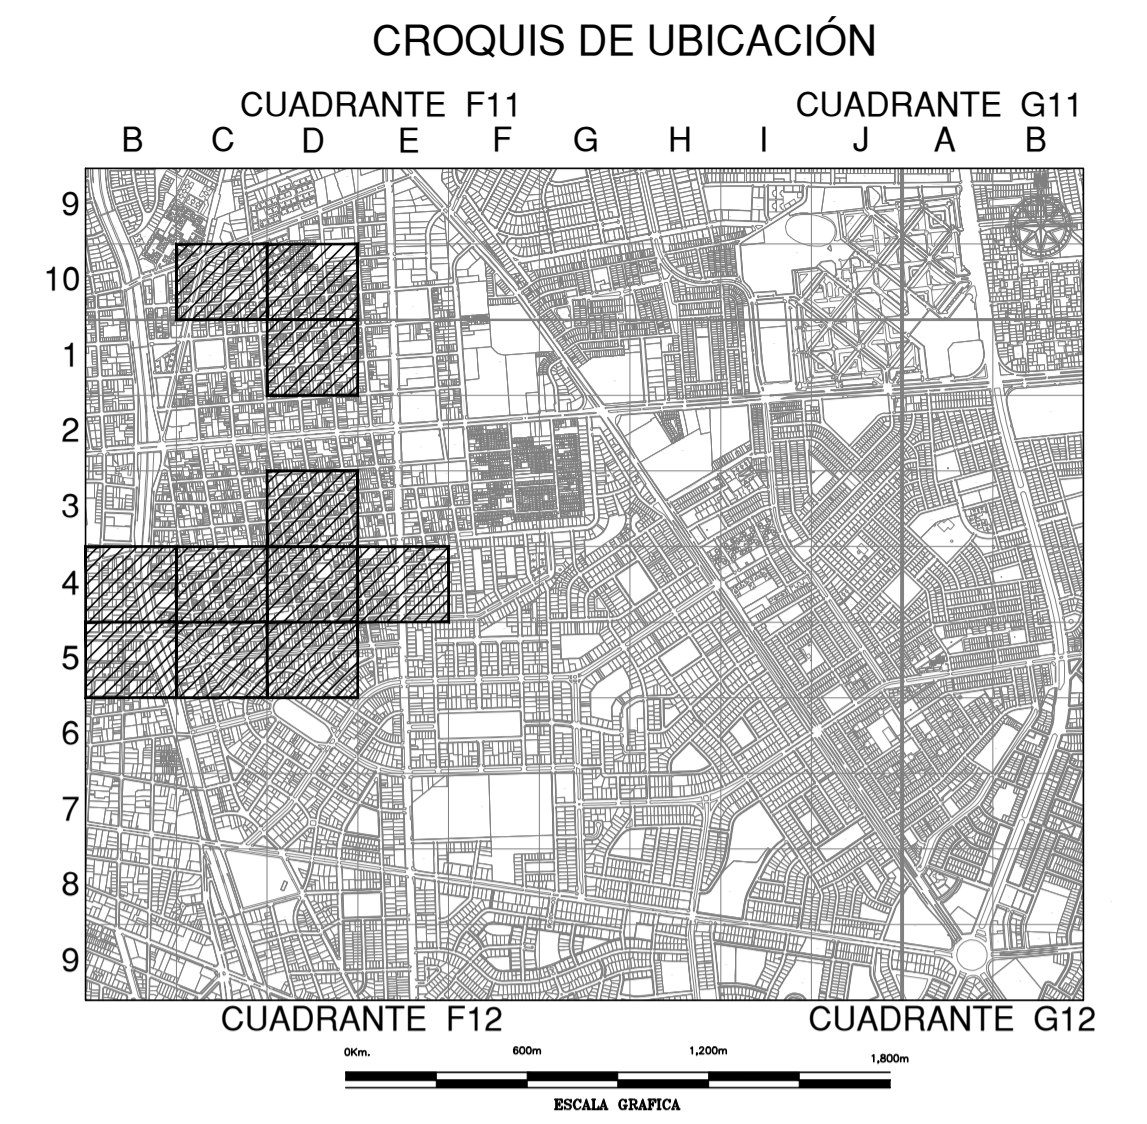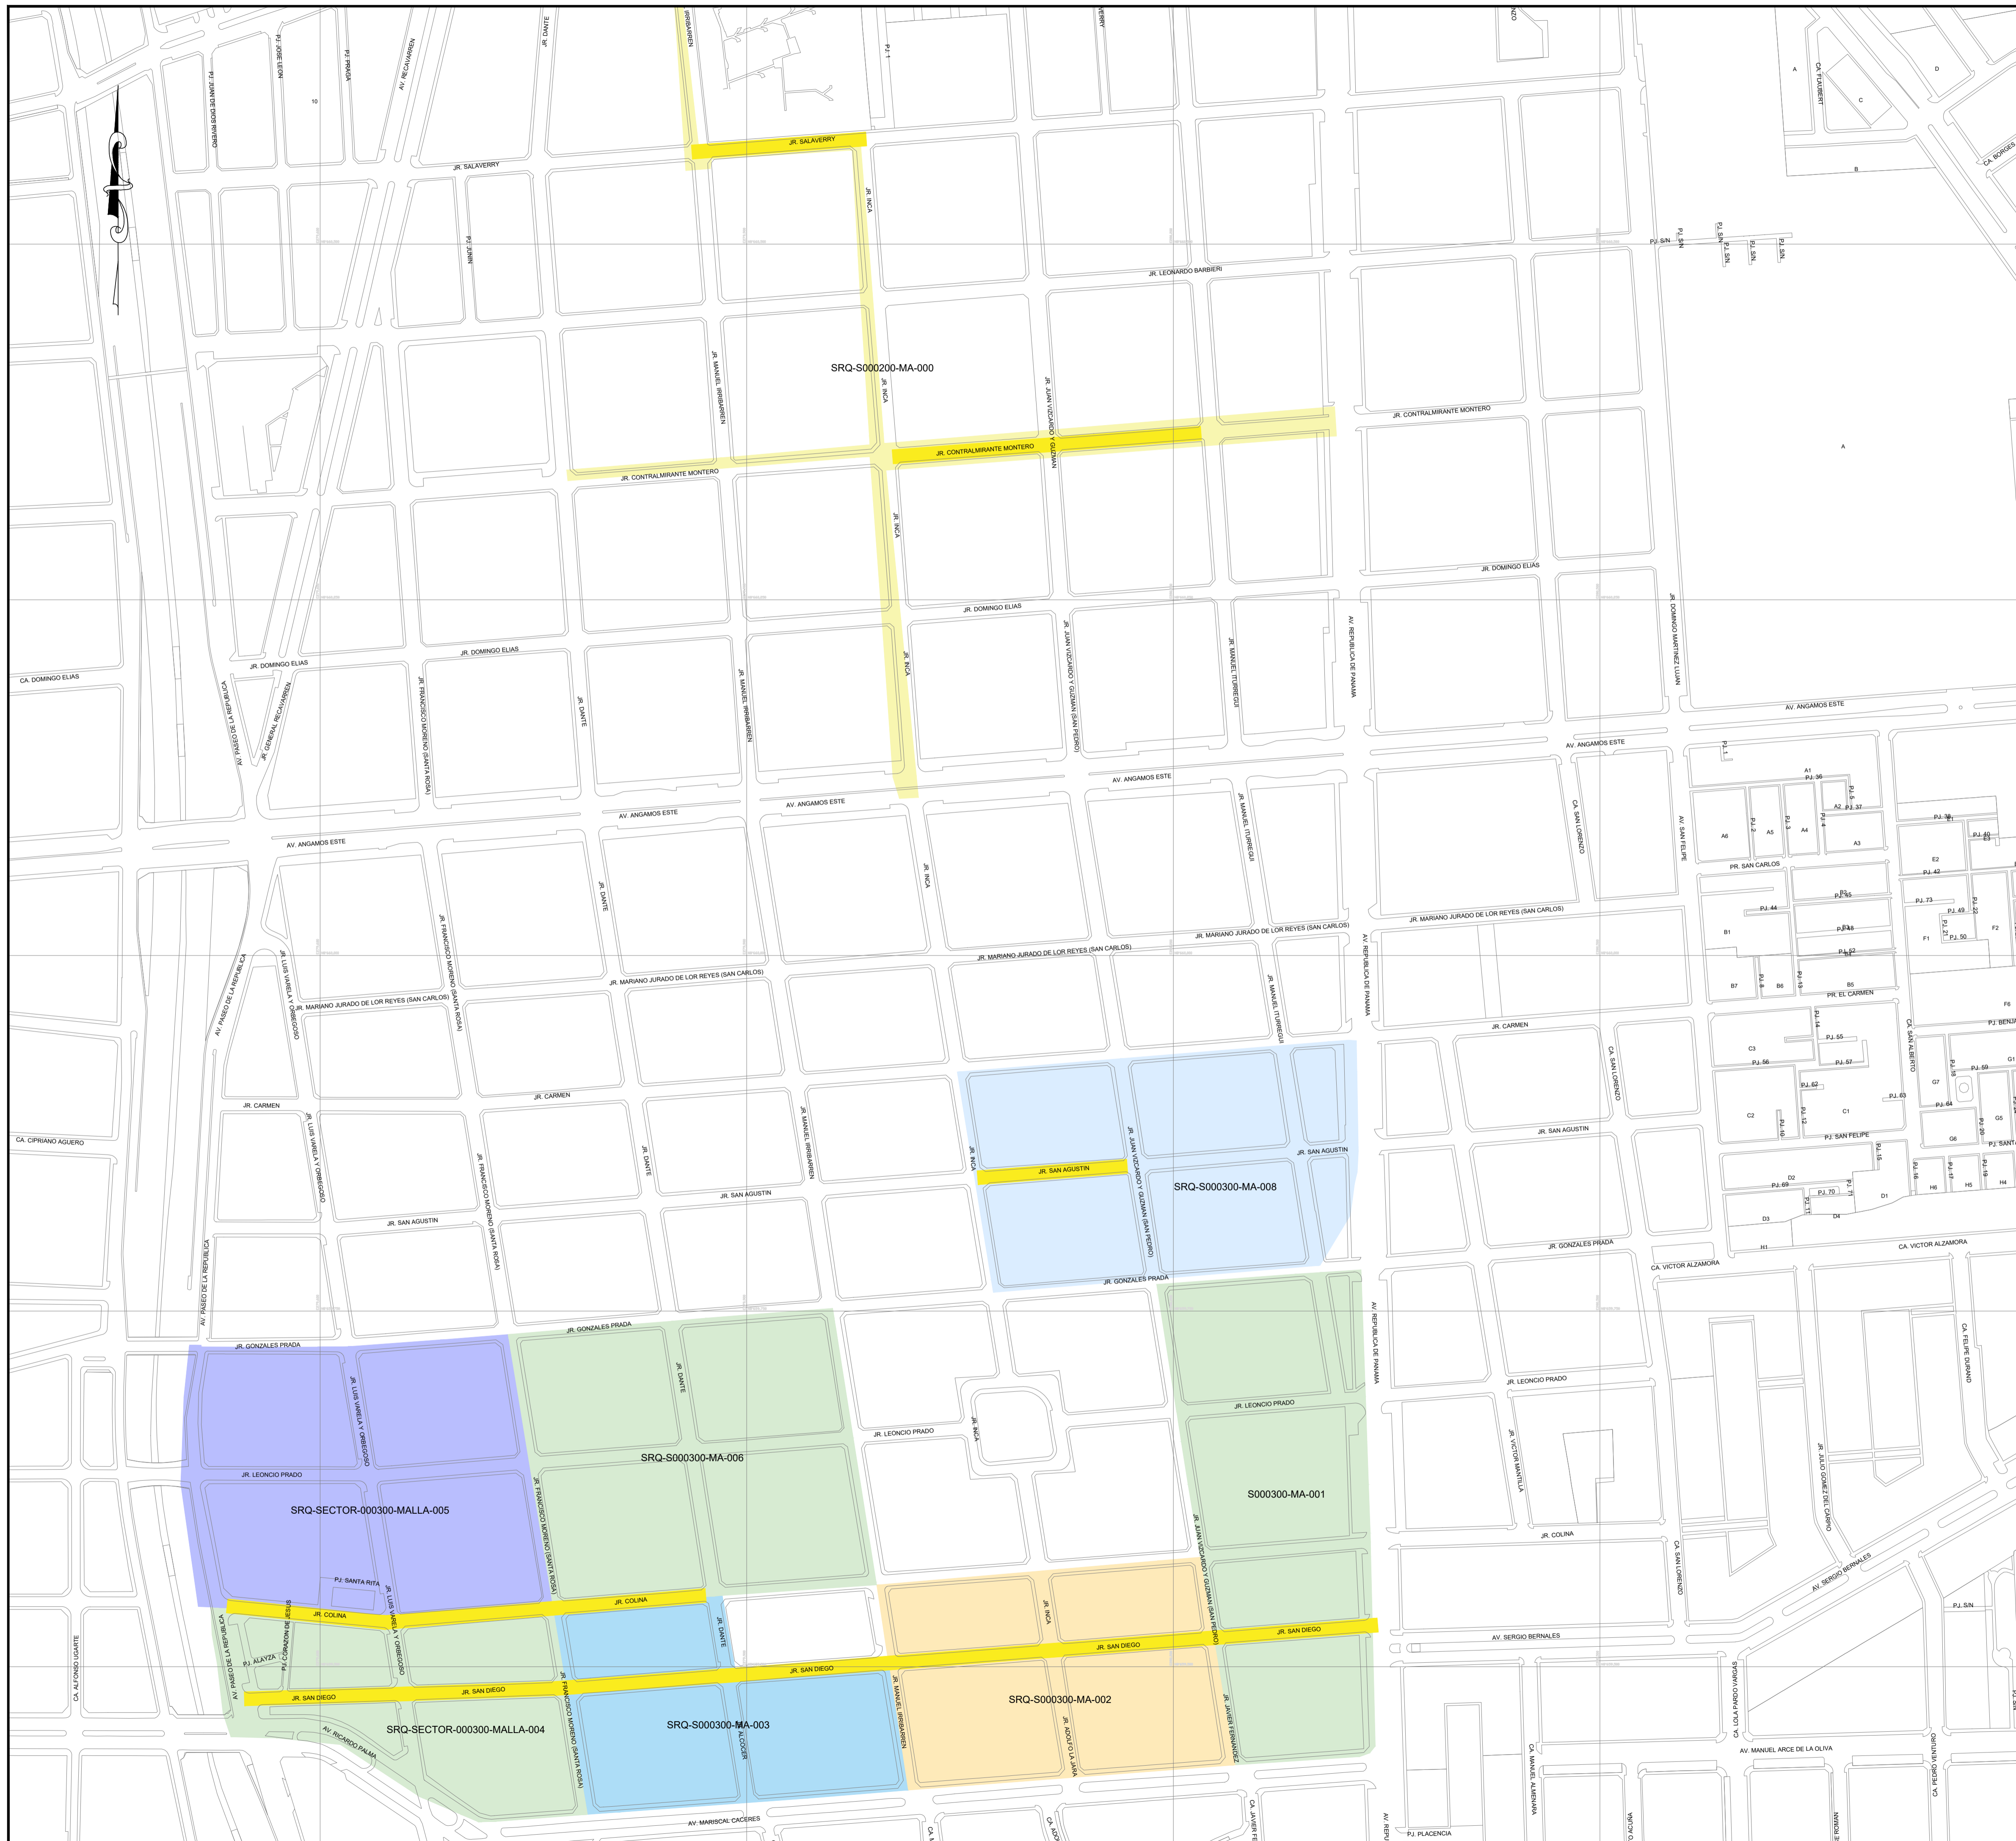

SIMBOLOGIA

Válvula		TEE de Todo Diámetro	
Tapón		Conexión con Silleta (TF)	
Reducción		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Transición AC-PE		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
ERP		Punto de inicio de Progresiva: 0.00	
Triducto		Punto Control Topográfico	
Punto de emplante		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Gabinete		Zona de protección mecánica de la red	
		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE ø200mm		PE200
TUBERÍA PE ø160mm		PE160
TUBERÍA PE ø110mm		PE110
TUBERÍA PE ø90mm		PE90
TUBERÍA PE ø63mm		PE63
TUBERÍA PE ø32mm		PE32
TUBERÍA PE ø20mm		PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)		PE

ZONA RECAPEO

Alfa Co S.A.
 Ing. DIEGO E. GUISPE GARCÍA
 JEFE DE INGENIERÍA
 CIP 183492
 Representante Técnico

A	PARA PERMISOS	19/08/2022	E.CONDORI	D.QUISPE	D.QUISPE
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TÍTULO:					
REDES DE POLIETILENO - SURQUILLO					
SRQ - SECTOR 000200 MALLA 000					
SRQ - SECTOR 000300 MALLA (001... 006-008)					
PLANO MAESTRO					
DIBUJO:	FECHA:	DISTRITO:	PLANO N°:	REV.:	
E. CONDORI	19/08/2022	SURQUILLO			
REVISO:	ESCALA:	ZONA Y MALLA:	SECTOR (000-300)		
D. QUISPE	S/E				
APROBO:	FILE:	REEMPLAZA:			
D. QUISPE	1/1				
				PPE-19-(1553-1569... 1574-1576)-00-PM-01	A